

東海第二発電所

内部火災(重大事故等対処施設)について

平成29年10月6日
日本原子力発電株式会社

本資料のうち、□は商業機密又は核物質防護上の観点から公開できません。

1. 火災防護に関する基本方針

【要求事項】

「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」第四十一条にて、「重大事故等対処施設は、火災により重大事故等に対処するために必要な機能を損なうおそれがないよう、火災の発生を防止することができ、かつ、火災感知設備及び消火設備を有するものでなければならない。」との火災防護要求が示され、その解釈にて、「第41条の適用に当たっては、第8条第1項の解釈に準ずるものとする。」として、「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」に適合することが要求されている。

【基本方針】

- ◆重大事故等対処施設は、火災により重大事故等により対処するために必要な機能を損なうおそれがないよう、火災防護対策を講じる設計とする。
- ◆火災防護対策を講じる設計を行うに当たり、重大事故等対処施設を設置する区域を火災区域及び火災区画に設定する。
- ◆設定する火災区域及び火災区画に対して、火災の発生防止、火災の感知及び消火のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じる設計とする。

2. 重大事故等対処施設の火災区域と火災区画

【火災区域及び火災区画の設定】

- ◆建屋内と屋外の重大事故等対処施設を設置するエリアについて、重大事故等対処施設と設計基準事故対処設備の配置も考慮して、火災区域及び火災区画を設定する。
- ◆建屋内の重大事故等対処設備を設置する火災区域は、3時間以上の耐火能力を有する耐火壁として、設計上必要なコンクリート壁厚である150mm以上の壁厚を有するコンクリート耐火壁又は火災耐久試験により3時間以上の耐火能力を有することを確認した耐火壁(貫通部シール、防火扉、防火ダンパ含む)により他の区域と分離する設計とする。
- ◆建屋内の火災区域は、設置許可基準規則第八条の「設計基準対処施設に対する火災による損傷の防止」に基づき設定した火災区域を適用する
- ◆屋外の火災区域は、重大事故等対処設備を設置する区域を、設計基準事故対処設備の配置も考慮して火災区域として設定する。
- ◆火災区画については、建屋内及び屋外で設定した火災区域を重大事故等対処施設と設計基準事故対処設備の配置も考慮し、分割して設定する。

3. 感知設備・消火設備に関する基本方針

【火災の発生防止】

- ◆設置許可基準規則第八条の設計基準対処施設と同様な考え方に基づき、火災により重大事故等に対処するために必要な機能を損なうおそれがないよう、重大事故等対処施設の火災の発生を防止する。

【火災の感知・消火】

- ◆設置許可基準規則第八条の設計基準対処施設と同様な考え方に基づき、火災により重大事故等に対処するために必要な機能を損なうおそれがないよう、重大事故等対処施設に火災感知設備及び消火設備を設置する。

【火災感知設備についての考え方】

◆アナログ式感知設備

- 熱及び煙感知器 固有の信号を発する異なる種類の感知設備として選定
- 光ファイバーケーブル式熱感知器 非難燃ケーブル複合体に選定
- 热感知カメラ 屋外環境のため熱や煙感知器が設置できない区画に選定

◆非アナログ式感知設備

- 热及び煙感知器(防爆型) 可燃性ガスの蓄積が想定され防爆型が必要な箇所に選定
- 炎感知器 空間容積が大きく、熱や煙が拡散し易い箇所に選定
- 热感知器 放射線量が高く、アナログ式感知器を設置できない区画に選定

※: 非アナログ式火災感知器については、性能面のみならず、アナログ式と同様に、周囲環境を踏まえた作動温度の設定を実施する等の誤動作防止を図る設計とする。

【火災感知設備の設置数の考え方】

- ◆ 感知器毎に消防法・建築基準法に基づき、火災区域(火災区画)毎に必要数を配置
- ◆ 自動消火設備のための感知器は、その誤作動を考慮して多重化。また、自動消火設備のための感知器は、火災区域(火災区画)としての感知器とは別に設置
- ◆ 配置位置については、火災防護対象設備の直上部に設置するなど、火災を早期に感知できる位置に設置

4. 火災の感知設備についての考え方

(2/2)

【火災区画における感知器の組合せ】

◆新設する主なSA設備設置エリアと火災感知器の組み合わせは以下のとおり

火災感知器の設置場所		火災感知器の設置型式	
一般的な区画	<ul style="list-style-type: none">常設高圧代替注入ポンプエリア緊急用海水ポンプエリア代替循環冷却系ポンプエリア代替燃料プール冷却系ポンプエリア格納容器圧力逃がし装置エリア緊急用P/Cエリア緊急時対策所緊急時対策所用発電機エリア	アナログ式煙感知器	アナログ式熱感知器
水素や揮発した燃料油により発火性ガスの充満する可能性がある区画	<ul style="list-style-type: none">常設代替直流電源装置(蓄電池)エリア可搬型設備用軽油タンクエリア緊急時対策所発電機燃料タンクエリア	非アナログ式煙感知器 (防爆型)	非アナログ式熱感知器 (防爆型)
屋外環境のため火災による煙、熱が拡散する区画	<ul style="list-style-type: none">常設代替高圧電源装置エリア	非アナログ式炎感知器 (赤外線)	アナログ式熱感知カメラ (赤外線)
天井が高く床面積が広いため火災による熱が拡散する区画	<ul style="list-style-type: none">原子炉建屋オペレーティングフロア (静的触媒式水素再結合装置、使用済燃料プール監視カメラ等)	非アナログ式炎感知器 (赤外線)	アナログ式煙感知器 (光電式分離型)

■: 非アナログ式

【消火設備選定の基本的な考え方】

- ◆消火活動が困難となる火災区域(区画)については、ハロゲン化物自動消火設備(全域)など固定式の消火設備を設置
- ◆消火活動が困難とならない火災区域(区画)については、消火器及び消火栓を設置

【基本的な考え方と異なる消火設備】

- ◆各火災区域(区画)における環境条件や予想される火災の性質を考慮して消火設備を選定
- ◆消火活動が困難となる火災区域(区画)
 - 緊急時対策所非常用発電機室等……二酸化炭素消火設備(全域)
(人が常駐する場所でなく、多量の油が内包されているため、消火能力の高い二酸化炭素を選定)
 - 建屋通路部等閉塞空間ではない箇所に設置される油内包機器、電気盤、制御盤
……ハロゲン化物自動消火設備(局所)
(空間が広く消火困難となる可能性は小さいが、火災が想定される油内包機器、電気盤、制御盤に対しては、ハロゲン化物自動消火設備(局所)を選定)

【その他】

- 非難燃ケーブル複合体……ハロゲン化物自動消火設備(局所)
(複合体内のケーブルの早期、消火のためハロゲン化物自動消火設備(局所)を選定)


5. 火災の消火設備についての考え方

(2/2)

◆新設する主なSA設備に対する消火設備は以下のとおり

新設SA設備	感知設備	消火設備	備考 (火災区画番号等)
常設高圧代替注水ポンプ(TWL)	煙感知器(アナログ式) 熱感知器(アナログ式)	消火器(可燃物なし)	R-B2-5
常設低圧代替注水ポンプ	煙感知器(アナログ式) 熱感知器(アナログ式)	ハロゲン化物自動消火(局所)	O-14-1
緊急用海水ポンプ(ESW)	煙感知器(アナログ式) 熱感知器(アナログ式)	ハロゲン化物自動消火(局所)	O-16-1
代替循環冷却系ポンプ	煙感知器(アナログ式) 熱感知器(アナログ式)	ハロゲン化物自動消火(局所)	R-B2-1
代替燃料プール冷却系ポンプ	煙感知器(アナログ式) 熱感知器(アナログ式)	ハロゲン化物自動消火(局所)	R-4-1
静的触媒式水素再結合装置(PAR)	炎感知器(非アナログ式) 煙感知器(アナログ式)	消火器(可燃物なし)	R-6-1
格納容器圧力逃がし装置 (フィルタベント)	煙感知器(アナログ式) 熱感知器(アナログ式)	消火器(可燃物なし)	O-15-1
常設代替高圧電源装置	炎感知器(非アナログ式) 熱感知カメラ(アナログ式)	消火器・消火栓	D-1-1(屋外)
常設代替直流電源装置(蓄電池)	煙感知器(非アナログ式 防爆型) 熱感知器(非アナログ式 防爆型)	ハロゲン化物自動消火(全域)	RW-1-8
緊急用M/C, 緊急用P/C	煙感知器(アナログ式) 熱感知器(アナログ式)	ハロゲン化物自動消火(全域)	D-B1-11
緊急時対策所	煙感知器(アナログ式) 熱感知器(アナログ式)	消火器	K-2-5
緊急時対策所用発電機	煙感知器(アナログ式) 熱感知器(アナログ式)	二酸化炭素自動消火(全域)	K-1-1,2

6. 主な重大事故等対処施設の火災防護対策(緊急時対策所)

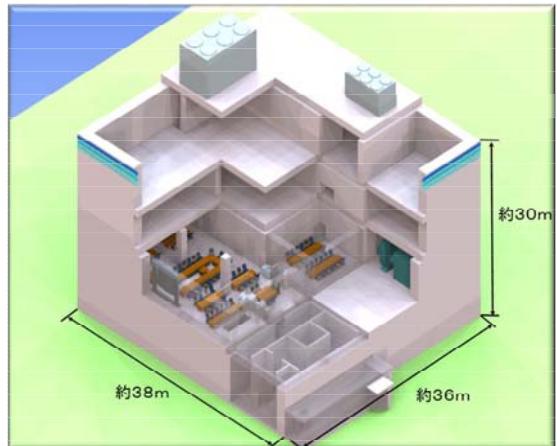


緊急時対策所 鳥瞰図

項目	基本仕様(概要)
建屋の構造	・鉄筋コンクリート造(耐震構造)
建屋の階層	・4階建 災害対策本部スペース(約350m ²) 待機・休憩スペース(約70m ²)
電源設備	・常用電源: 所内電源 ・代替電源: 専用発電機(100%容量 × 2台)の設置
必要な情報の把握	・SPDS等対策に必要な情報を把握する設備を設置
通信連絡	・発電所内・外の必要箇所と連絡をとるための通信連絡設備を配備

緊急時対策所(1階)

- ◆ 緊急時対策所を火災区域(上図赤線)として設定し、区域内を火災区画に分離(上図青線)
- ◆ 区画間の隔壁は3時間耐火に十分なコンクリート厚さを確保
- ◆ 火災感知器は、熱感知器及び煙感知器を選定
- ◆ 消火設備の考え方方に従い対象設備毎に二酸化炭素(全域), ハロン(全域), 消火器を使い分け

6. 主な重大事故等対処施設の火災防護対策(常設代替高圧電源装置置場)

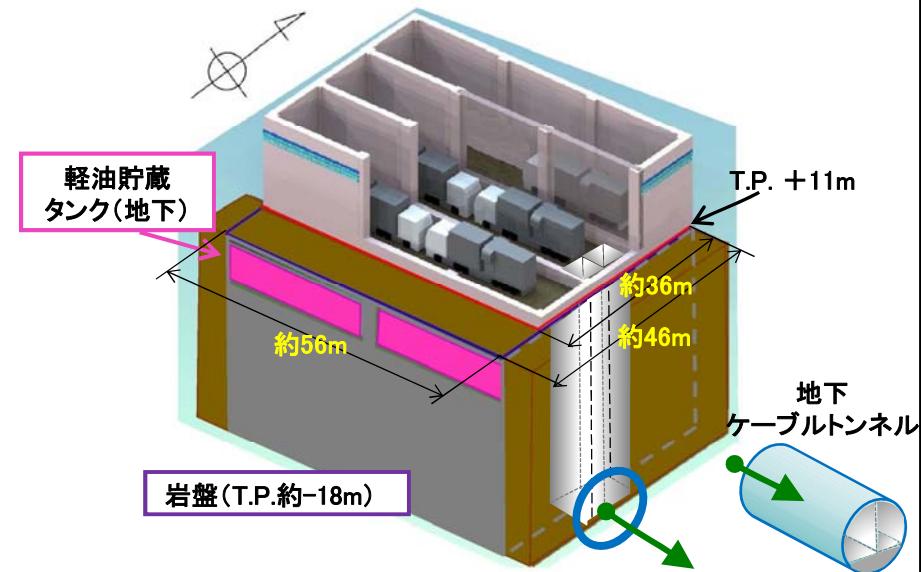

設備仕様

- ◆ 常設代替高圧電源装置
ディーゼル発電装置(容量:1,725KVA, 電圧:6,600V)
台数:全6台(5台+予備1台)
- ◆ 軽油貯蔵タンク
有効貯蔵量:800KL (400kL×2基)
(100%負荷, 7日間連続運転での燃料消費量は756kL)

- ◆ 常設代替高圧電源装置置場を火災区域(左図赤線)として設定
- ◆ 電源装置2台毎に火災区画(左図青線)を設定。なお、区画間の隔壁は3時間耐火に十分なコンクリート厚さを確保
- ◆ 屋外であるため火災感知器は、炎感知器及び熱感知カメラを選定
- ◆ 火災困難とならないことから、消火器(化学消防車含む)による消火を念頭にして、複数ルート、電源装置と壁間の十分な離隔(約3m)を確保

常設代替高圧電源装置置場

6. 主な重大事故等対処施設の火災防護対策(地下ケーブルトンネル)

常設代替高圧電源装置用地下ケーブルトンネル(カルバート部)の火災防護

常設代替高圧電源装置用地下ケーブルトンネルは、常設代替高圧電源装置置場と原子炉建屋間にケーブル、軽油配管及び水配管を融通するための構造物

【火災発生防止】


- ◆ 軽油移送配管は溶接構造
(フランジ、弁なし)
- ◆ ケーブルは難燃ケーブル使用
- ◆ SA以外のケーブルは電線管で敷設
- ◆ 電気系統は保護継電器と遮断器の組合せ等により過熱防止

【火災感知・消火】

- ◆ アナログ式の熱感知器及び煙感知器設置
- ◆ 消火設備(消火器)
 - ・換気空調装置による排煙のため消火困難エリアとはならない

【その他(影響軽減等)】

- ◆ DBケーブルは安全区分ⅠとⅡ、Ⅲを3時間以上の耐火壁で分離
- ◆ SAケーブル(蓋付トレイ)と安全区分Ⅰケーブル(電線管)はIEEE384の離隔距離水平、垂直25mm以上を確保

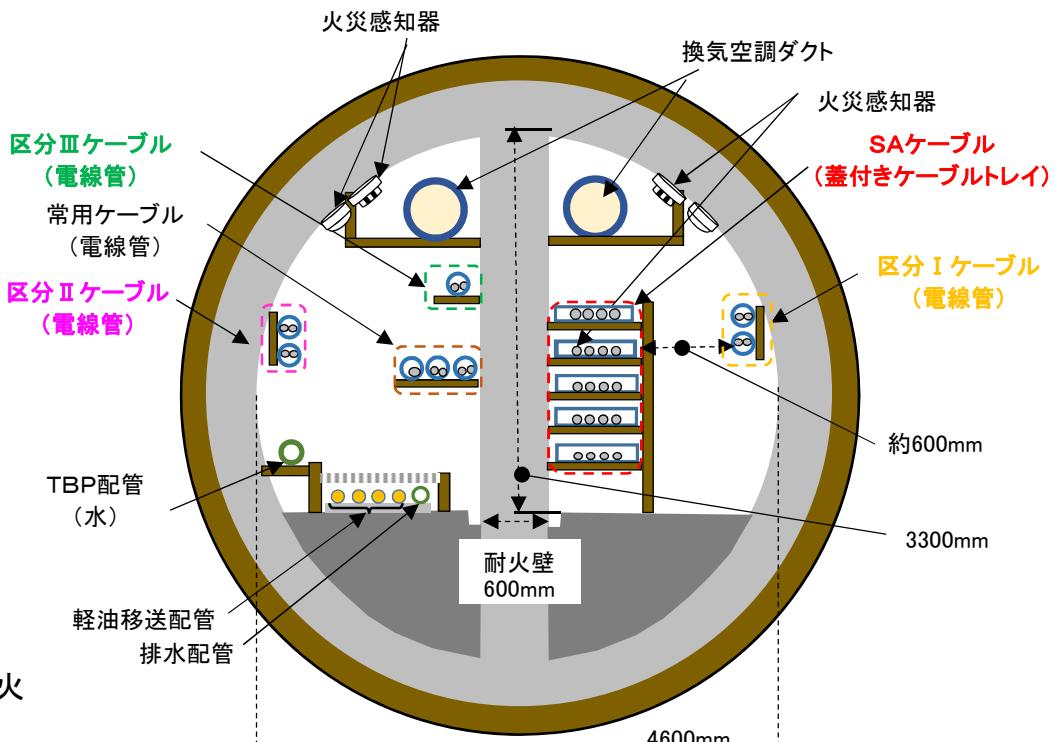

常設代替高圧電源装置地下ケーブルトンネル
断面図(イメージ)

柏崎刈羽原子力発電所の審査を通じて得られた技術的知見の反映について

◆ 平成29年10月4日の規制委員会会合で示された技術的知見への対応方針は以下のとおり。なお、審査基準等が見直された場合にはこれに従い適切に対応する。

得られた技術的知見	東海第二での対応	火災防護上の対応
(1)代替循環冷却系の整備	代替循環冷却を2系統設置	<ul style="list-style-type: none">◆ 火災区画であるRHR熱交換器室内に設置◆ アナログ式熱感知器、煙感知器◆ ハロゲン化物自動消火設備(ハロン1301)
(2)使用済燃料貯蔵槽から発生する水蒸気による悪影響の防止	代替燃料プール冷却系(ポンプ、熱交換器)を設置。なお、熱交換器の冷却は新設する緊急用海水系(ES W)を用いた海水による直接冷却。	<ul style="list-style-type: none">◆ 火災区画である資機材置場に設置(資機材は全て撤去)◆ アナログ式熱感知器、煙感知器◆ ハロゲン化物自動消火設備(ハロン1301)
(3)プローアウトパネルの閉止機能	プローアウトパネルは遠隔又は現場での手動閉止可能なように設計	<ul style="list-style-type: none">◆ アナログ式熱感知器、非アナログ式炎感知器◆ 消火器
(4)全交流電源喪失を想定した事故シーケンスグループの分割	対応済(19シーケンスグループ)	—

原子炉建屋原子炉棟地下2階 配置図

原子炉建屋原子炉棟4階 配置図

參考資料

審査基準に対する設計方針(発生防止)

- ◆ 火災発生防止にあたっては、「火災防護対策」、「不燃性材料又は難燃性材料の使用」等を考慮した設計とする

審査基準の要求項目	設計方針
発火性又は引火性物質を内包する設備の火災発生防止	漏えい防止・拡大防止
	配置上の考慮
	換気
	防爆
	貯蔵

審査基準に対する設計方針(発生防止)

審査基準の要求項目	設計方針(基本的な考え方)
可燃性の蒸気又は可燃性の粉体の対策	<ul style="list-style-type: none">「防爆」に示す通り可燃性の蒸気を発生するおそれはない。塗料等の有機溶剤は、社内規程により、必要量のみの持ち込みに制限する運用管理を実施する設計とする。可燃性粉塵及び静電気が滞まるおそれのある設備は設置しない設計とする。
発火源への対策	<ul style="list-style-type: none">火花発生のおそれのあるブラシが設置されている設備(直流電動機等)では、ブラシは金属製の本体内に収納され火花が外部に出ない構造とする設計とする。最高使用温度が60°Cを超える系統は、保温材で覆うことにより、可燃性物質との接触防止や潤滑油等の可燃物の過熱防止を行う設計とする。
水素対策	<ul style="list-style-type: none">「漏えいの防止、拡大防止(換気)」に示すような対策を実施する設計とする。蓄電池を設置する火災区域は、水素の漏えいを検知できるように水素濃度検出器を設置し、中央制御室に警報を発する設計とする。
放射線分解による発生、蓄積する水素の燃焼対策	<ul style="list-style-type: none">審査指針で示された火力原子力発電技術協会「ガイドライン」に従った水素対策実施する設計とする。
過電流による過熱防止対策	<ul style="list-style-type: none">電気系統は、保護継電器、遮断器を設置し過電流に過熱防止対策を実施する設計とする。

審査基準に対する設計方針(発生防止)

審査基準の要求項目	設計方針(基本的な考え方)	
不燃性材料又は難燃性材料の使用	主要な構造材料	<ul style="list-style-type: none"> 主要構造材は金属、コンクリート等の不燃材を使用する設計とする。 なお、配管パッキンや金属に覆われたポンプや弁等の潤滑油(グリース)及び金属に覆われた機器内部の電気配線は、発火した場合でも他の安全機能を有する機器等に延焼しないことから不燃性材料または難燃性材料ではない材料を使用する設計とする。
	変圧器及び遮断器に対する絶縁油	<ul style="list-style-type: none"> 火災区域内の変圧器及び遮断器は絶縁油を内包していないものを使用する設計とする。
	難燃ケーブル	<ul style="list-style-type: none"> 建設時に敷設された非難燃ケーブルについては、防火シートによる代替措置を実施する設計とする。 格納容器内の核計装ケーブルは、IEEE383に基づく延焼試験の要求を満足するが、格納容器外に敷設されている核計装ケーブルはこれを満足しない。したがって、格納容器外の非難燃ケーブルの対応としては、敷設する使用環境、使用実績等を踏まえて難燃性能を確認したケーブルを使用する設計とする。なお、原子炉圧力容器下部(ペデスタル部)を除き、核計装ケーブルは電線管内に敷設
	換気装置フィルタ	<ul style="list-style-type: none"> 日本空気清浄協会「空気清浄装置用ろ材燃焼性試験方法指針(JACA No.11A)」を満足する難燃性が確認されたものを使用(チャコールフィルタ除く)する設計とする。
	保温材	<ul style="list-style-type: none"> 建設省告示又は建築基準法に基づく不燃材を使用する設計とする。
	建屋内装材	<ul style="list-style-type: none"> 建築基準法に基づく不燃材又は消防法に基づく認定品を使用する設計とする。
落雷、地震等の自然災害対策	—	<ul style="list-style-type: none"> 建築基準法に基づく避雷設備を設置する設計とする。
安全機能を有する構築物、系統及び機器の耐震設計	—	<ul style="list-style-type: none"> 設置許可基準規則の解釈に従い設計する設計とする。

審査基準に対する設計方針(火災の感知)

【火災感知に対する基本方針】


- ◆重大事故等対処設備に対し火災の影響を限定し、早期の火災感知ができるように、火災感知設備を設置する
- ◆火災感知設備は、消防法をはじめとする関係法令要求及び審査基準に合致するように設計する

審査基準		火災感知に対する基本方針
①	◆各火災区域における放射線、取付面高さ、温度、湿度等の環境条件や予想される火災の性質を考慮して型式を選定し、早期に火災を感知できる場所に設置すること。	◆火災感知器は、火災区域等における環境条件や、炎が生じる前に発煙すること等、予想される火災の性質を考慮して型式を選定し、早期に火災を感知できる場所に設置する設計とする。
②	◆火災を早期に感知できるよう固有の信号を発する異なる種類の感知器又は同等の機能を有する機器を組み合わせて設置すること。また、設置にあたっては、感知器等の誤作動を防止するための方策を講じること。	◆火災感知設備については、環境条件等に応じて適切な種類を選択し、原則としてアナログ式の「煙感知器」及びアナログ式の「熱感知器」を設置する設計とする。 ◆誤作動を防止するため、感知器は多重化して設置する設計とする。
③	◆外部電源喪失時に機能を失わないように、電源を確保する設計であること。	◆火災感知設備は、外部電源喪失時においても、火災の感知が可能なように非常用電源のみならず緊急用電源から受電可能とするとともに、受信設備には蓄電池を設置する設計とする。
④	◆中央制御室等で適切に監視できる設計であること。	◆受信設備は、中央制御室等に設置し、常時監視できる設計とする。


審査基準に対する設計方針(火災の消火)

【消火に対する基本方針】

- ◆安全機能を有する構築物、系統及び機器に対し火災の影響を限定し、早期の消火ができるように、消火設備を設置
- ◆消火設備は、消防法をはじめとする関係法令要求及び審査基準に合致するように設計

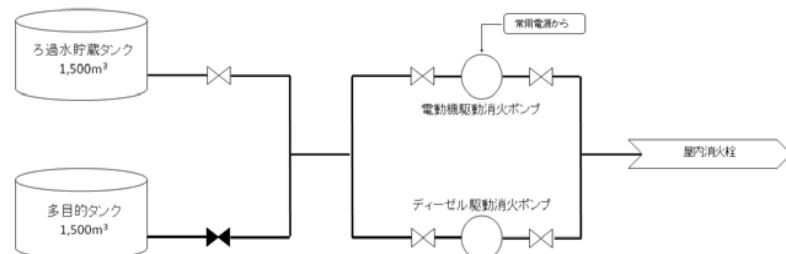審査基準		消火に対する基本方針
2.2.1(2) ①	◆原子炉の高温停止等を達成し、維持するための安全機能を有する構築物、系統及び機器が設置される火災区域又は火災区画であって、煙の充満等により消火活動な困難などころには、自動消火設備又は手動操作による固定式消火設備を設置	◆重大事故等対処施設を設置する火災区画等に設置する消火設備は、煙の充満等により消火活動が困難となるかを可燃物状況、設置環境を考慮して自動消火設備又は手動操作による固定式消火設備を設置する設計とする。
②	◆放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統及び機器が設置される火災区域又は火災区画についても同様	
③	◆消火用水供給系の水源及び消火ポンプ系は、多重性又は多様性を備えた設計	◆必要水量を確保できる水源(タンク)を多重化(ろ過水貯蔵タンク及び多目的タンク各1,500m ³)し、消火ポンプは電動式及びディーゼル駆動式を1台ずつの配備することにより多重性及び多様性を考慮した設計とする。 

審査基準に対する設計方針(火災の消火)

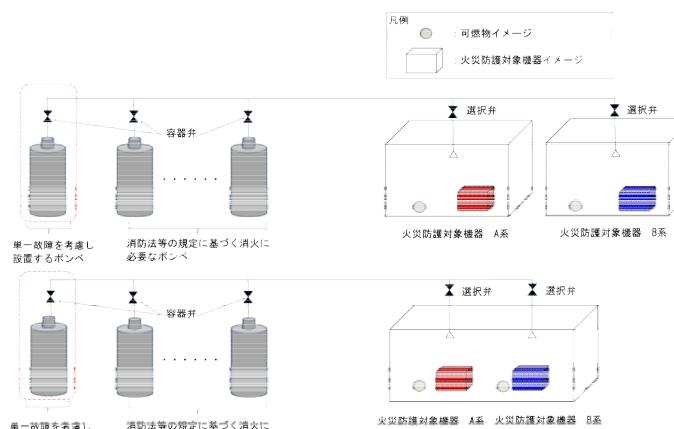審査基準	消火に対する基本方針
<p>④ ◆ 系統分離を行うために設けられた火災区域又は火災区画に設置される消火設備は、系統分離に応じた独立性を備えた設計</p>	<p>◆ 異区分の火災防護対象設備等を設置する火災区画等に対して、<u>1つの消火設備で消火を行う場合は、容器弁及びボンベを必要数より多く設置し、容器弁の单一故障により同時に機能を喪失しない設計とする。</u></p> <p>◆ 異区分の火災防護対象設備を同一の区画に設置する火災区画等に対して、<u>選択弁の单一故障により機能が喪失しないよう、選択弁は多重化する設計とする。</u></p> 
<p>⑤ ◆ 消火設備は、煙、流出流体等による二次的影響が安全機能有する機器等に影響を与えない設計</p>	<p>◆ ガス消火に用いる消火剤は<u>絶縁性の高いガス</u>を採用し、火災が発生している区域等からの影響のみならず、煙、流出流体、断線等により、火災の発生していない設備等にも影響を与えない設計とする。</p> <p>◆ これら設備のボンベ等は、<u>火災の影響を受けないように</u>消火対象設備が設置されているエリアとは別のエリアに設置する設計とする。</p>
<p>⑥ ◆ 可燃性物質の性状をふまえ、火災の性質に応じた十分な容量の消火剤を備える設計</p>	<p>◆ ガス消火設備については、消火対象に応じて、<u>消防法施行規則第十九条、第二十条等</u>に基づき必要量の消火剤を確保する設計とする。</p> <p>◆ 消火器については、<u>消防法施行規則第六条～第八条</u>に基づき必要量を配備する設計とする。</p>

審査基準に対する設計方針(火災の消火)

審査基準		消火に対する基本方針
⑦	◆ 移動式消火設備を配備	◆ 「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」第八十三条に基づき、化学消防自動車及び水槽付消防ポンプ車を配備する設計とする。
⑧	◆ 消火剤に水を使用する消火設備は、2時間の最大放水量を確保できる設計	◆ 消火栓については、消防法施行令第十一條(屋内消火栓)及び十九條(屋外消火栓)を満足するよう、2時間の最大放水量を確保する設計とする。
⑨	◆ 消火用水供給系をサービス系または水道水系と共に用する場合は、隔離弁等により消火用水の供給を優先する設計	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 消火用水供給系をサービス系と共に用する場合には隔離弁を設置して遮断する措置により、消火用水供給が優先可能のように設計とする。 ◆ 水道水系とは共用しない設計とする。
⑩	◆ 消火設備は、故障警報を中央制御室に吹鳴する設計	◆ 消火ポンプ、ガス消火設備、電源断等の故障警報は中央制御室に発する設計とする。
⑪	◆ 消火設備は、外部電源喪失時に機能を損なわないように、電源を確保する設計	<ul style="list-style-type: none"> ◆ ディーゼル消火ポンプは外部電源喪失時でも起動できるように専用の蓄電池により電源を確保した設計とする。 ◆ ガス消火設備は、非常用電源及び緊急用電源から受電するとともに、設備の作動に必要な電源を供給する蓄電池を設ける設計とする。 ◆ ケーブルトレイ(複合体内)の局所ガス消火設備は作動電源が不要な設計とする。
⑫	◆ 消火栓は全ての火災区域の消火活動に対処できるように配置する設計	◆ 消火栓は、消防法施行令第十一條及び十九條に準拠して、屋内は消火栓から半径25mの範囲を考慮して配置し、屋外は消火栓から半径40mの範囲における消火活動を考慮して配置することによって、全ての火災区域の消火活動に対処できるように配置する設計とする。

審査基準に対する設計方針(火災の消火)

審査基準		消火に対する基本方針
(13)	◆ 固定式ガス消火設備は、作動前に職員等の退避ができるように警報を吹鳴させる設計	◆ 全域ガス消火設備は、作動前に職員等の退避ができるように、警報又は音声警報を吹鳴し、25秒以上(法令要求は20秒以上)の時間遅れをもってガスを放出する警報を吹鳴させる設計とする。 ◆ ハロン消火設備は、消火剤に毒性はないが、消火時に生成されるフッ化水素が周囲に拡散することを踏まえ、設備作動前に退避警報を発する設計とする。 ◆ ケーブルトレイ用の局所ガス消火設備は、消火ガスがトレイ内に留まり、外部に有意な影響を与えないため作動前に退避警報を発しない設計とする。
(14)	◆ 管理区域内での消火設備から消火剤が放出された場合に、放射性物質を含むおそれのある排水が管理区域外へ流出することを防止する設計	◆ 管理区域と非管理区域の境界に堰等を設置するとともに、各フロアの建屋内排水系により液体廃棄物処理系に回収し、処理する設計とする。
(15)	◆ 電源を内蔵した消火設備の操作等に必要な照明器具を必要な火災区域及びその出入通路に設置する設計	◆ 消防法で要求される消火時間20分に現場への移動等の時間(最大約1時間)も考慮し、12時間以上の容量の蓄電池を内蔵する照明器具を設置する設計とする。

審査基準に対する設計方針(火災の消火)

審査基準		消火に対する基本方針
2.2.2 (1)	火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に示すように、地震等の自然現象によっても、火災感知及び消火の機能、性能が維持される設計であること。	—
	(1) 凍結するおそれがある消火設備は、凍結防止対策を講じた設計であること。	<ul style="list-style-type: none">◆ 屋外に設置する火災感知設備は、東海第二発電所において考慮している最低気温-12.7°C(水戸地方気象台(1897年～2017年))を踏まえ、-20°Cまで気温が低下しても使用可能な火災感知設備を設置する設計とする。◆ 屋外消火設備の配管は、保温材により凍結防止対策を実施。また、屋外消火栓は、消火栓内部に水が溜まらないような構造とし、通常はブロー弁を開いて通水状態とし、消火栓使用時はブロー弁を閉じて放水する設計とする。
	(2) 風水害に対して消火設備の性能が著しく阻害されない設計であること。	<ul style="list-style-type: none">◆ 消火水系のポンプ等の機器は、風水害に対してその性能が著しく阻害されることがないよう、防潮堤が設置された敷地内の建屋内に配置する設計とする。◆ 二酸化炭素自動消火設備(全域)、ハロゲン化物自動消火設備(全域)、ハロゲン化物自動消火設備(局所)についても、風水害に対してその性能が著しく阻害されることがないよう建屋内等に配置する設計とする。◆ ディーゼル駆動消火ポンプ、電動機駆動消火ポンプを設置しているポンプ室の壁、扉に対してその性能が著しく阻害されることがないよう浸水対策を実施する設計とする。◆ 屋外の火災感知設備は、火災感知器予備を確保し、風水害の影響を受けた場合にも、早期に火災感知器の取替を行うことにより、当該設備の機能及び性能を復旧する設計とする。
	(3) 消火配管は、地震時における地盤変位対策を考慮した設計であること。	<ul style="list-style-type: none">◆ 屋外消火配管は、地上又はトレーナーに設置し、地震時における地盤変動に対し、配管の自重や内圧、外的荷重を考慮し地盤沈下による建屋と周辺地盤との相対変位を考慮する設計とする。◆ 地盤変位対策としては、水消火配管のレイアウト、配管支持長さからフレキシビリティを考慮した配置とすることで、地盤変位による変形を配管系統全体で吸収する設計とする。◆ さらに、万が一、屋外消火配管が破断した場合でも消防車を用いて屋内消火栓へ消火水の供給ができるよう、原子炉建屋の東西(各1ヶ所)に給水接続口を設置する設計とする。

審査基準に対する設計方針(火災の消火)

審査基準		消火に対する基本方針
(2)	<ul style="list-style-type: none">◆ 消火設備を構成するポンプ等の機器が水没等で機能しなくなることのないよう、設計に当たっては配置が考慮されていること。	<ul style="list-style-type: none">◆ ディーゼル駆動消火ポンプ、電動機駆動消火ポンプを設置しているポンプ室の壁、扉に対してその性能が著しく阻害されることがないよう浸水対策を実施する設計とする。◆ 屋外の火災感知設備は、火災感知器予備を確保し、風水害の影響を受けた場合にも、早期に火災感知器の取替を行うことにより、当該設備の機能及び性能を復旧する設計とする。
2.2.3	<ul style="list-style-type: none">◆ 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、消火設備の破損、誤動作又は誤操作によって、安全機能を失わない設計であること。また、消火設備の破損、誤動作又は誤操作による溢水の安全機能への影響について「原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド」により確認すること。	<ul style="list-style-type: none">◆ 二酸化炭素は不活性であること、ハロゲン化物消火剤は、電気絶縁性が大きく揮発性も高いことから、設備の破損、誤作動または誤操作により消火剤が放出されても電気及び機械設備に影響を与えない。なお、非常用ディーゼル発電機は、二酸化炭素自動消火設備(全域)の破損、誤作動または誤操作により二酸化炭素が放出されることによる室内充満を考慮しても機能が喪失しないよう、外部から直接燃焼用空気を取り入れる設計とする。◆ 第9条「内部溢水」にてご説明。内部溢水による防護区画内は、「原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド」に従い屋内消火栓の3時間2か所同時放水を仮定し、影響のないことを確認