| 東海第二発電所 審査資料 | | | | |
|--------------|-----------------|--|--|--|
| 資料番号 | C - 17 - 6 改3 | | | |
| 提出年月日 | 平成 30 年 3 月 1 日 | | | |


東海第二発電所


設置変更許可申請書の審査資料における 燃料有効長頂部の寸法値に係る対策及び水平展開 について (別冊)


平成30年3月1日


日本原子力発電株式会社


本資料のうち, は商業機密又は核物質防護上の観点から公開できません。

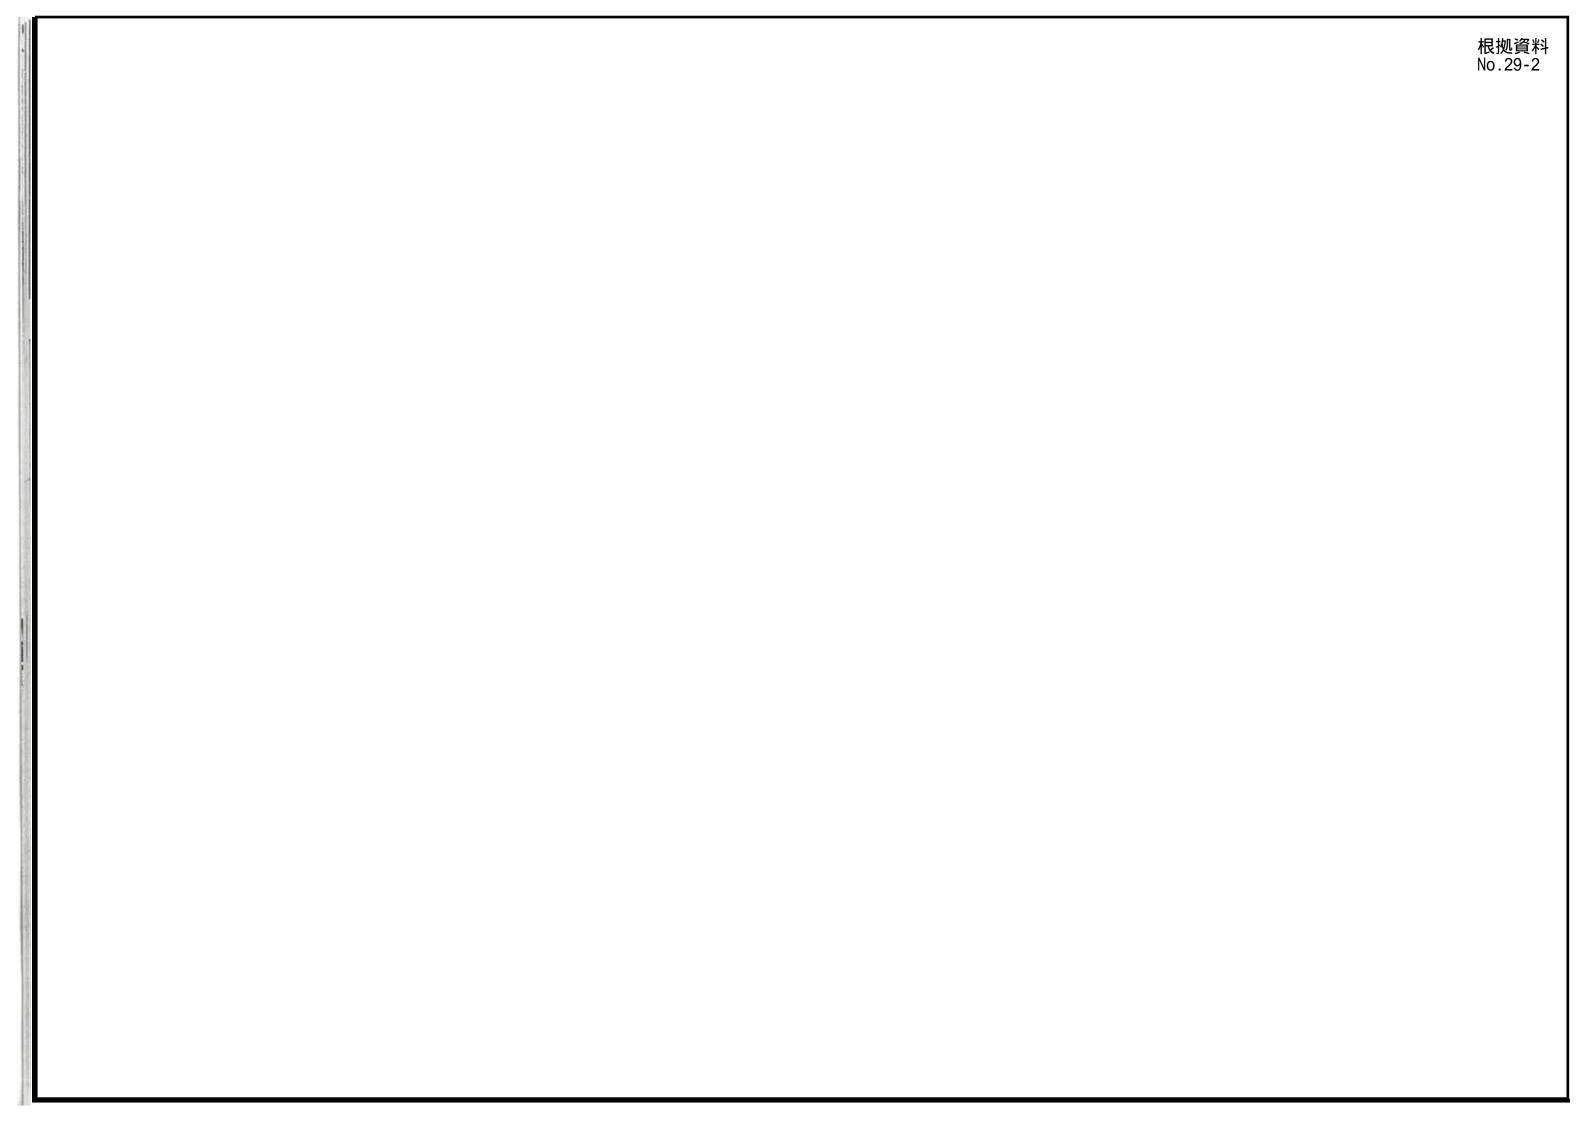



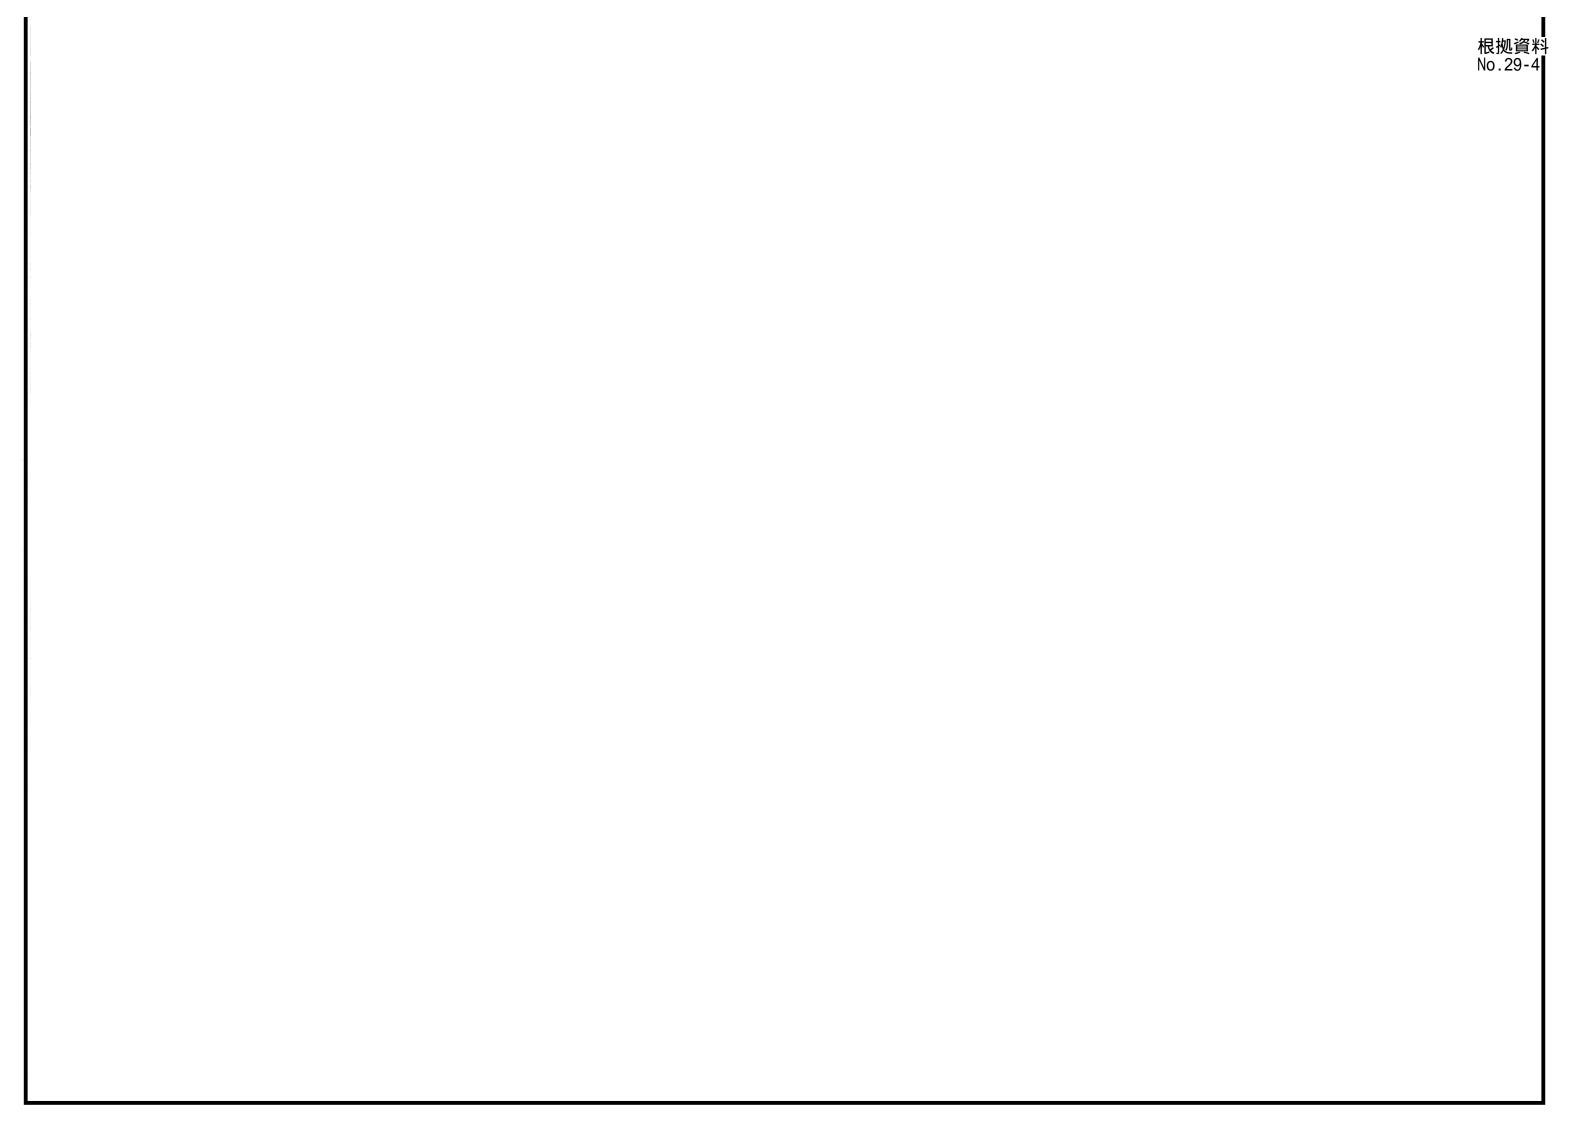

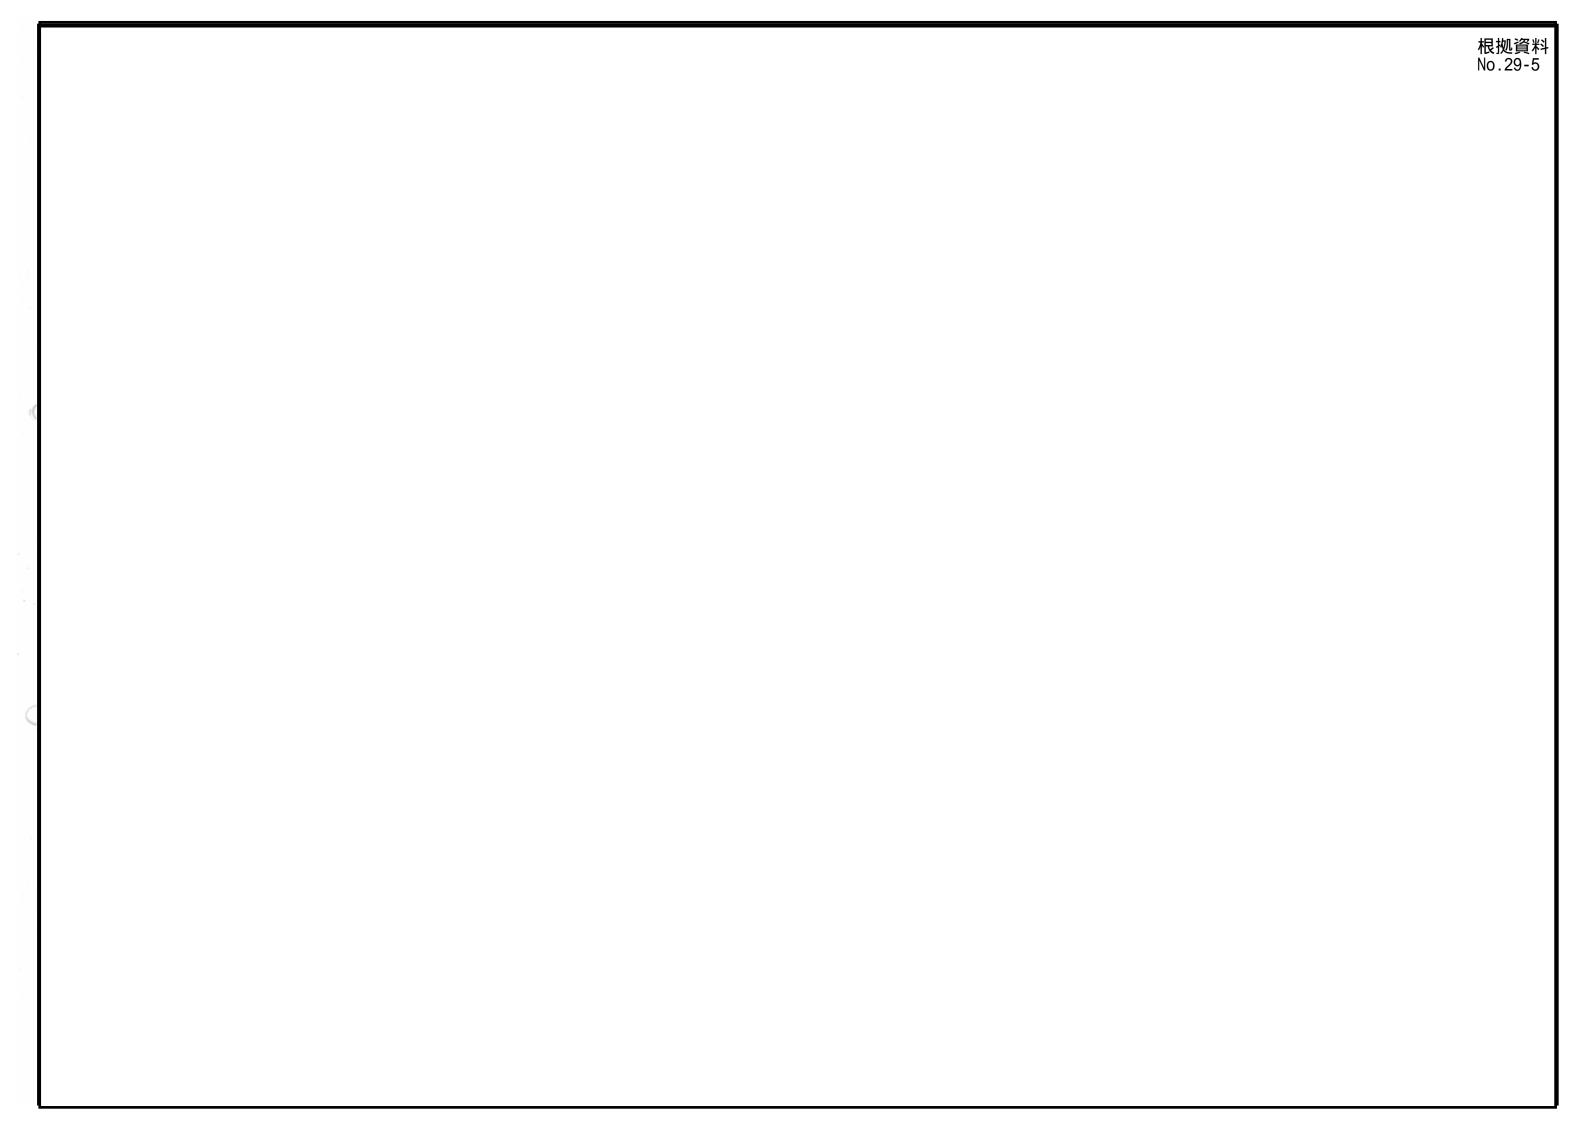

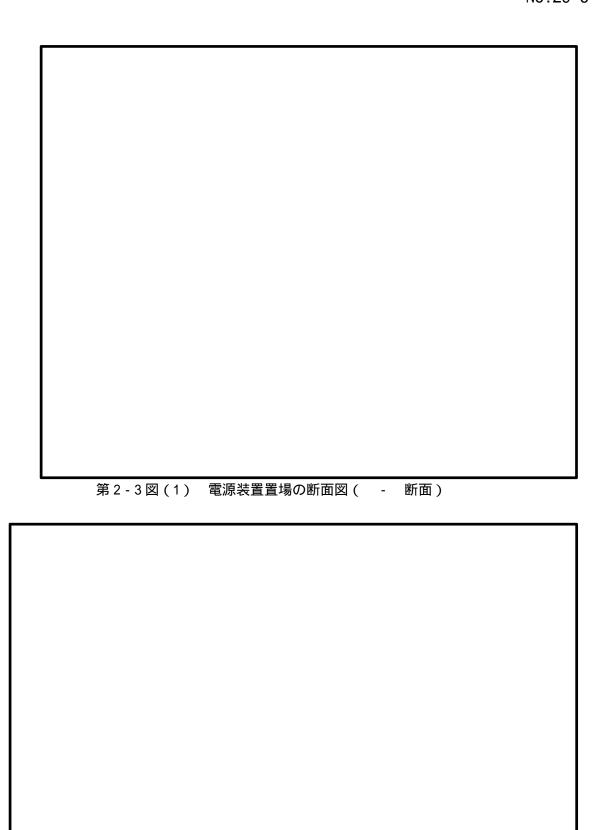


第2-3図(2) 電源装置置場の断面図(- 断面)







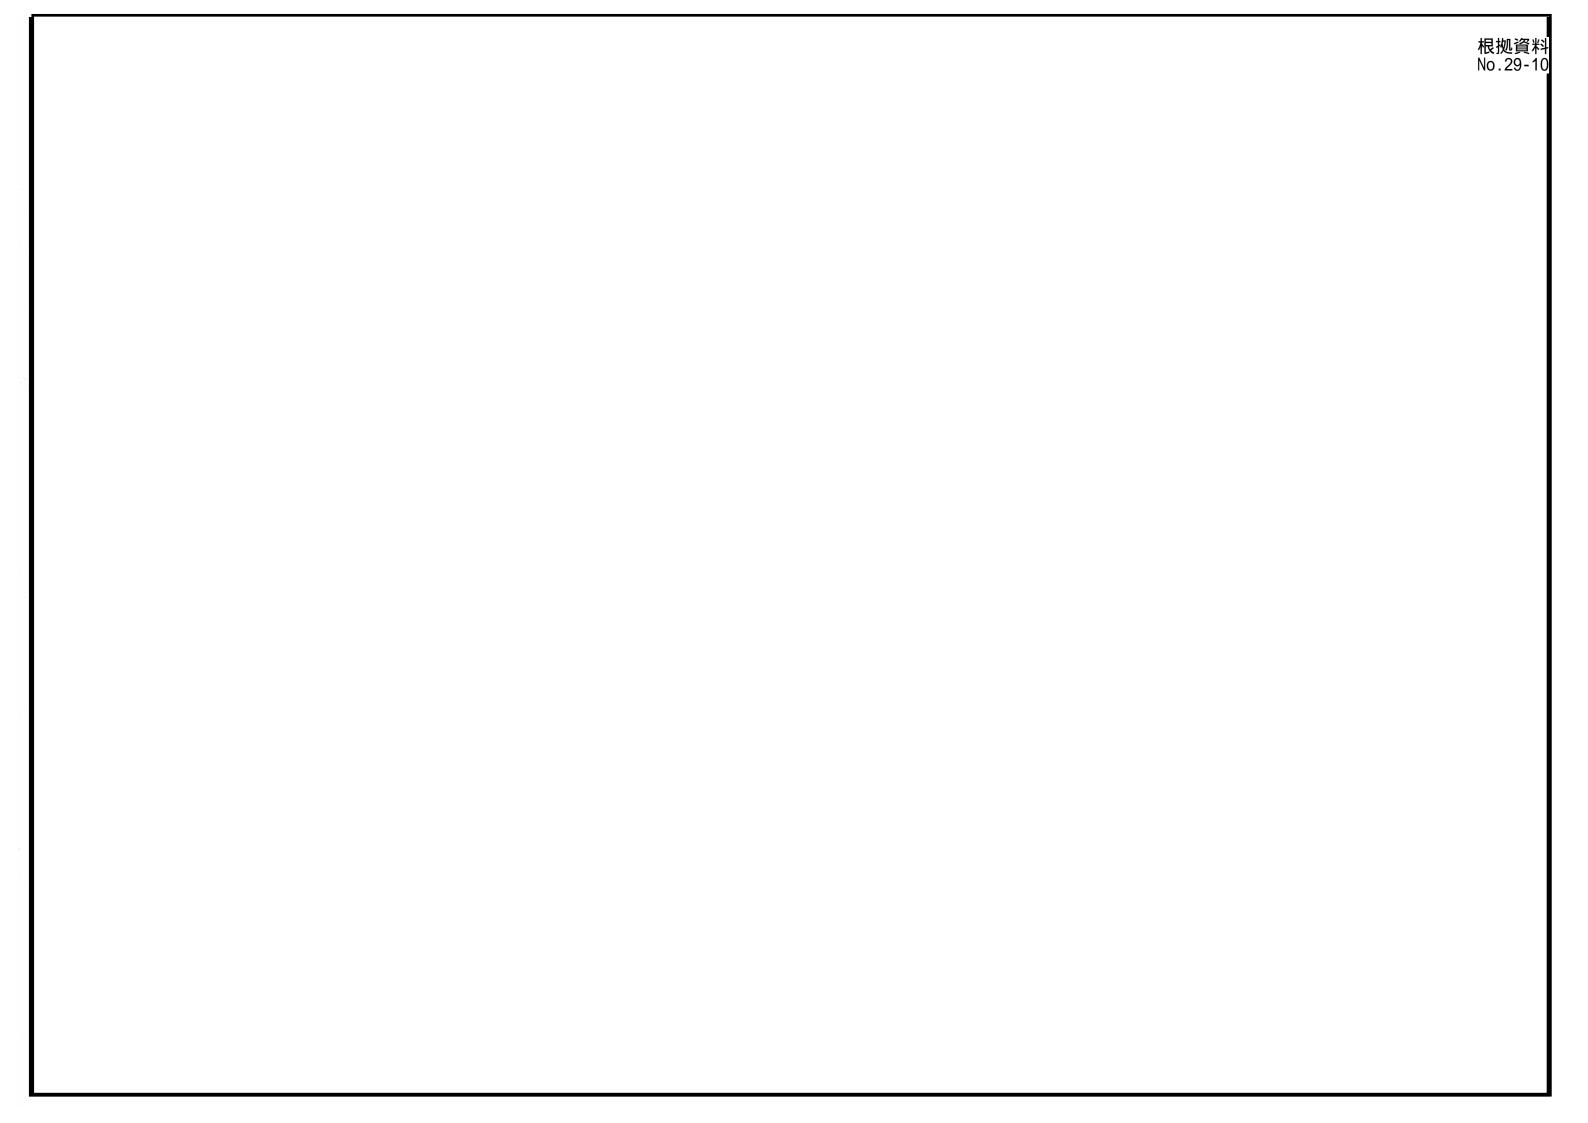



F.純水貯蔵タンク G.ろ過水貯蔵タンク

| | | | 根拠資料 No.29-14 |
|--|--|--|------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| and the second s | | | |
| COLONY SERVICES | | | |
| Andread and the control of the contr | | | |
| Control of the second | | | |
| Č | | | |
| | | | |
| | | | |
| 7 | | | |
| H. 原水タンク | | | |
| H. 原7 | | | |



参考図