


防護対策施設の変更案について


1. 中央制御施設換気系冷凍機への防護対策

変更前：上部は竜巻防護ネットと防護鋼板を重ねて設置，側面は竜巻防護ネットを設置（一部防護鋼板）

変更案：上部は竜巻防護ネット，機器の直上に防護鋼板を設置，側面は竜巻防護ネットを設置（一部防護鋼板）

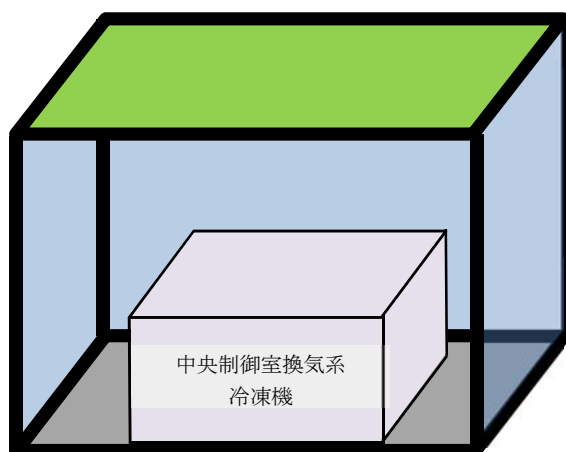

変更前

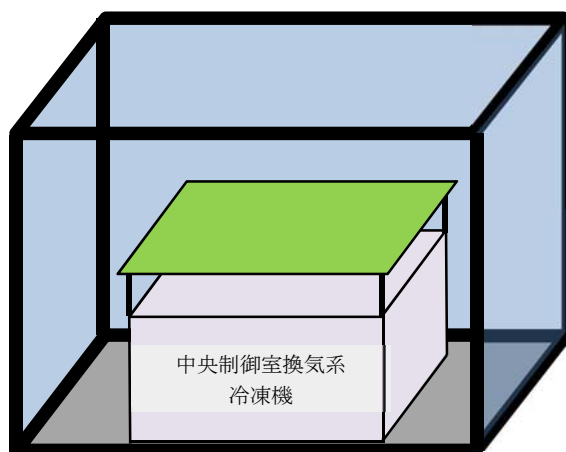

変更案


□：竜巻防護ネット
■：防護鋼板

図1 防護対策施設（中央制御室換気系冷凍機）概要図


2. ディーゼル発電機室ルーフベントファンへの防護対策

変更前：上部は竜巻防護ネットと防護鋼板を重ねて設置，側面は竜巻防護ネットを設置（一部防護鋼板）

変更後：上部は竜巻防護ネット，側面は竜巻防護ネット，ルーフベントファンを降下火砕物が堆積し難い形状へ変更又は堆積荷重に耐える設計

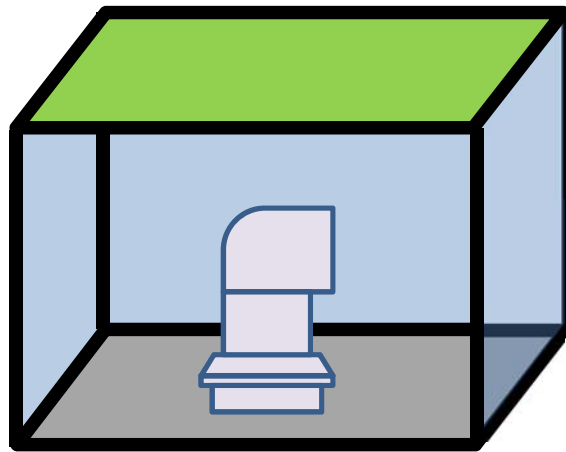

変更前

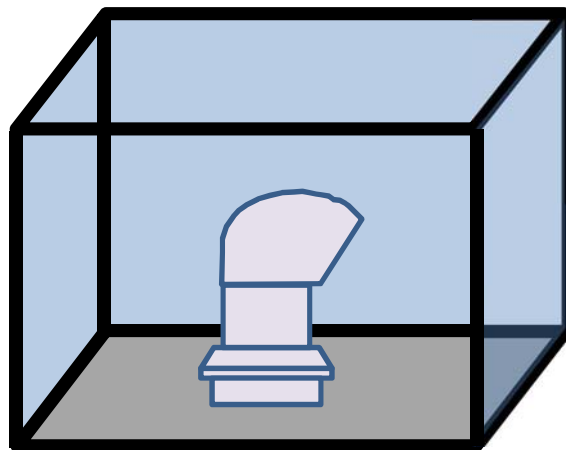

変更案

■ : 竜巻防護ネット

□ : 防護鋼板

図2 防護対策施設（ルーフベントファン） 概要図