

本資料のうち、枠囲みの内容は、
営業秘密又は防護上の観点から
公開できません。

東海第二発電所 工事計画審査資料	
資料番号	工認-141 改 1
提出年月日	平成 30 年 5 月 1 日

V-3-別添 3-4-3 浸水防止堰の強度計算書

目次

1. 概要.....	1
2. 基本方針.....	1
2.1 位置	1
2.2 構造概要	17
2.3 評価方針	19
2.4 適用規格	20
3. 強度評価方法	21
3.1 記号の定義.....	21
3.2 評価対象部位.....	23
3.3 荷重及び荷重の組合せ	28
3.4 許容限界	29
3.5 評価方法	31
4. 評価条件.....	41
5. 強度評価結果	44

1. 概要


本資料は、資料V-3-別添 3-3「溢水への配慮が必要な施設の強度計算の方針」に示すとおり、溢水拡大防止堰(以下「堰」という。)及び浸水防止止水板(以下「止水板」という。))が、溢水伝播防止機能を維持可能な構造強度を有することを説明するものである。

2. 基本方針


2.1 位置

堰は、資料V-3-別添 3-3「溢水への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「3 構造強度設計」の構造計画に示すとおり、原子炉建屋原子炉棟に設定する。


堰の設置位置図を第 2-1 図～第 2-7 図に、止水板の設置位置を第 2-8 図～第 2-15 図に示す。




第 2-1 図 堰の設置位置図 (EL. 46. 5m)




第 2-2 図 堰の設置位置図 (EL. 38. 8m)




第 2-3 図 堰の設置位置図 (EL. 29. 0m)




第 2-4 図 堰の設置位置図 (EL. 20. 3m)




第 2-5 図 堰の設置位置図 (EL. 14. 0m)




第 2-6 図 堰の設置位置図 (EL. 8. 2m)




第 2-7 図 堰の設置位置図 (EL. 2. 0m)




第 2-8 図 止水板の設置位置図 (EL. -4.0 m)




第 2-9 図 止水板の設置位置図 (EL. 2.0 m)




第2-10図 止水板の設置位置図 (EL. 8.2 m)




第2-11図 止水板の設置位置図 (EL. 14.0 m)




第2-12図 止水板の設置位置図 (EL. 20.3 m)



第2-13図 止水板の設置位置図 (EL. 29.0 m)



第2-14図 止水板の設置位置図 (EL. 38.8 m)



第 2-15 図 止水板の設置位置図 (EL. 46.5 m)

2.2 構造概要

堰の構造は、V-3-別添 3-3「溢水への配慮が必要な施設の強度計算書の方針」の「3 構造強度設計」に示す構造計画を踏まえて、詳細な構造を設定する。

2.2.1 堰の構造概略

堰は、アンカー筋（鉄筋）により、既存の鉄筋コンクリート躯体と一体化させた鉄筋コンクリート構造物である。堰の概略構造計画を第 2-1 表に示す。

第 2-1 表 堰の構造計画


設備名称	計画の概要		説明図
	主体構造	支持構造	
溢水拡大防止堰	コンクリート及びアンカー筋により構成する。	躯体を既設コンクリート床版にアンカー筋で固定する。	

2.2.2 止水板の構造

止水板は、梁材、パネル、柱材、ベースプレート及びアンカーボルトから構成され、アンカーボルトにより床面と接合する構造とする。なお、パッキン及びコーキングにより止水性を維持する。止水板の概略構造計画を第 2-2 表に、止水板の概略構造図を第 2-16 図に示す。

第 2-2 表 しすい板の構造計画

設備名称	計画の概要		説明図
	主体構造	支持構造	
止水板	梁材、パネル、柱材、ベースプレート及びアンカーボルトにて構成する。	パネルを溶接した梁材を柱材に取付け、コンクリート床面にアンカーボルトにて固定する。	第 2-10 図




第 2-16 図 止水板の概略構造図

2.3 評価方針

堰の強度評価は、V-3-別添 3-3「津波又は溢水への配慮が必要な施設の強度計算書の方針」の「4.1 荷重及び荷重の組合せ」及び「4.2 許容限界」にて設定している荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界を踏まえて、堰及び止水板の評価対象部位に作用する応力又は作用する荷重が許容限界値以内であることを「3. 強度評価方法」に示す方法により、「4. 評価条件」に示す評価条件を用いて計算し、「5. 強度評価結果」にて確認する。

堰及び止水板の強度評価フローを第2-17図に示す。

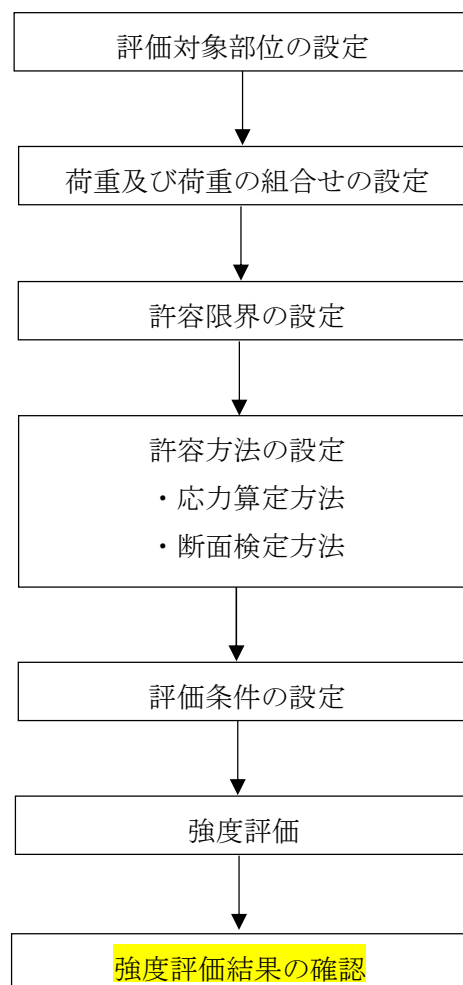

第2-17図 堰の強度評価フロー

2.4 適用規格

適用する規格基準等を以下に示す。

- ・ 建築基準法・同施工令
- ・ 鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 ―許容応力度設計法―
（（社）日本建築学会、1999 改定）
- ・ 各種合成構造設計指針・同解説（（社）日本建築学会、2010 改定）
- ・ 鋼構造設計規準 ―許容応力度設計法―（（社）日本建築学会、2005 改定）

3. 強度評価方法

堰及び止水板の強度評価は、V-3-別添 3-3「溢水への配慮が必要な施設の強度計算書の方針」の「5 強度評価方法」にて設定している方法を用いて、強度評価を実施する。

堰及び止水板の強度評価は、「3.2 評価対象部位」に示す評価対象部位に対し、「3.3 荷重及び荷重の組合せ」及び「3.4 許容限界」に示す荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界を踏まえ、「3.5 評価方法」に示す方法を用いて評価を行う。

3.1 記号の定義

強度評価に用いる記号を第3-1表に示す。

第3-1表 強度評価に用いる記号 (1/2)

記号	定義	単位
P	溢水荷重（集中荷重置換）	kN
P_h	溢水による静水压荷重	kN/m
H	堰の高さ	m
P'	堰が転倒する荷重	kN
G	堰の固定荷重	kN
L	堰の固定荷重作用点と応力作用点との水平距離	m
h'	溢水荷重（集中荷重置換）が作用する高さ	m
ρ_1	溢水の密度	t/m ³
g	重力加速度	m/s ²
h	当該部分の浸水深	m
M	曲げモーメント	kN・m
Q	せん断力	kN
T	鉄筋1本当たりの引張力	kN/本
n	単位幅（1m）当たりの鉄筋本数	本
j	応力中心距離（ $=7/8 \cdot d$ ）	mm
d	部材の有効せい	mm
Q_a	鉄筋1本当たりのせん断力	kN/本
A	堰の断面積	mm ²
τ	せん断応力度	N/mm ²
σ_c	圧縮縁応力度	N/mm ²
T'	引張側鉄筋に生じる引張力（ $=M/j$ ）	N
x_n	圧縮縁から中立軸までの距離	mm
b	堰の幅（単位幅）	mm

第 3-1 表 強度評価に用いる記号 (2/2)

記号	定義	単位
P	溢水荷重（集中荷重置換）	kN
P_h	溢水による静水压荷重	kN/m
H	堰の高さ	m
P'	堰が転倒する荷重	kN
G	堰の固定荷重	kN
L	堰の固定荷重作用点と応力作用点との水平距離	m
h'	溢水荷重（集中荷重置換）が作用する高さ	m
ρ_1	溢水の密度	t/m ³
g	内容見直し中	m/s ²
h		m
M		kN・m
Q		kN
T		kN/本
n	単位幅（1m）当たりの鉄筋本数	本
j	応力中心距離（ $=7/8 \cdot d$ ）	mm
d	部材の有効せい	mm
Q_a	鉄筋 1 本当たりのせん断力	kN/本
A	堰の断面積	mm ²
τ	せん断応力度	N/mm ²
σ_c	圧縮縁応力度	N/mm ²
T'	引張側鉄筋に生じる引張力（ $=M/j$ ）	N
x_n	圧縮縁から中立軸までの距離	mm
b	堰の幅（単位幅）	mm

3.2 評価対象部位

堰及び止水板の評価対象部位は、V-3-別添 3-3「溢水への配慮が必要な施設の強度計算書の方針」の「4.2 許容限界」にて示している評価対象部位を踏まえて、「2.2 構造概要」に示す構造計画にて設定している構造に基づき、溢水に伴う荷重の作用方向及び伝達過程を考慮し設定する。

3.2.1 堰の評価対象部位

堰については、考慮する静水圧荷重が大きくなる評価高さの高い堰を代表として評価する。なお、評価においては、設計断面を踏まえ、評価を包絡できる堰により代表する。


また、堰に作用する静水圧荷重により応力が発生する堰と既存躯体の取り合い部分のコンクリート及びアンカー筋を評価対象部位として選定し、原子炉建屋原子炉棟 EL. [] に設置される「[]」を抽出した。堰に生じる応力は、第 3-1 図に示すとおり。

溢水荷重に伴う転倒力に対して自重のみで抵抗できる堰については、堰への曲げモーメント及び引張力が生じないため、せん断力のみ評価する。また、溢水荷重に対して自重のみで抵抗できない堰については、堰への曲げモーメント、引張力及びせん断力を評価する。

評価の対象となる堰の選定結果を第 3-2 表に、溢水荷重と堰が転倒する荷重の比較を第 3-3 表に示す。

第 3-2 表 堰の選定結果

No.	設置個所	設備名称	評価高さ (m)	評価対象 (代表)
1	原子炉建屋原子炉棟	原子炉建屋地下 1 階エレベータ入口用溢水拡大防止堰	0.3	
2	原子炉建屋原子炉棟	東側階段用溢水拡大防止堰	0.3	
3	原子炉建屋原子炉棟	北側階段用溢水拡大防止堰	0.3	
4	原子炉建屋原子炉棟	残留熱除去系 B 系熱交換器室用溢水拡大防止堰	0.3	
5	原子炉建屋原子炉棟	原子炉建屋 1 階エレベータ入口用溢水拡大防止堰	0.3	
6	原子炉建屋原子炉棟	要目表に合わせ名称変更	0.3	
7	原子炉建屋原子炉棟		0.3	
8	原子炉建屋原子炉棟		0.3	
		止堰		
9	原子炉建屋原子炉棟	原子炉建屋 2 階西側階段用溢水拡大防止堰	0.3	
10	原子炉建屋原子炉棟	原子炉建屋 3 階エレベータ入口用溢水拡大防止堰	0.3	
11	原子炉建屋原子炉棟	原子炉建屋 3 階西側階段用溢水拡大防止堰	0.3	
12	原子炉建屋原子炉棟	原子炉建屋 4 階エレベータ入口用溢水拡大防止堰	0.3	
13	原子炉建屋原子炉棟	原子炉建屋 4 階西側階段用溢水拡大防止堰	0.3	
14	原子炉建屋原子炉棟	原子炉建屋 5 階エレベータ入口用溢水拡大防止堰	0.3	
15	原子炉建屋原子炉棟	原子炉建屋 5 階西側階段用溢水拡大防止堰	0.3	
16	原子炉建屋原子炉棟	原子炉建屋 6 階エレベータ入口用溢水拡大防止堰	0.4	
17	原子炉建屋原子炉棟	燃料輸送容器搬出口用溢水拡大防止堰	0.4	
18	原子炉建屋原子炉棟	大物機器搬入口用溢水拡大防止堰	0.4	
19	原子炉建屋原子炉棟	原子炉建屋換気系ダクト用溢水拡大防止堰	0.4	

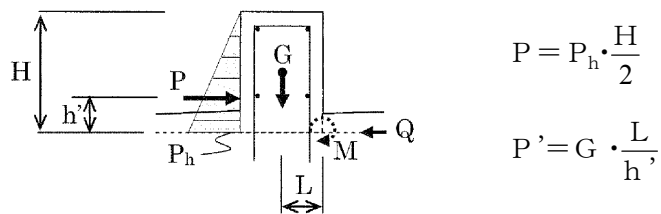

第 3-1 図 堰に生じる応力

第 3-3 表 溢水荷重と堰が転倒する荷重の比較

堰名称	溢水荷重 P (kN)	堰が転倒する荷重 P' (kN)	転倒の有無

3. 2. 2 止水板の評価対象部位

止水板については、考慮する静水压荷重が大きくなる評価高さの高い堰を代表として評価する。

また、止水板に作用する静水压荷重により応力が発生する梁材、柱材、ベースプレート及びアンカーボルトを評価対象部位として選定し、原子炉建屋原子炉棟 EL. に設置される「」を抽出した。

評価の対象となる堰の選定結果を第 3-4 表に示す。

第3-4表 止水板の選定結果 (1/2)

No.	設置個所	設備名称	評価高さ (m)	評価対象 (代表)
1	原子炉建屋原子炉棟	低圧炉心スプレイポンプ室空調機用止水板	0.82	
2	原子炉建屋原子炉棟	残留熱除去系B系ポンプ室空調機用止水板	0.84	
3	原子炉建屋原子炉棟	残留熱除去系C系ポンプ室空調機用止水板	0.84	
4	原子炉建屋原子炉棟	原子炉建屋 INST DIST PNL3用止水板	0.3	
5	原子炉建屋原子炉棟	直流125V MCC 2A-1用止水板	0.3	
6	原子炉建屋原子炉棟	MCC 2C-5用止水板	0.3	
7	原子炉建屋原子炉棟	MCC 2C-3用止水板	0.3	
8	原子炉建屋原子炉棟	MCC 2D-3用止水板	0.3	
9	原子炉建屋原子炉棟	MCC 2D-5用止水板	0.3	
10	原子炉建屋原子炉棟	原子炉建屋 INST DIST PNL1用止水板	0.3	
11	原子炉建屋原子炉棟	原子炉建屋 INST DIST PNL2用止水板	0.3	
12	原子炉建屋原子炉棟		0.3	
13	原子炉建屋原子炉棟	M	0.3	
14	原子炉建屋原子炉棟		0.3	
15	原子炉建屋原子炉棟	CA	0.3	
16	原子炉建屋原子炉棟	CAMS ク (A	0.3	
17	原子炉建屋原子炉棟	FCS	0.3	
18	原子炉建屋原子炉棟		0.3	
19	原子炉建屋原子炉棟	MAIN (検出器) 用止水板	0.3	
20	原子炉建屋原子炉棟	MAIN STEAM LINE (C, D) RADIATION MONITOR (検出器) 用止水板	0.3	
21	原子炉建屋原子炉棟	MCC 2C-9用止水板	0.3	
22	原子炉建屋原子炉棟	直流125V MCC 2A-2用止水板	0.3	
23	原子炉建屋原子炉棟	MCC 2A2-2用止水板	0.3	
24	原子炉建屋原子炉棟	MCC 2B2-2用止水板	0.3	
25	原子炉建屋原子炉棟	格納容器雰囲気モニタヒータ電源盤 (B) 及び CAMS (B) 系ヒータ電源用変圧器用止水板	0.3	
26	原子炉建屋原子炉棟	CAMS校正用ポンベラック (B) 用止水板	0.3	
27	原子炉建屋原子炉棟	MCC 2D-9用止水板	0.3	

第3-4表 止水板の選定結果 (2/2)

No.	設置個所	設備名称	評価高さ (m)	評価対象 (代表)
28	原子炉建屋原子炉棟	CAMSモニタラック (B) 及びCAMS校正用計器ラ ック (D) 用止水板	0.82	
29	原子炉建屋原子炉棟	要目表に合わせ名称変更	0.84	
30	原子炉建屋原子炉棟		0.84	
31	原子炉建屋原子炉棟		0.3	
32	原子炉建屋原子炉棟		0.3	
33	原子炉建屋原子炉棟		0.3	
34	原子炉建屋原子炉棟		0.3	
35	原子炉建屋原子炉棟		0.3	
36	原子炉建屋原子炉棟		0.7	
37	原子炉建屋原子炉棟	西側南面階段用止水板	0.7	

3.3 荷重及び荷重の組合せ

強度評価に用いる荷重及び荷重の組合せは、V-3-別添 3-3「溢水への配慮が必要な施設の強度計算書の方針」の「4.1 荷重及び荷重の組合せ」にて示している荷重及び荷重の組合せを用いる。

3.3.1 荷重の設定

強度評価に用いる荷重は、以下の荷重を用いる。

(1) 死荷重 (D)

常時作用する荷重として、自重を考慮する。堰の自重を第 3-5 表に示す。

第 3-5 表 堰の自重

堰名称	種類	単位容積重量 (kN/m ³)	単位幅あたりの重量* (kN)

* : 1 m あたりの重量

(2) 溢水による静水圧荷重 (P_h)

溢水による静水圧荷重として、溢水に伴う水位を用いた静水圧を考慮する。

溢水による静水圧荷重 P_h は次式により算定する。

$$P_h = \rho_1 \cdot g \cdot h \cdot 10^{-3}$$

P_h : 溢水による静水圧荷重 (kN/m²)

ρ : 溢水の密度 (kg/m³)

g : 重力加速度 (m/s²)

h : 当該部分の浸水高さ (m)

第 3-6 表 溢水荷重の算定に用いる浸水高さ

分類	設置場所	設計浸水高さ*
堰		
止水板		

* : 設計上の水位として評価高さを考慮する。(以降、浸水高さ h を評価高さ H と読み替える。)

3.3.2 荷重の組合せ

強度評価に用いる荷重の組合せは、V-3-別添 3-3「溢水への配慮が必要な施設の強度計算書の方針」の「4.1 荷重及び荷重の組合せ」にて設定している荷重を踏まえて堰及び止水板の設置位置ごとに設定する。

また、自重は既存躯体により支持されることから、荷重の組合せとして考慮せず、溢水荷重のみとする。荷重の組合せを第 3-7 表に示す。

第 3-7 表 荷重の組合せ

強度評価の対象施設	荷重の組合せ
堰	P_h
止水板	P_h

3.4 許容限界

堰及び止水板の許容限界は、V-3-別添 3-3「溢水への配慮が必要な施設の強度計算書の方針」うち「4.2 許容限界」にて設定している許容限界を踏まえて、「3.2 評価対象部位」にて設定している評価対象部位ごとに、機能損傷モードを考慮し短期許容応力度又は短期許容荷重を設定する。

3.4.1 堰の許容限界

(1) 鉄筋

「各種合成構造設計指針・同解説（（社）日本建築学会，2010 改定）」に基づきアンカー筋として使用する鉄筋の短期許容荷重を第 3-8 表に示す。

第 3-8 表 鉄筋の短期許容荷重

堰名称	種類	短期許容荷重 (kN/本)	
		引張	せん断

(2) コンクリート

「鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 ー許容応力度設計法ー（（社）日本建築学会、1999 改定）」に基づきコンクリートの短期許容応力度を第 3-9 表に示す。

第 3-9 表 コンクリートの短期許容応力度

設計基準強度 F_c (N/mm^2)	短期許容応力度 (N/mm^2)	
	せん断	圧縮

3.4.2 止水板の許容限界

(1) 枠材，柱材

「鋼構造設計基準ー許容応力度設計法ー」（（社）日本建築学会，2005 改訂）に基づき算定した，短期許容荷重を第 3-10 表に示す。

第 3-10 表 梁材等の評価条件

種類	短期許容応力度		
	引張 (N/mm^2)	せん断 (N/mm^2)	合成 (N/mm^2)

(2) ベースプレート

「鋼構造設計基準ー許容応力度設計法ー」（（社）日本建築学会，2005 改訂）に基づき算定した，短期許容荷重を第 3-11 表に示す。

第 3-11 表 ベースプレートの評価条件

種類	短期許容応力度
	曲げ (N/mm^2)

(3) アンカーボルト

「各種合成構造設計指針・同解説（（社）日本建築学会，2010 改定）」に基づき算定した，短期許容荷重を第 3-12 表に示す。

なお，引張力を受ける場合においては，アンカーボルトの降伏より決まる耐力及び定着したコンクリート躯体のコーン状破壊により決まる耐力を比較して，いずれか小さい値を採用する。また，せん断力を受ける場合においては，アンカーボルトのせん断強度に決まる耐力，定着したコンクリート躯体の支圧強度及びコーン状破壊により決まる耐力を比較して，いずれか小さい値を採用する。

第 3-12 表 アンカーボルトの短期許容荷重

堰名称	種類	短期許容荷重 (kN/本)	
		引張	せん断

3.5 評価方法

堰及び止水板の応力評価は，V-3-別添 3-3「溢水への配慮が必要な施設の強度計算書の方針」の「5. 強度評価の方針」にて示している評価式を踏まえて，評価対象部位の発生応力を計算し，許容応力以下となることを確認する。

3.5.1 堰の評価方法


堰を，静水圧荷重を変分布荷重として受ける片持ちはりに置き換え，コンクリート及び鉄筋に発生する応力を算定し，各許容限界との比較により強度を確認する。

(1) 応力算定

a. 曲げモーメント

溢水の荷重により生じる曲げモーメントは，単位幅当たりとして次式により算定する。
堰に生じる応力の概念図を第 3-2 図に示す。

$$M = \frac{P_h \cdot H^2}{6}$$




第 3-2 図 堰に生じる応力の概念図

b. せん断力

溢水の荷重により生じるせん断力は，単位幅当たりとして次式により算定する。
堰に生じる応力の概念図を第 3-3 図に示す。

$$Q = \frac{P_h \cdot H}{2}$$



第 3-3 図 堰に生じる応力の概念図

(4) 断面検定


a. 引張力に対する検定

(a) 鉄筋

堰に生じる曲げモーメントにより，鉄筋 1 本当たりに生じる引張力を次式により算定し，鉄筋 1 本当たりの許容限界値を超えないことを確認する。

堰に生じる荷重の概念図を第 3-4 図に示す。

$$T = \frac{M}{n \cdot j}$$



第 3-4 図 堰に生じる荷重

b. せん断力に対する検定

(a) 鉄筋

堰に生じるせん断力より, 鉄筋 1 本当たりに生じるせん断力を次式により算定し, 鉄筋 1 本当たりの許容限界値を超えないことを確認する。

$$Q_a = \frac{Q}{n}$$

(b) コンクリート

堰に生じるせん断応力度を次式により算定し, コンクリートの許容限界値を超えないことを確認する。

$$\tau = \frac{Q}{A}$$


c. 圧縮力に対する検定

(a) コンクリート

堰に生じる曲げモーメントにより発生するコンクリートの圧縮縁応力度を次式により算定し, コンクリートの許容限界値を超えないことを確認する。圧縮縁応力の算定にあたり, 圧縮側鉄筋は考慮しない。

堰に生じる荷重の概念図を第 3-5 図に示す。

$$\sigma_c = \frac{T' \cdot 2}{x_n \cdot b}$$

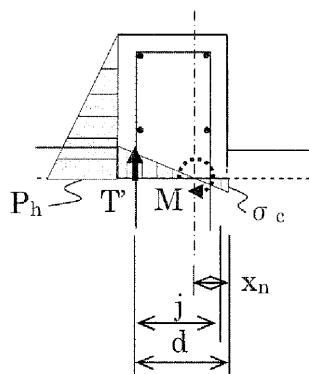


第 3-5 図 堰に生じる荷重

3.5.2 止水板の評価方法


止水板に生じる応力は、静水圧荷重を受けるはりモデルに置き換え、梁材、柱材、アンカーボルト及びベースプレートに発生する応力を算定し、各許容限界との比較により強度評価を行う。

(1) 応力算定


静水圧荷重を受ける梁材に生じる曲げ応力及びせん断応力、柱材に生じる曲げ応力及びせん断応力、アンカーボルトに生じる引張力及びせん断応力並びにベースプレートに生じる曲げ応力に対する確認を行うにあたり、各荷重により生じる曲げモーメント、せん断応力、水平反力を次式により算定する。止水板に生じる力の概念図を第3-6図、第3-7図、第3-8図及び第3-9図に示す。

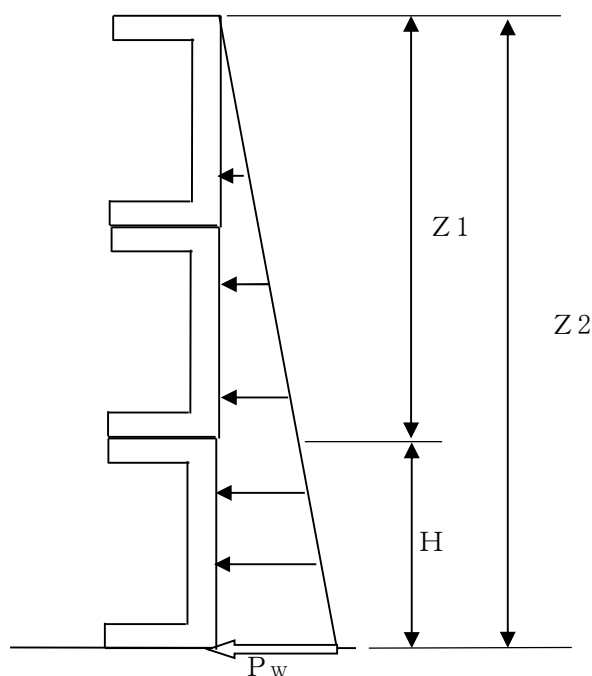


第3-6図 梁材及び柱に生じる力の模式図 (1/2)

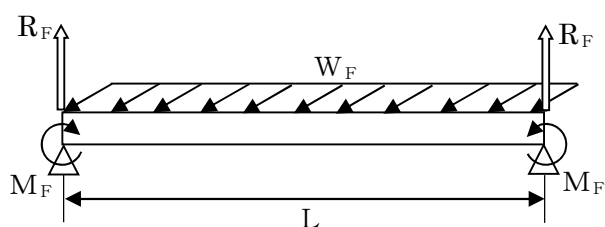


第3-6図 梁材に生じる力の模式図 (2/2)

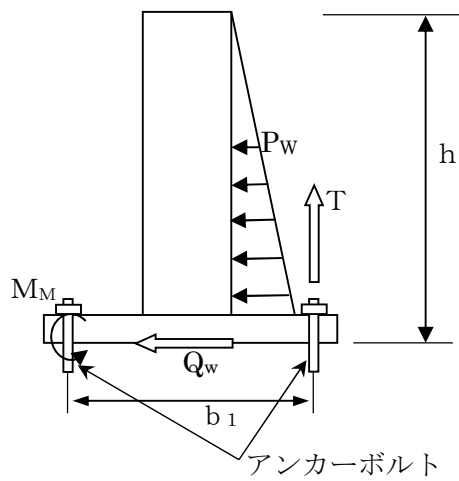

第3-7図 アンカーボルトに生じる力の模式図

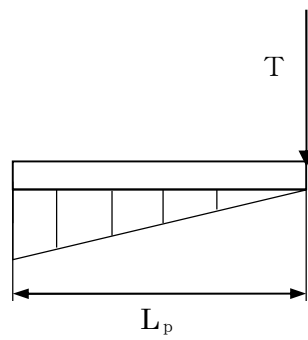

第3-8図 ベースプレートに生じる力の模式図

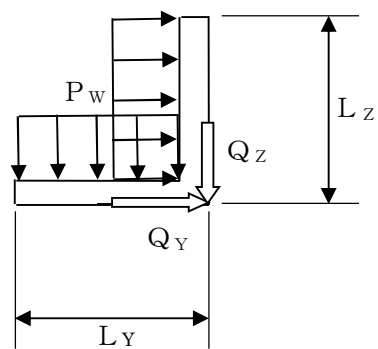

第3-9図 梁材に生じる力の模式図

(2) 梁材の検定

a. 単位深さ当たりの静水圧荷重

単位深さ当たりの静水圧荷重を次式より算出する。

$$P_w = \rho \cdot g \cdot \frac{(Z1 + Z2)}{2} \cdot 10^{-9}$$

P_w : 平均水圧荷重 (N/mm²)

ρ : 溢水の密度 (kg/m³)

g : 重力加速度 (m/s²)

$Z1$: 止水板の最低深さ (mm)

$Z2$: 止水板の最高深さ (mm)

b. 平均水圧による分布荷重

平均水圧による分布荷重は構造力学公式集に基づき次式より算出する。

$$W_F = P_w \cdot H$$

W_F : 平均水圧による分布荷重 (N/mm)

P_w : 平均水圧荷重 (N/mm²)

H : 止水板高さ (mm)

c. 梁材に生じる曲げ応力度

梁材に生じる曲げ応力度は機械工学便覧に基づき次式より算出し、梁材の短期許容曲げ応力度を下回ることを確認する。

$$\sigma_F = \frac{M_F}{Z_F}$$

$$M_F = \frac{W_F \cdot L^2}{8}$$

σ_F : 梁材の曲げ応力度 (N/mm²)

M_F : 梁材の曲げモーメント (N・mm)

Z_F : 梁材の断面係数 (mm³)

W_F : 平均水圧による分布荷重 (N/mm)

L : 止水板全長 (mm)

d. 梁材に生じるせん断応力度

梁材に生じるせん断応力度は機械工学便覧に基づき次式より算出し、梁材の短期許容せん断応力度を下回ることを確認する。

$$\tau_F = \frac{R_F}{A_F}$$

$$R_F = \frac{W_F \cdot L}{2}$$

- τ_F : 梁材のせん断応力度 (N/mm²)
 R_F : 梁材の発生せん断力 (N)
 A_F : 梁材のせん断断面積 (mm²)
 W_F : 平均水圧による分布荷重 (N/mm)
 L : 止水板全長 (mm)

d. 曲げとせん断の合成に対する検定

梁材に生じる曲げとせん断の合成応力度を「鋼構造設計規準—許容応力度設計法—」((社) 日本建築学会, 2005改定) に基づく次式により算出し, 梁材の短期許容合成応力度を下回ることを確認する。

$$\sigma_{e p F} = \sqrt{\sigma_F^2 + 3 \cdot \tau_F^2}$$

- $\sigma_{e p F}$: 梁材の合成応力度 (N/mm²)
 σ_F : 梁材の曲げ応力度 (N/mm²)
 τ_F : 梁材のせん断応力度 (N/mm²)

(3) 柱材の検定

a. 最大深さでの静水圧荷重

最大静水圧を受ける止水板に対して最大水圧荷重を次式より算出する。

$$P_S = \rho \cdot g \cdot h \cdot 10^{-9}$$

- P_S : 平均水圧荷重 (N/mm²)
 ρ : 水の密度 (kg/m³)
 g : 重力加速度 (m/s²)
 h : 止水板高さ (mm)

b. 最大水圧による分布荷重

平均水圧による分布荷重は構造力学公式集に基づき次式より算出する。

$$W_Y = P_S \cdot L_Y$$

$$W_Z = P_S \cdot L_Z$$

- W_Y : 柱材に作用する Y 方向の単位高さあたりの荷重 (N/mm)
 P_S : 平均水圧荷重 (N/mm²)
 L_Y : Y 方向の荷重を負担する柱長さ (mm)
 W_Z : 柱材に作用する Z 方向の単位高さあたりの荷重 (N/mm)
 L_Z : Z 方向の荷重を負担する柱長さ (mm)

c. 柱材に生じる曲げ応力度

柱材に生じる曲げ応力度は構造力学公式集に基づき次式より算出し、柱材の短期許容曲げ応力度を下回ることを確認する。

$$\sigma_Y = \frac{M_Y}{Z_Y}$$

$$\sigma_Z = \frac{M_Z}{Z_Z}$$

$$M_Y = \frac{W_Y \cdot h^2}{6}$$

$$M_Z = \frac{W_Z \cdot h^2}{6}$$

σ_Y : 柱材 Y 軸周りの曲げ応力度 (N/mm²)

M_Y : 柱材に生じる Y 軸周りの曲げモーメント (N・mm)

Z_Y : 柱材 Y 軸周りの断面係数 (mm³)

σ_Z : 柱材 Z 軸周りの曲げ応力度 (N/mm²)

M_Z : 柱材に生じる Z 軸周りの曲げモーメント (N・mm)

Z_Z : 柱材 Z 軸周りの断面係数 (mm³)

W_Y : 柱に作用する Y 方向の単位長さ当たりの荷重 (N/mm)

h : 止水板高さ (mm)

W_Z : 柱に作用する Z 方向の単位長さ当たりの荷重 (N/mm)

d. 柱材に生じるせん断応力度

柱材に生じるせん断応力度は機械工学便覧に基づき次式より算出し、柱材の短期許容せん断応力度を下回ることを確認する。

$$\tau_Y = \frac{R_Y}{A_Y}$$

$$\tau_Z = \frac{R_Z}{A_Z}$$

$$R_Y = \frac{W_Y \cdot h}{2}$$

$$R_Z = \frac{W_Z \cdot h}{2}$$

τ_Y : 柱材 Y 方向のせん断応力度 (N/mm²)

R_Y : 柱材 Y 方向の発生せん断力 (N)

A_Y : 柱材 Y 方向のせん断断面積 (mm²)

τ_Z : 柱材 Z 方向のせん断応力度 (N/mm²)

R_Z : 柱材 Z 方向の発生せん断力 (N)

A_Z : 柱材 Z 方向のせん断断面積 (mm^2)

W_Y : 柱材に作用する Y 方向の単位高さ当たりの荷重 (N/mm)

h : 止水板高さ (mm)

W_Z : 柱材に作用する Z 方向の単位高さ当たりの荷重 (N/mm)

e. 曲げとせん断の合成に対する検定

柱材に生じる曲げとせん断の合成応力度を「鋼構造設計規準—許容応力度設計法—」((社)日本建築学会, 2005改定)に基づく次式により算出し, 柱材の短期許容合成応力度を下回ることを確認する。

$$\sigma_{e p Y Z} = \sqrt{(\sigma_Y^2 + \sigma_Z^2) + 3(\tau_Y^2 + \tau_Z^2)}$$

$\sigma_{e p Y Z}$: 柱材の合成応力度 (N/mm^2)

σ_Y : 柱材 Y 軸周りの曲げ応力度 (N/mm^2)

σ_Z : 柱材 Z 軸周りの曲げ応力度 (N/mm^2)

τ_Y : 柱材 Y 軸周りのせん断応力度 (N/mm^2)

τ_Z : 柱材 Z 軸周りのせん断応力度 (N/mm^2)

(4) アンカーボルトの検定

a. アンカーボルトに作用する引張力に対する検定

アンカーボルトの発生する引張力を算出し, アンカーボルトの短期許容引張荷重を下回ることを確認する。

$$T_s = \frac{M_Y}{b_Y \cdot n_Y} + \frac{M_Z}{b_Z \cdot n_Z}$$

T_s : アンカーボルトの発生引張力 (N)

M_Y : 柱材に生じる Y 軸周りの曲げモーメント ($\text{N} \cdot \text{mm}$)

b_Y : 柱材 Y 軸周りのアンカーボルトピッチ (mm)

n_Y : 引張荷重を受ける柱材 Y 軸周りのアンカーボルト本数 (本)

M_Z : 柱材に生じる Z 軸周りの曲げモーメント ($\text{N} \cdot \text{mm}$)

b_Z : 柱材 Z 軸周りのアンカーボルトピッチ (mm)

n_Z : 引張荷重を受ける柱材 Z 軸周りのアンカーボルト本数 (本)

b. アンカーボルトに作用するせん断力に対する検定

アンカーボルトに作用するせん断力は次式より算出し, アンカーボルトの短期許容せん断力を下回ることを確認する。

$$Q_Y = \frac{R_Y}{n_s}$$

$$Q_Z = \frac{R_Z}{n_s}$$

Q_Y : アンカーボルトに作用する Y 方向発生せん断力 (N)

R_Y : 柱材 Y 方向の発生せん断力 (N)

n_S : アンカーボルト本数 (本)

Q_Z : アンカーボルトに作用する Z 方向発生せん断力 (N)

R_Z : 柱材 Z 方向の発生せん断力 (N)

c. 引張力とせん断力の組合せに対する検定

組合せによる評価を「各種合成構造設計指針・同解説」((社)日本建築学会, 2010改定)に基づく次式により算出し, 1以下であることを確認する。

$$\left(\frac{T_S}{P_a}\right)^2 + \left(\frac{Q_Y}{q_a}\right)^2 + \left(\frac{Q_Z}{q_a}\right)^2 \leq 1$$

T_S : アンカーボルトの発生引張力 (N)

P_a : アンカーボルトの引張に対する短期許容荷重 (N)

Q_Y : アンカーボルトに作用する Y 方向発生せん断力 (N)

q_a : アンカーボルトのせん断に対する短期許容荷重 (N)

Q_Z : アンカーボルトに作用する Z 方向発生せん断力 (N)

(5) ベースプレートの検定

a. ベースプレートに生じる曲げ応力度

ベースプレートに生じる曲げ応力度は機械工学便覧に基づき次式より算出し, ベースプレートの短期許容曲げ応力度を下回ることを確認する。

$$\sigma_{PS} = T_S \cdot \frac{L_{PS}}{Z_{PS}}$$

σ_{PS} : ベースプレートの曲げ応力度 (N/mm²)

T_S : アンカーボルトの発生引張力 (N)

L_{PS} : ベースプレートのレバー長さ (mm)

Z_{PS} : ベースプレートの断面係数 (mm³)

4. 評価条件

「3. 強度評価方法」に用いる堰の評価条件を第4-1表に、止水板の評価条件を第4-2表に示す。

第4-1表 堰の強度評価に用いる評価条件

記号	単位	定義	数値
P	kN	溢水荷重（集中荷重置換）	
P_h	kN/m	溢水による静水圧荷重	
H	m	堰の高さ	
P'	kN	堰が転倒する荷重	
G	kN	堰の固定荷重	
L	m	堰の固定荷重作用点と応力作用点との水平距離	
h'	m	溢水荷重（集中荷重置換）が作用する高さ	
ρ_1	t/m ³	溢水の密度	
g	m/s ²	重力加速度	
h	m	当該部分の浸水深	
M	kN・m	曲げモーメント	
Q	kN	せん断力	
T	kN/本	鉄筋1本当たりの引張力	
n	本	単位幅（1m）当たりの鉄筋本数	
j	mm	応力中心距離（ $=7/8 \cdot d$ ）	
d	mm	部材の有効せい	
Q_a	kN/本	鉄筋1本当たりのせん断力	
A	mm ²	堰の断面積	
τ	N/mm ²	せん断応力度	
σ_c	N/mm ²	圧縮縁応力度	
T'	N	引張側鉄筋に生じる引張力（ $=M/j$ ）	
x_n	mm	圧縮縁から中立軸までの距離	
b	mm	堰の幅（単位幅）	

第 4-2 表 止水板の強度評価に用いる評価条件 (1/2)

記号	単位	定義	数値
P_W	N/mm^2	平均水圧荷重	
ρ	Kg/m^3	溢水の密度	
g	m/s^2	重力加速度	
Z_1	mm	対象止水板の最低深さ	
Z_2	mm	対象止水板の最高深さ	
W_F	N/mm	平均水圧による分布荷重	
H	mm	止水板の高さ	
σ_F	N/mm^2	梁材の曲げ応力度	
M_F	$N \cdot mm$	梁材の曲げモーメント	
Z_F	mm^3	梁材の断面係数	
L	mm	止水板全長	
τ_F	N/mm^2	梁材のせん断応力度	
R_F	N	梁材の発生せん断力	
A_F	mm^2	梁材のせん断断面積	
σ_{epF}	N/mm^2	梁材の合成応力	
h	mm	止水板高さ	
P_S	N/mm^2	平均水圧荷重	
W_Y	N/mm	柱材に作用する Y 方向の単位高さあたりの荷重	
L_Y	mm	Y 方向の荷重を負担する柱長さ	
W_Z	N/mm	柱材に作用する Z 方向の単位高さあたりの荷重	
L_Z	mm	Z 方向の荷重を負担する柱長さ	
σ_Y	N/mm^2	柱材 Y 軸周りの曲げ応力度	
M_Y	$N \cdot mm$	柱材に生じる Y 軸周りの曲げモーメント	
Z_Y	mm^3	柱材 Y 軸周りの断面係数	
σ_Z	N/mm^2	柱材 Z 軸周りの曲げ応力度	
M_Z	$N \cdot mm$	柱材に生じる Z 軸周りの曲げモーメント	
Z_Z	mm^3	柱材 Z 軸周りの断面係数	
τ_Y	N/mm^2	柱材 Y 方向のせん断応力度	
R_Y	N	柱材 Y 方向の発生せん断力	
A_Y	mm^2	柱材 Y 方向のせん断断面積	
τ_Z	N/mm^2	柱材 Z 方向のせん断応力度	
R_Z	N	柱材 Z 方向の発生せん断力	
A_Z	mm^2	柱材 Z 方向のせん断断面積	

第 4-2 表 止水板の強度評価に用いる評価条件 (2/2)

記号	単位	定義	数値
σ_{epYZ}	N/mm ²	柱材の合成応力度	
T_S	N	アンカーボルトの発生引張力	
b_Y	mm	柱材 Y 軸周りのアンカーボルトピッチ	
n_Y	本	引張荷重を受ける柱材 Y 軸周りのアンカーボルト本数	
b_Z	mm	柱材 Z 軸周りのアンカーボルトピッチ	
n_Z	本	引張荷重を受ける柱材 Z 軸周りのアンカーボルト本数	
Q_Y	N	アンカーボルトに作用する Y 方向発生せん断力	
Q_Z	N	アンカーボルトに作用する Z 方向発生せん断力	
n_S	本	アンカーボルト本数	
d_S	mm	アンカーボルトの径	
σ_{PS}	N/mm ²	ベースプレートの曲げ応力度	
L_{PS}	mm	ベースプレートのレバー長さ	
Z_{PS}	mm ³	ベースプレートの断面係数	

NT2 補② V-3-別添 3-4-3 R1E

評価部位	発生値	許容限界値	検定

評価部位	発生値	許容限界値	検定