

本資料のうち、枠囲みの内容は、
営業秘密あるいは防護上の観点
から公開できません

資料番号

TK-1-271 改 5

平成 30 年 5 月 22 日

日本原子力発電株式会社

原子炉格納施設の設計条件に関する説明書のうち
設計基準事故時及び重大事故等時の動荷重について

1. 概要

東海第二発電所において、設計基準事故時及び重大事故等時の原子炉格納容器に生じる動荷重について整理するとともに、その影響について以下にまとめる。











2. 設計基準事故時に想定される動荷重について

原子炉冷却材喪失時に原子炉格納容器に生じる各荷重に対する現象を第 2-1 表に、現象の流れを第 2-1 図に示す。また、逃がし安全弁作動時に原子炉格納容器に生じる各荷重に対する現象を第 2-2 表に、現象の流れを第 2-2 図に示す。

東海第二発電所では、「BWR. MARK II 型格納容器圧力抑制系に加わる動荷重の評価指針」に基づき、原子炉冷却材喪失時及び逃がし安全弁作動時の動荷重を考慮し、格納容器の健全性が確保されることを確認している。

第 2-1 表 原子炉冷却材喪失時の各荷重の現象


荷重	現象
a. LOCA 発生時のドライウェル内の圧力上昇	原子炉冷却系統の配管の破断が瞬時に発生したとすると、圧力波がドライウェル、ベント管内を通過する底面や壁面、内部構造物などに動荷重が作用する。
b. ベントクリア時の水ジェットによる荷重	ドライウェル圧力の急激な上昇によりベント管内のサプレッション・プール水がプール内に放出されるための水ジェット流が形成され、ジェットによる衝撃力及びドラッグ力がベント管の下部にある内部構造物及び原子炉格納容器底部鉄筋コンクリートマットに作用する。
c. 気泡形成によるサプレッション・プール水中の圧力上昇	ドライウェルの空気がベント管から放出される際、気泡がサプレッション・プール側壁、内部構造物及び原子炉格納容器底部鉄筋コンクリートマットに圧力波として作用する。
d. 水面上昇による衝撃力	スラグ流が上昇する際、水面より上方にある機器、配管、内部構造物にサプレッション・プール水が衝突しそれらに衝撃力が作用する。
e. 上昇水流による荷重	サプレッション・プール水が上昇する際、上昇水流によりドラッグ力が、機器、配管及び内部構造物に作用する。
f. サプレッション・チエンバ空間部圧力荷重	サプレッション・プール水面の上昇によりサプレッション・プール上部の空間部が圧縮されることにより、サプレッション・チエンバ空間部圧縮荷重が作用する。 また、この現象により真空破壊弁が反復動作することが考えられる。
g. ブレーキ・スルー	気泡が上昇し水面を貫通（ブレーク・スルー）することで、サプレッション・チエンバ気相とつながる。この時、水面付近のプール水は、フロス状の2相混合物を形成し、これによりサブレッシュ・チエンバ気相部内の構造物及びダイアフラム・フロアに衝撃荷重が加わる。
h. フオールバック荷重	上昇した水面の上昇が停止し、水が落下するとき落下降水により、機器、配管、内部構造物にドラッグ力が作用する。
i. 蒸気凝縮振動荷重	中高流量蒸気が凝縮する際、サプレッション・プール水に凝縮振動波が伝播し、サブレッシュ・ブル側壁、原子炉格納容器底部鉄筋コンクリートマット、原子炉本体基礎及び内部構造物に作用する。
j. チャギング荷重	低流量蒸気が凝縮する際、ベント管出口での不均一な凝縮によりプールバウンダリに荷重が加わる。
k. ベント管に加わる水平荷重	低流量蒸気が凝縮する際、ベント管出口での不均一な凝縮によりベント管に水平力が作用する。
l. ECCS 作動時	原子炉冷却系統の圧力が低下し、炉心がECCSにより再冠水されると破断口からはサブクール水が流出するようになる。このサブクール水により、ドライウェル水が冷却され圧力が低下する。この時、真空破壊弁が作動することでドライウェルの負圧は抑制される。さらに、格納容器スプレイ系の作動によりドライウェル-サプレッション・チエンバ間の差圧は解消される。

① LOCA発生 圧力波伝播	② ベントクリア	③ 気泡形成 水中圧力上昇	④ ブール水面上昇 衝撃力・ドラッグ	⑤ 空間部圧縮	⑥ ブレーキ・スレー プロス衝撃力
					
時間 0~0.01秒	第1表a.	0~0.7秒	第1表b.	0.6~1.2秒	第1表c.
				0.7~1.6秒	第1表d.e.
				0.7~1.6秒	第1表f.
				~1.6秒	第1表g.
⑦ フオール・バック	⑧ 高蒸気流	⑨ 低蒸気流	⑩ 同左	⑪ ECCS作動	⑫ 過渡変化終了
水面落下によるドラッグ	蒸気凝縮による圧力振動	凝縮不安定によるチャヤギング	凝縮不定常による ベンゾ管横振れ	D/W負圧でV/B作動	
					
時間 1.7~3秒	第1表h.	3~40秒	第1表i.	40秒~2分	第1表j.
				3秒~2分	第1表k.
				~2分	第1表l.
				長期	—

第2-1図 原子炉冷却材喪失時の現象の流れ

第2-2表 逃がし安全弁作動時の各荷重の現象

荷重	現象
a. 水ジェットによる荷重	逃がし安全弁作動時、排気管内の水がクエンチャノズルによりサプレッション・プール水中に放出される際、ジェット流が形成され、サプレッション・プール水中の内部構造物に衝撃力及びドラッグ力が作用する。
b. 空気泡圧力の振動による荷重	逃がし安全弁作動時、排気管内の空気が圧縮され、これがサプレッション・プール水中に放出される際、気泡を形成し、この気泡が過膨張、収縮を繰返し、圧力振動が、機器、配管、内部構造物、サプレッション・プール側壁、原子炉格納容器底部鉄筋コンクリートマッタに作用する。
c. 蒸気凝縮振動荷重	蒸気がプール内に流入して凝縮する際、凝縮が不安定となる場合、プール底面、壁面に圧力荷重が加わり、プール内構造物にドラッグ荷重が作用する。また、これらの現象を通じて、エンチャ通过对しでも荷重が作用する。

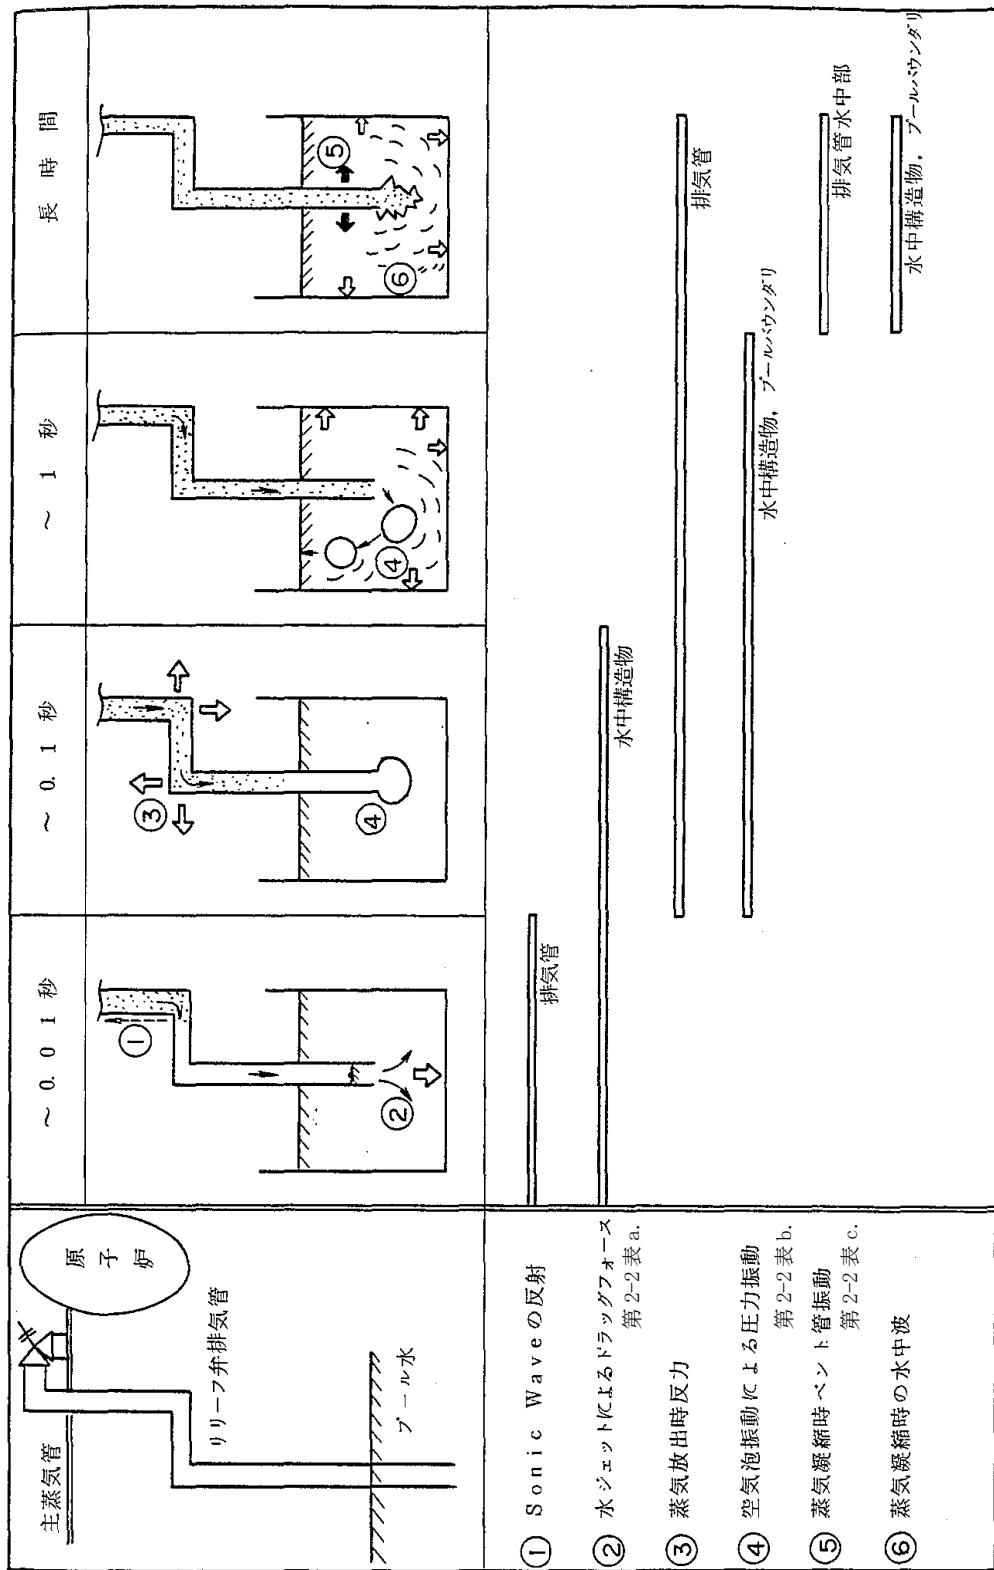

第 2-2 図 逃がし安全弁作動時の現象の流れ

3. 重大事故等時に想定される動荷重について

3.1 動荷重の整理

「2. 設計基準事故時に想定される動荷重について」に記載のとおり、動荷重は原子炉冷却材喪失時及び逃がし安全弁作動時の発生を想定している。これは、原子炉冷却材喪失時には、原子炉冷却材圧力バウンダリ内から多量の原子炉冷却材が流出するに伴い、ドライウェルから非凝縮性ガスがサプレッション・チェンバへ移動し、更に流出した蒸気がサプレッション・プール水によって凝縮され、この過程でサプレッション・プール水が運動し、種々の動荷重が生じるためである。また、逃がし安全弁の作動時にも排気管内非凝縮性ガス及び原子炉冷却材圧力バウンダリ内の原子炉冷却材がサプレッション・チェンバに流れ込むことによって、動荷重を生じるためである。

このように、動的な荷重は、多量の非凝縮性ガスや蒸気等がサプレッション・チェンバに移動する際に発生することから、重大事故等時の動荷重については、多量の非凝縮性ガスや蒸気等がサプレッション・チェンバに移動する場合を対象に、検討することとする。具体的には、炉心損傷防止対策の有効性評価における重要事故シーケンス及び格納容器破損防止対策の有効性評価における評価事故シーケンスにおいて、多量の非凝縮性ガスや蒸気等がサプレッション・チェンバに移動するシーケンスを第3-1表及び第3-2表で整理し、これらのシーケンスを対象に動荷重について検討することとする。

第3-1表 重大事故等時に想定される動荷重

	重要事故 シーケンス等	事象の概要及び考察
1	高圧・低圧注水 機能喪失 (給水喪失) [TQUV]	<p>給水喪失及び水位低による再循環系ポンプトリップにより、原子炉水位は徐々に低下して炉心が露出する。その後、逃がし安全弁（自動減圧機能）7個を手動開放させ、低圧代替注水系（常設）により注水する。</p> <p>本事象は、<u>逃がし安全弁（自動減圧機能）7個の手動開放に伴うサプレッション・チェンバへの多量の蒸気放出</u>を想定している。また、<u>格納容器ベント時のドライウェルからサプレッション・チェンバへの多量の蒸気放出及びサプレッション・プール水の減圧沸騰</u>を想定している。</p>
2	高圧注水・減圧 機能喪失 (給水喪失) [TQUX]	<p>給水喪失及び外部電源喪失による再循環系ポンプトリップにより、原子炉水位は徐々に低下して炉心が露出する。その後、過渡時自動減圧系による自動減圧が行われ、低圧炉心スプレイ等により注水される。</p> <p>本挙動は、<u>自動減圧時の主蒸気安全弁の作動に伴うサプレッション・チェンバへの多量の蒸気放出</u>を想定している。</p>
3	全交流 動力電源喪失 [TB]	<p>外部電源喪失で水位低下し L2 で主蒸気隔離弁閉となり、その後原子炉隔離時冷却系が運転開始して原子炉水位が維持される。8 時間後に可搬型代替注水大型ポンプを用いた低圧代替注水系（可搬型）の準備が完了した時点で、逃がし安全弁（自動減圧機能）7個を手動開放させ、低圧代替注水系（可搬型）により注水する。</p> <p>本挙動は、<u>逃がし安全弁（自動減圧機能）7個の手動開放に伴うサプレッション・チェンバへの多量の蒸気放出</u>を想定している。</p>

	重要事故 シークエンス等	事象の概要及び考察
4	<p>崩壊熱除去 機能喪失 (取水機能喪失) [TW]</p>	<p>給水喪失による水位低下により、L2 で主蒸気隔離弁閉となり、その後原子炉隔離時冷却系が運転開始して原子炉水位が維持される。その後、逃がし安全弁（自動減圧機能）7 個を手動開放させ、低圧代替注水系（常設）により注水する。</p> <p>本挙動は、<u>逃がし安全弁（自動減圧機能）7 個の手動開放に伴うサプレッション・チェンバへの多量の蒸気放出</u>を想定している。</p>
5	<p>崩壊熱除去 機能喪失 (残留熱除去系機能喪失) [TW]</p>	<p>給水喪失による水位低下により、L2 で主蒸気隔離弁閉となり、その後原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系が運転開始して原子炉水位が維持される。その後、逃がし安全弁（自動減圧機能）7 個を手動開放させ、低圧代替注水系（常設）により注水する。</p> <p>本事象は、<u>逃がし安全弁（自動減圧機能）7 個の手動開放に伴うサプレッション・チェンバへの多量の蒸気放出</u>を想定している。また、<u>格納容器ベント時のドライウェルからサプレッション・チェンバへの多量の蒸気放出及びサプレッション・プール水の減圧沸騰</u>を想定している。</p>
6	<p>原子炉停止 機能喪失 [ATWS]</p>	<p>主蒸気隔離弁誤閉止の発生後、原子炉スクラムに失敗する。主蒸気隔離弁が閉止されると原子炉圧力が上昇し、原子炉圧力高信号で再循環系がトリップする。主蒸気隔離弁の閉止により、タービン駆動給水ポンプはトリップするが、電動駆動給水ポンプが自動起動して給水が継続される。</p> <p>本事象は、<u>主蒸気安全弁の作動に伴うサプレッション・チェンバへの蒸気放出</u>を想定している。</p>

	重要事故 シークエンス等	事象の概要及び考察
7	LOCA 時注水 機能喪失 (中小破断) [SE]	<p>LOCA 発生により原子炉水位は徐々に低下して炉心が露出する。その後、逃がし安全弁（自動減圧機能）7 個を手動開放させ、低圧代替注水系（常設）による注水を開始する。</p> <p>本事象は、<u>原子炉冷却材喪失時のプローダウン過程における高温水・蒸気の放出</u>を想定している。また、<u>逃がし安全弁（自動減圧機能）7 個の手動開放に伴うサプレッション・チェンバへの多量の蒸気放出</u>を想定している。また、<u>格納容器ベント時のドライウェルからサプレッション・チェンバへの多量の蒸気放出及びサプレッション・プール水の減圧沸騰</u>を想定している。</p>
8	格納容器バイパス (残留熱除去系配管破断) [ISLOCA]	<p>ISLOCA 時は、残留熱除去系配管の破断を想定し、破断口からの冷却材流出による水位低下により、L2 で原子炉隔離時冷却系起動となる。その後、逃がし安全弁（自動減圧機能）7 個を手動開放させ、低圧炉心スプレイ系による注水を開始する。</p> <p>本事象は、<u>逃がし安全弁（自動減圧機能）7 個の手動開放に伴うサプレッション・チェンバへの多量の蒸気放出</u>を想定している。</p>
9	雰囲気圧力・温度 による静的負荷 (格納容器過圧・過温破損)	<p>大破断 LOCA により原子炉水位は低下し、炉心が損傷・溶融する。その後、低圧代替注水系（常設）により、スプレイを開始し、原子炉格納容器を冷却・減圧する、又は、冷却・減圧ができなかった場合、格納容器ベントによって、原子炉格納容器を減圧する。</p>
10	水素燃焼	<p>本事象は、<u>原子炉冷却材喪失時のプローダウン過程における高温水・蒸気の放出</u>を想定している。また、<u>格納容器ベント時のドライウェルからサプレッション・チェンバへの多量の蒸気放出及びサプレッション・プール水の減圧沸騰</u>を想定している。</p>

	重要事故 シークエンス等	事象の概要及び考察
1 1	<p>高压溶融物放出／格納容器 雰囲気直接加熱、 原子炉圧力容器外の溶融 燃料－冷却材相互作用、 溶融炉心・コンクリート 相互作用</p>	<p>給水喪失により原子炉水位は低下し、炉心が損傷・溶融する。その後、逃がし安全弁（自動減圧機能）7個を手動開放させ、原子炉圧力容器の圧力を低下することで、高压溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱の発生を防止する。</p> <p>本事象は、<u>逃がし安全弁（自動減圧機能）7個の手動開放に伴うサプレッション・チェンバへの多量の蒸気放出</u>を想定している。また、<u>高温の溶融炉心と水との接触に伴う蒸気等のペデスタル（ドライウェル部）からドライウェルを介したサプレッション・チェンバへの多量の蒸気放出</u>を想定している。</p>

第3-2表 重大事故等時に想定される動荷重のまとめ表

	重要事故 シーケンス等	動荷重			
		逃がし 安全弁	L O C A	F C I	ベント
1	高圧・低圧注水機能喪失 (給水喪失) [TQUV]	○			○
2	高圧注水・減圧機能喪失 (給水喪失) [TQUX]	○			
3	全交流動力電源喪失 [TB]	○			
4	崩壊熱除去機能喪失 (取水機能喪失) [TW]	○			
5	崩壊熱除去機能喪失 (残留熱除去系機能喪失) [TW]	○			○
6	原子炉停止機能喪失 [ATWS]	○			
7	LOCA 時注水機能喪失 (中小破断) [SE]	○	○		○
8	格納容器バイパス (残留熱除去系配管破断) [ISLOCA]	○			
9	雰囲気圧力・温度 による静的負荷 (格納容器過圧・過温破損)		○		○
10	水素燃焼				
11	高圧溶融物放出／格納容器 雰囲気直接加熱、原子炉圧 力容器外の溶融燃料－冷却 材相互作用、溶融炉心・コ ンクリート相互作用	○		○	

3.2 動荷重の影響について

3.2.1 逃がし安全弁作動時の動荷重について

重大事故等時のうち、高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱において、原子炉圧力容器内で発生する蒸気が、露出した燃料からの放熱により、過熱状態となり、設計基準事故時に想定される蒸気と異なった性状となることが考えられる。このため、設計基準事故時に考慮している動荷重に対して、影響を及ぼす可能性があることから、3.2.2にて検討する。

なお、原子炉停止機能喪失時においては、主蒸気隔離弁閉止後、約 [] MPa まで圧力が上昇するものの、安全弁機能最高圧作動時 [] MPa と比較し、小さいことから逃がし安全弁作動時の影響はない。また、第3-2表に示す逃がし安全弁作動時のうち、その他の事故シーケンス等は、設計基準事故時で想定されると動荷重が同等であり、原子炉格納容器の健全性は確保される。

3.2.2 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱時の動荷重について

「BWR. MARK II型格納容器圧力抑制系に加わる動荷重の評価指針」より、逃がし弁作動時に圧力抑制系のバウンダリに加わる荷重として、以下を考慮することが求められている。

- ①クリアリングに引き続き、排気管内にたまっていた非凝縮性ガスがプール内にふき出して膨張・収縮することによりプール底面、壁面に加わる圧力荷重（第2-2図④）。
- ②排気管からプールへ流入する蒸気の凝縮が不安定となる場合に生ずるプール底面、壁面へ加わる圧力荷重（第2-2図⑥）。

上記荷重のうち、①については、東海第二発電所で行った実機試験の結果^[1]に基づき、設計荷重が設定されている。また、②については、逃がし安全弁クエンチャ開発時の試験結果や東海第二発電所での実機試験の結果^[1]から蒸気凝縮は安定的に行われ、圧力振動は①の荷重に比べて小さいことが確認されている。ここで得られているパラメータと重大事故等時に安全解析を実施したパラメータを比較し、過熱蒸気の影響について検討した。なお、逃がし安全弁作動時の動荷重の継続時間における影響は、逃がし安全弁排気管内に蓄積された非凝縮性ガスが放出される際に生じる荷重であることから、サプレッション・プール水温等が設計基準事故時の範囲を逸脱することはなく、重大事故等時に作用する逃がし安全弁荷重は設計基準事故時と同等である。

①に示す荷重は、逃がし安全弁作動時に排気管に蓄積していた非凝縮性ガスが押し出される際に生じる荷重である。非凝縮性ガスが押し出されて生じる荷重の大きさは、原子炉圧力容器の圧力に依存するため、安全弁の作動圧力 [] MPa) 以下であることから、設計基準事故時と同等以下である。

一方、②に示す荷重は、流入する蒸気が過熱蒸気であるため、同等の試験が実施されておらず、知見がないことから、逃がし安全弁クエンチャの凝縮性能について、以下のパラメータを基づき、検討した。

- ・サプレッション・チェンバに流入する蒸気流量
- ・単位時間あたりに蒸気の流入によってサプレッション・チェンバに移行するエネルギー量

なお、サプレッション・チェンバに流入する蒸気流量は、逃がし安全弁の作動圧力に比例することから、燃料が露出し、蒸気が過熱状態となる高压溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱時の圧力が□ MPa 以下で保たれることを考慮し、保守的に□ MPa 時の逃がし安全弁の作動圧力に対する蒸気流量を算出した約□ t/h とする。

逃がし安全弁作動時のパラメータの比較を第 3-3 表に示す。

第 3-3 表 逃がし安全弁作動時のパラメータ比較


パラメータ	高压溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱	安全弁機能最高圧作動時	既往の試験
原子炉圧力容器圧力 [MPa]			
蒸気温度 [°C]			
蒸気の比エンタルピ [kJ/kg]			
蒸気流量 [t/h]			
蒸気流束 [kg/s/m ²]			
サプレッション・チェンバへの流入エネルギー [kJ/s]			

※括弧書きは、設置許可の数値


第 3-3 表で示すように蒸気の温度及び比エンタルピは、露出した燃料からの放熱により過熱蒸気となるため、設計基準事故時と比較し、大きくなるが、原子炉圧力容器の圧力が低いことにより、サプレッション・チェンバへ流入する蒸気流量及びエネルギーは、小さい結果となった。さらに、既往の試験にて、設計基準事故時を超える条件で試験が実施されている。蒸気流束は、既往の試験よりも大きい値となっているが、以下のことから、凝縮性能に影響がない。

- ・クエンチャを備えていない排気管の試験にて、サプレッション・チェンバ水温 \square °C 以下、蒸気流束 \square kg/s/m² 程度で安定的に凝縮されることを確認している（第 3-1 図）


高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱時において、逃がし安全弁作動時に過熱蒸気が流入する際のサプレッション・プール水の水温は、第 3-1-1 図及び第 3-1-2 図に約 57 °C である。また、第 3-1-3 図に示すようにサブクール度は、0 °C 以下とならないことを確認した。このため、蒸気流束は、 \square kg/s/m² 以上においても、不安定凝縮が生じないことはなく、設計基準事故時に想定される動荷重を超える恐れはない。

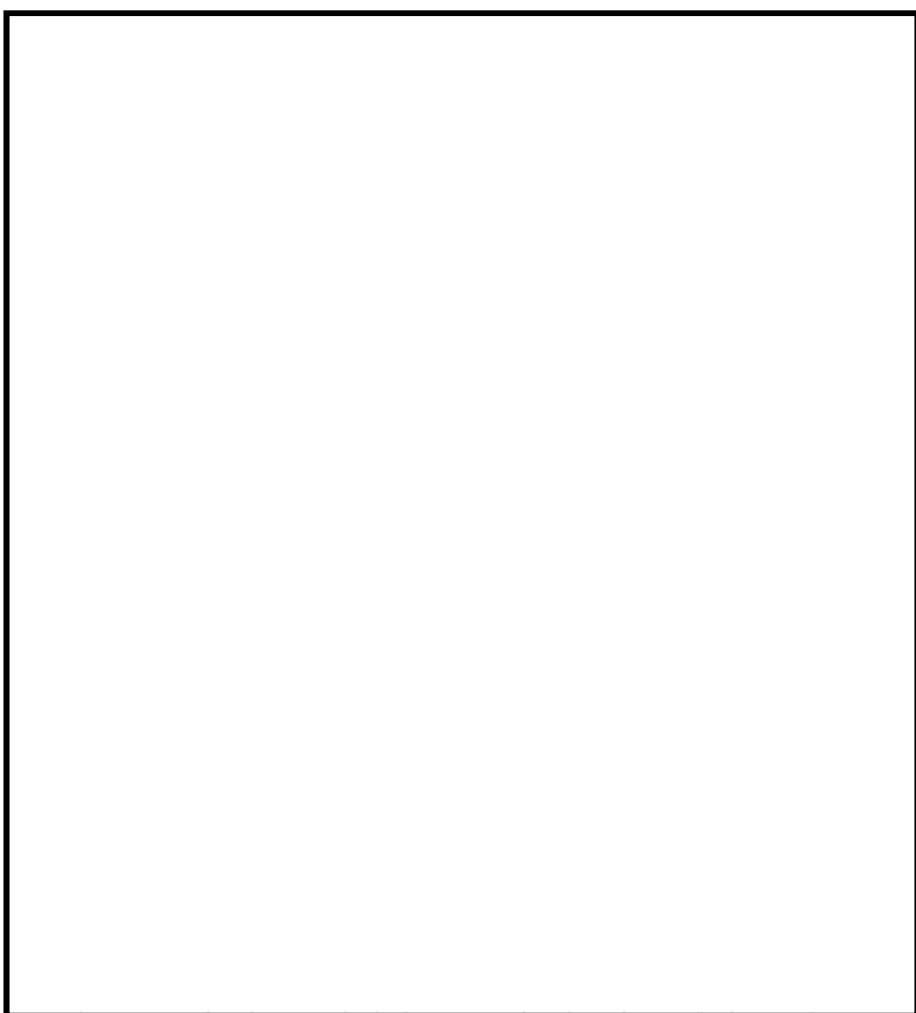


第 3-1 図 蒸気流束及びプール水温と凝縮性能の関係

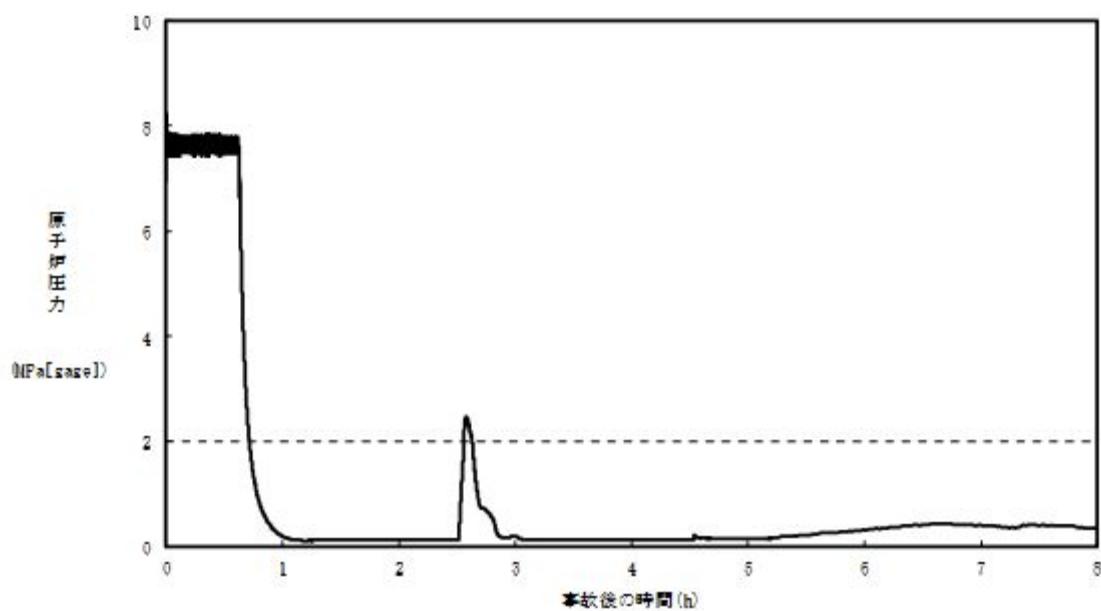

第 3-1-1 図 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱時の原子炉圧力容器圧力の推移

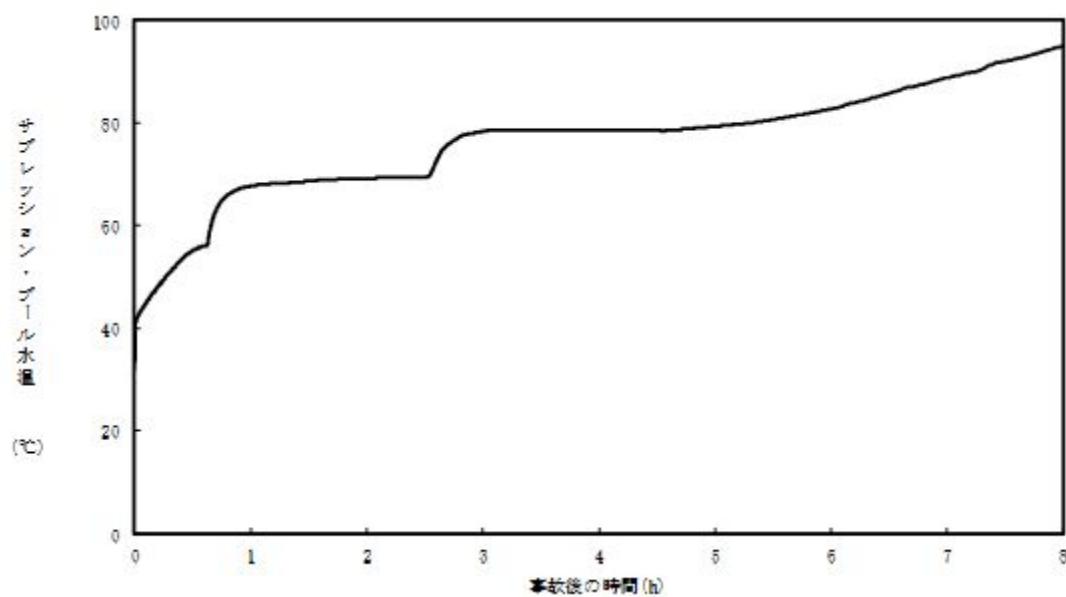

第 3-1-2 図 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱時の原子炉格納容器温度の推移

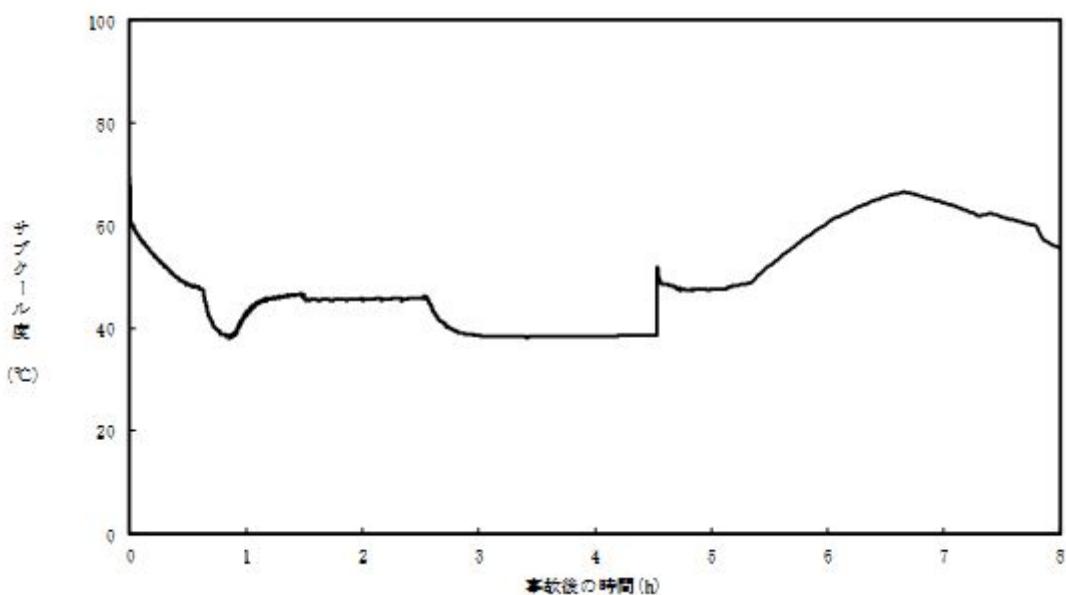

第 3-1-3 図 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱時のサプレッション・チェンバの
サブクール度の推移


安全弁作動時においてサプレッション・プールがサブクール状態であること、及び、過去の試験において、サブクール度が飽和温度まで上昇しても、第 3-1-4 図で示すように不安定凝縮が発生しないことを確認しているため、サプレッション・プール水温の観点で蒸気凝縮性能上問題となることはない。



第 3-1-4 図 蒸気凝縮時の圧力変動と水温の関係

これらのことと加え、東海第二発電所での実機試験において、逃がし安全弁クエンチャ周りで著しい温度上昇は確認されておらず、蒸気凝縮は安定的に行われていることから、高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱時の過熱蒸気が逃がし安全弁からサプレッション・チェンバーへ移行しても、安定的に凝縮され、動荷重に対する影響はない。

さらに、原子炉圧力容器の減圧実施後は原子炉圧力容器圧力が低く維持されることから、逃がし安全弁を通じた急激なガス・蒸気の移行が起こることはなく、不安定凝縮も生じないため、第3-2図で示すような東海第二発電所で行った実機試験の結果^[1]のように、発生する応力は、設計基準事故時の想定を上回る荷重が発生することはない。

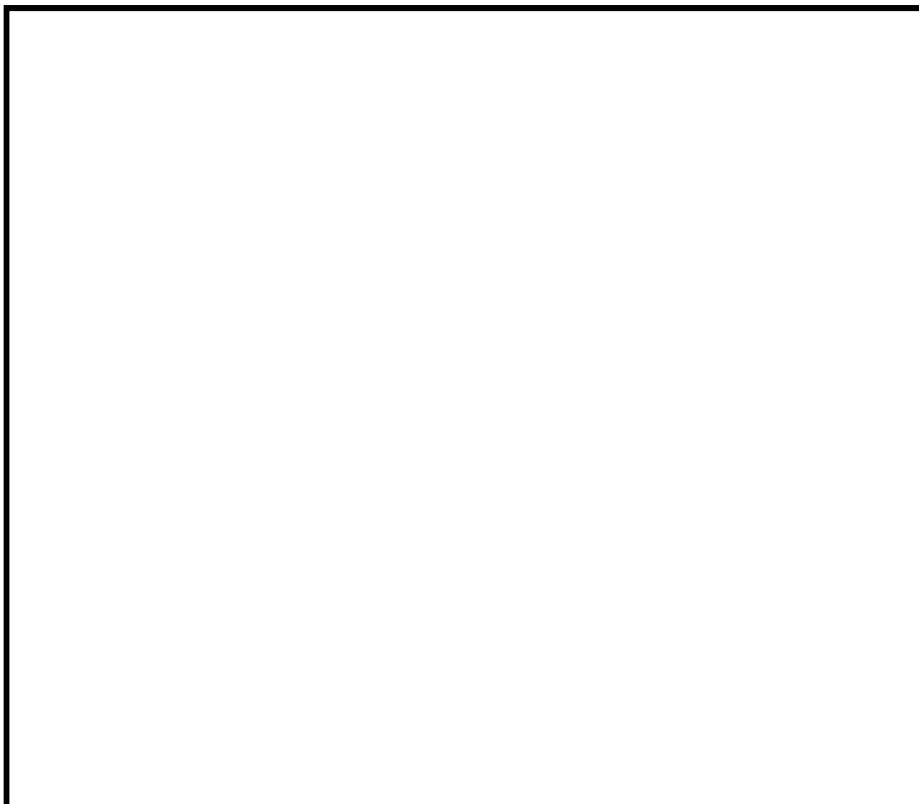

第3-2図 東海第二発電所で行った実機試験における逃がし安全弁作動時の荷重
(格納容器シェル)

3.2.3 その他の事象時の動荷重について

第3-2表で示す、下記の3事象について動荷重の影響を検討する。

- ・原子炉圧力容器破損に伴うFCI発生時の蒸気発生
- ・LOCAプローダウン時の高温水・蒸気の放出
- ・格納容器ベント時

格納容器破損防止対策の有効性評価の解析の結果、それぞれの事象におけるベント管内の水のサプレッション・**チャンバ**への移行及びドライウェルからサプレッション・**チャンバ**への非凝縮性ガス及び蒸気を含む気体の移行量の最大値は第3-4表のとおりであり、LOCAプローダウン時の高温水・蒸気の放出時の移行量が最大となっており、動荷重としてはLOCAプローダウン時の高温水・蒸気の放出時が最も厳しくなる。また、設計基準事故「原子炉冷却材喪失」及び「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」の起因事象である大破断LOCAとともに、破断想定としては原子炉水位の低下が最も早くなる再循環系配管（出口ノズル）の両端破断としていること、2.のとおり設計基準事故「原子炉冷却材喪失」時に原子炉格納容器の健全性が確保されることを確認していることから、その他の事象時には原子炉格納容器の健全性は確保される。

なお、格納容器ベント時には、ベント管内の水のサプレッション・**チャンバ**への移行及びドライウェルからサプレッション・**チャンバ**への非凝縮性ガス及び蒸気を含む気体の移行だけでなく、サプレッション・**チャンバ**圧力の低下によりサプレッション・プール水が減圧沸騰することとなるが、以下のことから、格納容器ベント時の原子炉格納容器への動荷重として小さく、健全性への影響はないと考えられる。

- ・減圧沸騰は、サプレッション・プール水の飽和温度に対する圧力以下のときに生じるが、第3-3図に示すように、原子炉格納容器の圧力が低下した後に減圧沸騰するため、減圧勾配が緩やかになっており、減圧沸騰による気泡は、サプレッション・プール水の浅い部分で生じると考えられる。このため、減圧沸騰が生じたとしても、水面下に気泡が形成されることはないと仮定しても、水中にとどまる時間はごく短時間であると考えられる。ここで、発生蒸気が水面に到達するまでに要する時間を1秒と仮定し、1秒間に発生した蒸気がすべてサプレッション・プール水位の上昇に寄与すると仮定する。さらに、減圧沸騰が生じるタイミングでのベント流量は約□kg/sであることから、この時減圧沸騰によって発生する蒸気量も同等の□kg/sと仮定すると、最大6kgの蒸気によってサプレッション・プール水面が押し上げられることとなる。また、この時の蒸気の密度を、大気圧下における蒸気の密度約□kg/m³とすると発生蒸気の体積は約□m³となる。サプレッション・**チャンバ**の断面積は約□m²であるため蒸気泡がサプレッション・**チャンバ**内に一様に分布しているとすると、発生蒸気による水位上昇は約□mmとなる。このことから、減圧沸騰によりサプレッション・**チャンバ**の水位上昇が生じたとしても、その規模は小さい。
- ・格納容器ベント開始直後はサプレッション・**チャンバ**の圧力低下率が最も大きく、ベ

ント管内の水のサプレッション・**チェンバ**への移行及びドライウェルからサプレッション・**チェンバ**への非凝縮性ガス及び蒸気を含む気体の移行量が多くなる。一方で、サプレッション・プール水の減圧沸騰は、サプレッション・**チェンバ**圧力が低下し飽和温度が低下することで生じるため、格納容器ベント開始後一定時間経過後となり、この時点でのサプレッション・**チェンバ**への非凝縮性ガス及び蒸気を含む気体の移行量は少ない*。のことから、ベント管内の水のサプレッション・プール水への移行及びドライウェルからサプレッション・**チェンバ**への非凝縮性ガス及び蒸気を含む気体の移行が最大のときと減圧沸騰が生じるタイミングは、同時でないため、荷重の組合せを考慮する必要はない。また、動荷重は、LOCAブローダウン時の高温水・蒸気の放出に比べ、小さいと考える。

- ・第3-4図で示すようにベント時においては、飽和温度に達するタイミングでほぼ圧力が静定していることから、減圧沸騰による影響は小さいと考えられる。また、既往の研究でタンクの初期圧力0.33MPa時にガスの流入がない状態で、減圧による沸騰が発生させる試験が実施されている^[3]。当該試験では水面から約1m程度で気泡が発生するものの、水面の揺動としては、比較的小さいものであった。(第3-5図)。

*「雰囲気圧力・温度による静的負荷(格納容器過圧・過温破損)(代替循環冷却系を使用できない場合)」では、事故発生約19時間後に格納容器ベントを実施しているが、第3-3図で示すように、サプレッション・プール水が飽和温度に達するのは格納容器ベントを開始して約1時間後であり、その後減圧沸騰が生じると考えられる。また、格納容器ベント開始前後の格納容器圧力挙動は第3-4図のとおりであり、サプレッション・プール水が飽和温度に到達する時点で格納容器圧力は低下しているため、サプレッション・**チェンバ**への非凝縮性ガス及び蒸気を含む気体移行量は少ないと考えられる。


また、格納容器ベント時において、ベント管内の水がサプレッション・**チェンバ**への移行するため、サプレッション・プール水の水位上昇が生じるが、第3-4表に示すように、LOCAブローダウン時の高温水・蒸気の放出と比較し、水の流量は小さいため、緩やかな上昇となる。このため、動荷重として、LOCAブローダウン時の高温水・蒸気の放出に包絡される。なお、このときの格納容器ベント時におけるサプレッション・プール水位を第3-6図に示す。この時の水位上昇は約0.6mであるが、これによる影響は、原子炉格納容器に対して水頭圧であり、静荷重である。これは、2Pd時の静荷重と比較し、小さいため、原子炉格納容器の健全性は維持される。また、重大事故等時の水位において、真空破壊弁は、水没するが、荷重発生源であるベント管先端から距離があり、水の流速が減衰すること、ベント管の板厚に対して、真空破壊弁との取合い部は□倍以上の厚さを有すること及びベント管の投影面積より小さいことから、ベント管の評価に包絡されると考えられる。

以上より、減圧沸騰による影響が小さいこと、並びに、ベント管内の水のサプレッション・プール水への移行、サプレッション・**チャンバ**への非凝縮性ガス及び蒸気を含む気体の移行量が多くなるタイミングと減圧沸騰のタイミングは異なるため、格納容器ベント時に動荷重が発生し得るのはサプレッション・**チャンバ**への移行時のみである。


第3-4表 ドライウェルからサプレッション・**チャンバ**への移行量の比較

事象	水移行量の 最大値 [kg/s]	ガス移行量の 最大値 [kg/s]	蒸気移行量の 最大値 [kg/s]
原子炉圧力容器破損に伴う F C I 発生時の蒸気発生			
L O C A ブローダウン時の高温水・蒸気の放出 (「雰囲気圧力・温度による静的負荷(格納容器過圧・過温破損)」の起因事象である大破断L O C Aを対象)			
格納容器ベント (「雰囲気圧力・温度による静的負荷(格納容器過圧・過温破損) (代替循環冷却系を使用できない場合)」の格納容器ベント時を対象)			


※蒸気流束 [kg/s/m²]

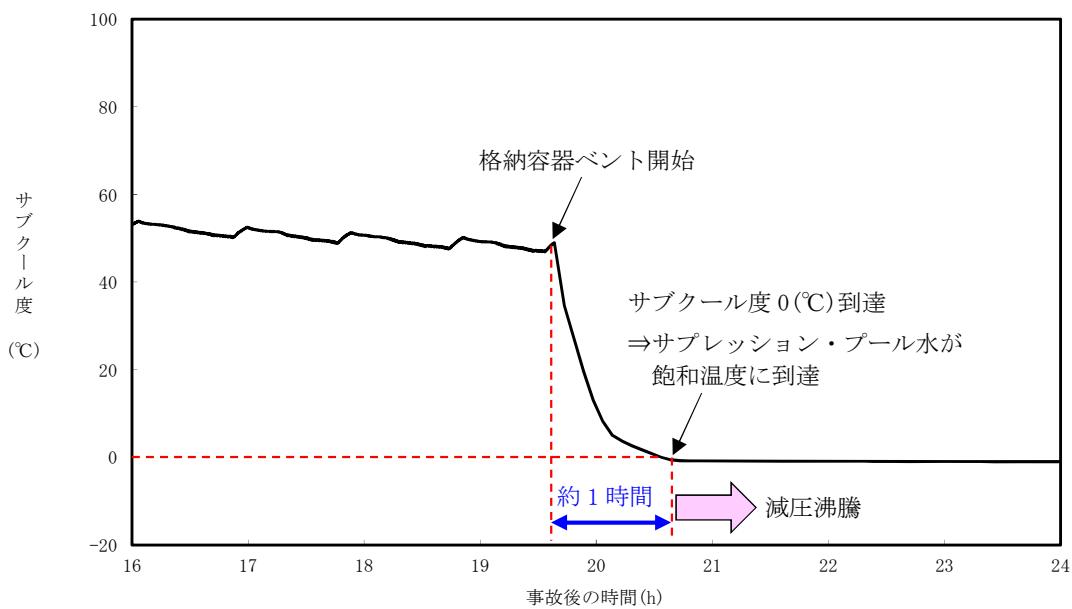


第3-3図 霧囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）（代替循環冷却系を使用できない場合）のサプレッション・チャンバのサブクール度の推移

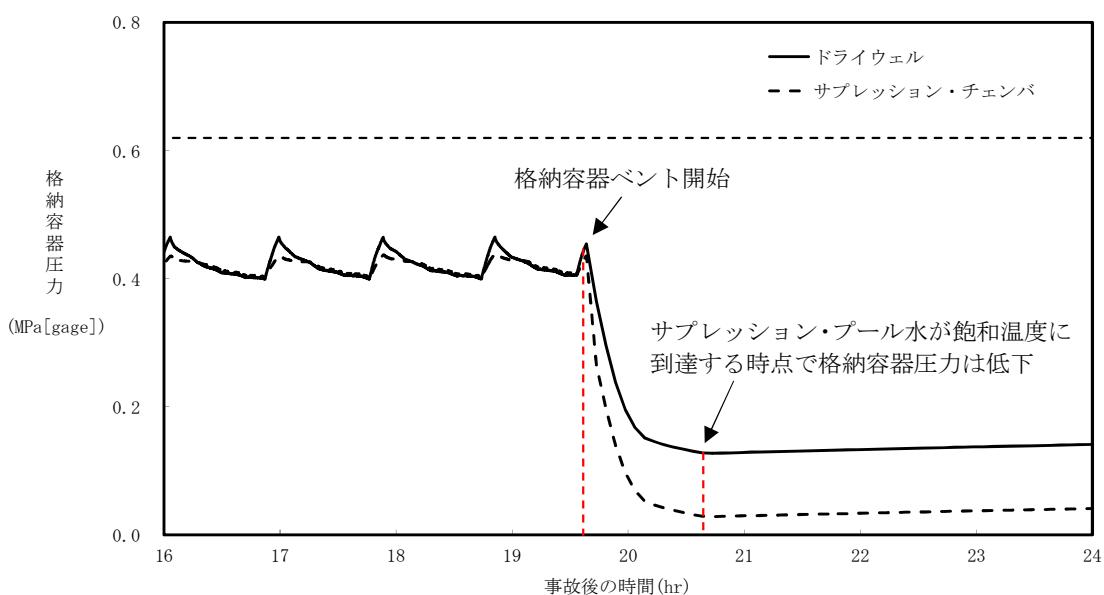

第3-4図 霧囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）（代替循環冷却系を使用できない場合）の原子炉格納容器圧力の推移

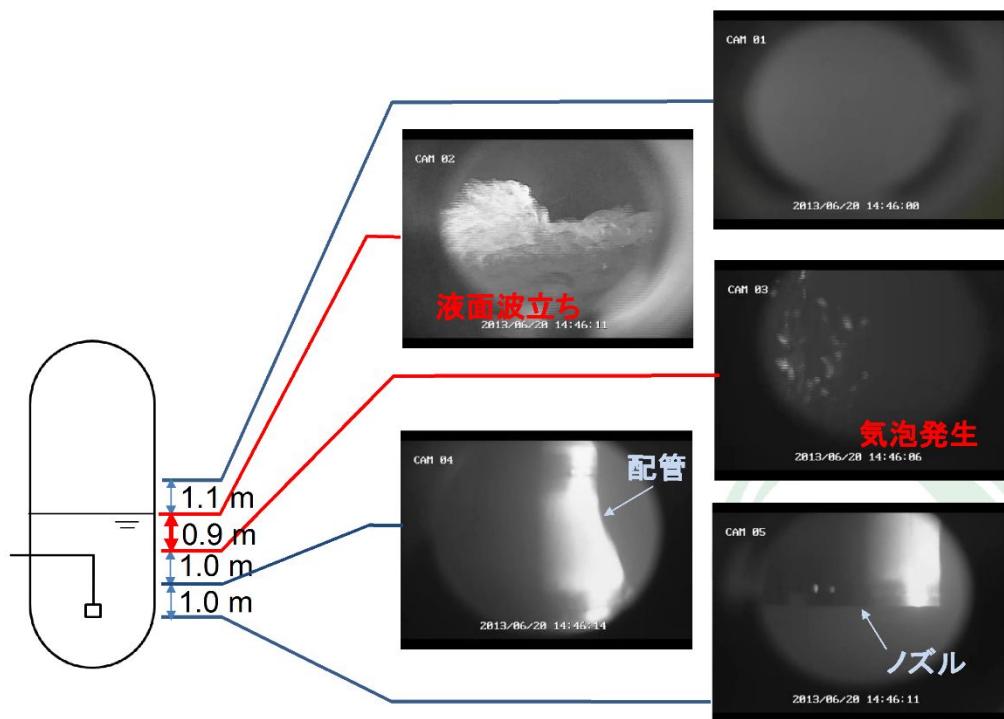

第3-5図 減圧沸騰時の水面の揺動

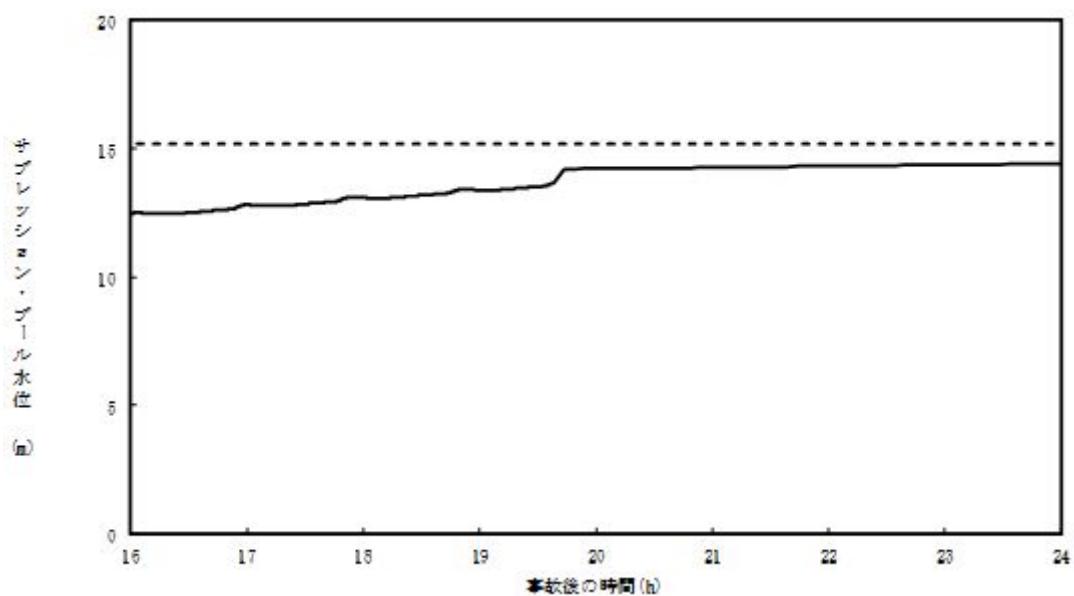

第3-6図 格納容器ベント時のサプレッション・チャンバ水位上昇

次に、原子炉冷却材喪失事故事象における継続時間による影響について、検討する。原子炉冷却材喪失事故時に加わる荷重のうち、第2-1表で示す a. から g.までの現象に


おける荷重に関しては配管破断発生後、原子炉圧力容器からのブローダウンが終了するまでの比較的短期間に生じる荷重であるため、発生する荷重の強さ及び荷重発生時の原子炉格納容器内圧力・温度条件は設計基準事故と同等となる。

一方で、第2-1表で示すh. 及びi.について、原子炉圧力容器からのブローダウン収束後も比較的長期にわたって継続する荷重であるため、重大事故等時の原子炉格納容器内圧力・温度条件との組み合わせを考慮する必要がある。具体的には、原子炉格納容器内の循環冷却が達成され、ドライウェルとサプレッション・チャンバの差圧が解消されるまでは、崩壊熱によって発生した蒸気がサプレッション・プールへと移行し続けることにより、チャギングが発生すると考えられることから、h. 及びi.の荷重は循環冷却達成までの期間において発生し続けることを考慮する。ここで、旧原研で実施されたMark-II型格納容器の圧力抑制系の実証試験では、荷重h. 及びi.については、サプレッション・プール水の水温 [] °C以下)が低く、さらにベント管内の蒸気流束が比較的大きい領域で振幅の大きな荷重が発生することが確認されている^[2]。一方、原子炉冷却材喪失事故発生後長期においては、サプレッション・プール水温は上昇し、破断口からの蒸気放出量が低下することで、ベント管を通過する蒸気流束も小さくなる。したがって、重大事故等時に発生する荷重については設計基準事故時に想定している荷重を上回ることはなく(第3-7図、第3-8図)。したがって、重大事故等時に加わる荷重の大きさについては、設計基準事故時と同等のものを用いる。なお、設計基準事故時に想定している荷重が繰り返し生じた場合であっても、当該荷重による応力振幅は約 [] MPaであり、一次+二次応力の許容限界内 ([] MPa)となることから、原子炉格納容器の強度評価に対する影響はない。


上記を踏まえた重大事故等時に考慮する荷重の時刻歴を第3-5図に示す。第3-5図は、原子炉冷却材喪失事故を起因とした事象における荷重の時刻歴を示したものであるが、以下の理由により、原子炉冷却材喪失事故を伴わない事象における荷重の時刻歴は第3-5図の時刻歴に包絡されると考えられる。

- a. 原子炉冷却材喪失事故を起因としない事象においては、原子炉圧力容器破損時に原子炉圧力容器内のガスがドライウェルへと放出されると考えられるが、原子炉圧力容器破損時点では、すでに原子炉圧力容器内は減圧されており、原子炉冷却材喪失事故時に想定されるような急激なガス放出とならない。
- b. 高温の溶融燃料がペデスタル内に落下した際には、溶融燃料と水の相互作用(F C I)によって急激な蒸気発生が生じると考えられるが、当該事象において、サプレッション・チャンバに流入する非凝縮性ガス、蒸気の流量は原子炉冷却材喪失事故時に比べて非常に小さく、原子炉冷却材喪失事故発生直後に想定される荷重(第2-1表におけるa.からg.までの荷重)は、荷重自体が発生しない、又は、発生しても影響は小さく無視できる。
- c. 原子炉格納容器ベント実施時においても一時的にドライウェルからサプレッショ


ン・**チャンバ**に流入するガスの流量が増加すると考えられるが、この時のガス移行量も第3-4表で示すように原子炉冷却材喪失事故時に比べて非常に小さく、b.同様に影響は無視できる。

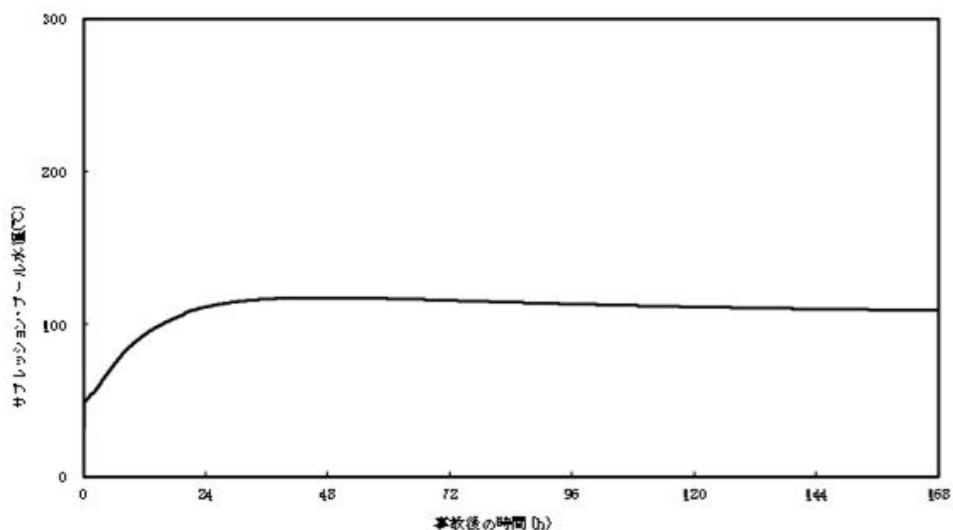

第3-7図 サプレッション・プール水温の時刻歴

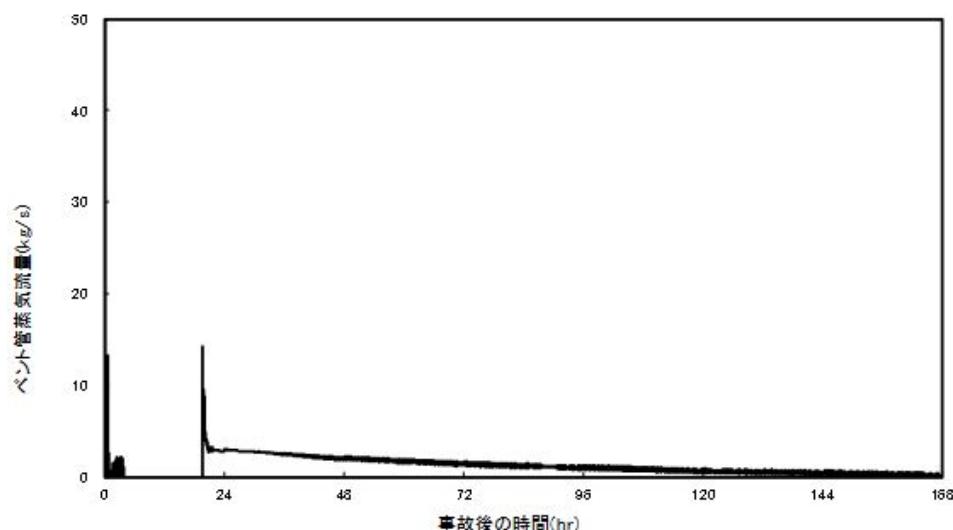

第3-8図 ベント管蒸気流量の時刻歴

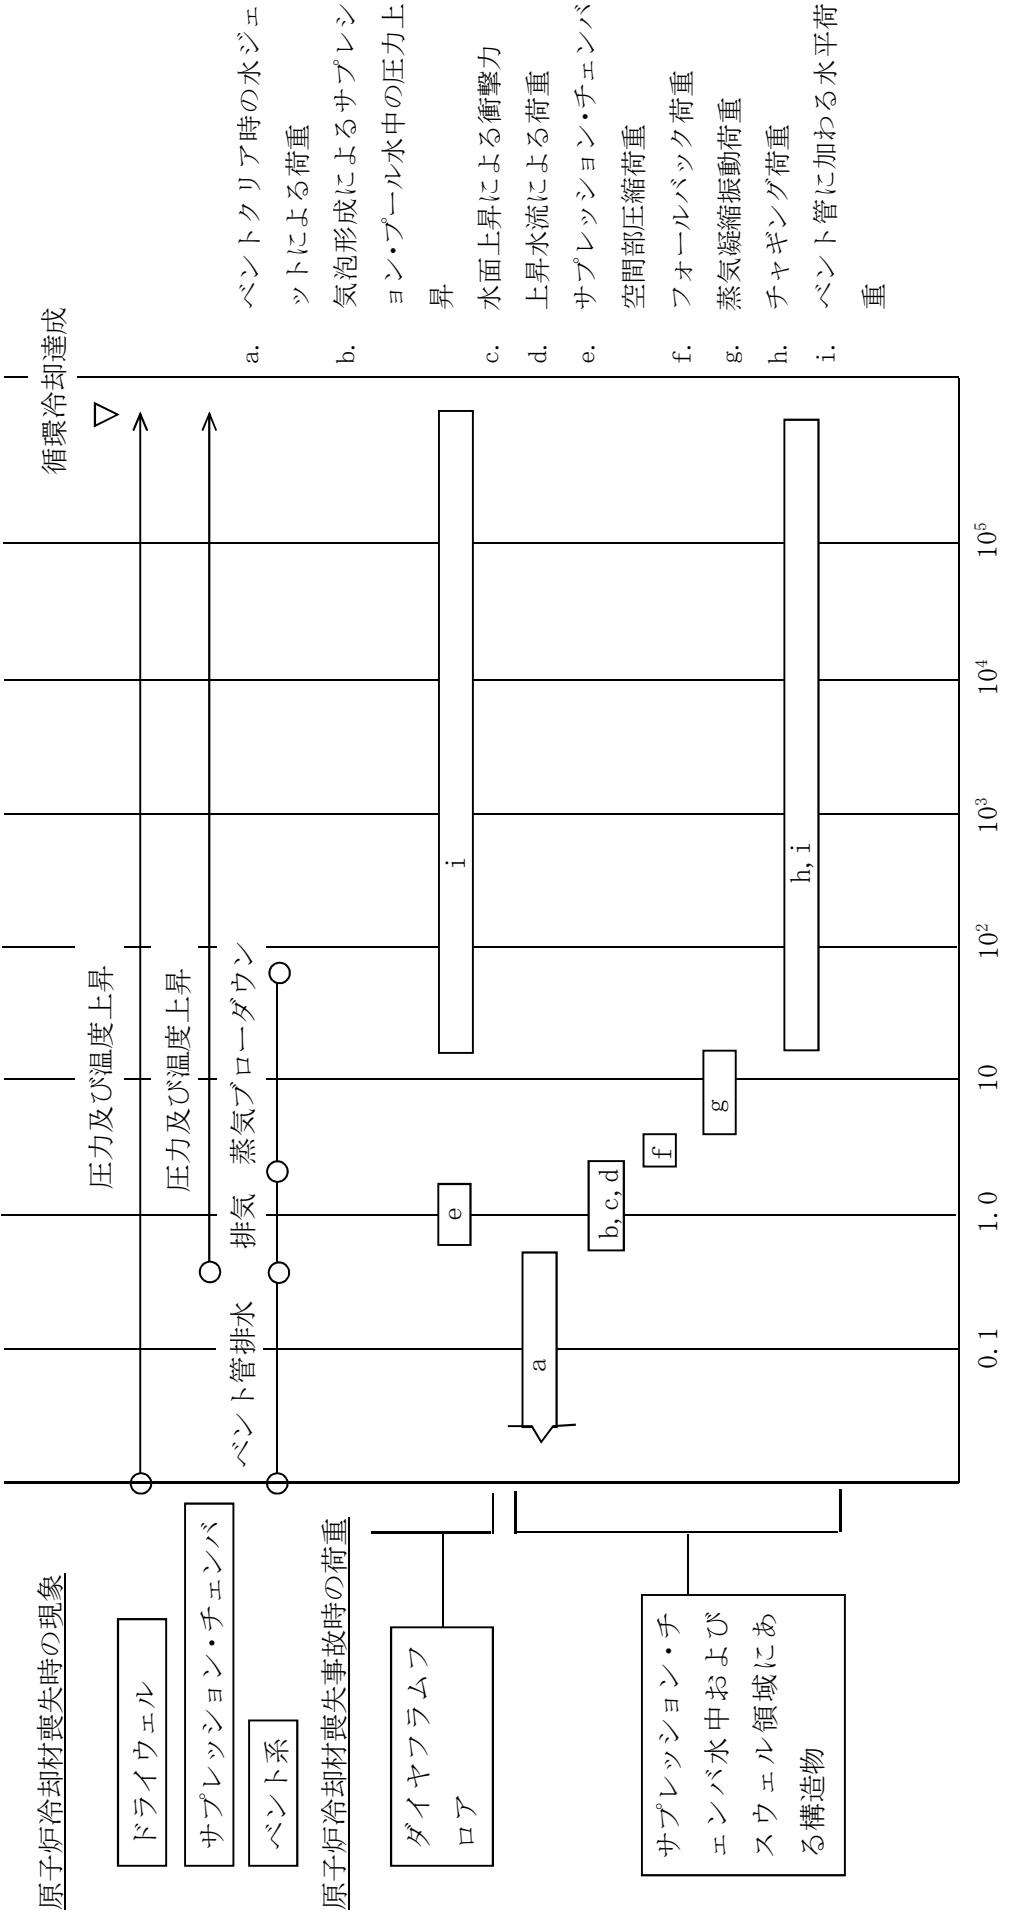

第3-5図 重大事故等時荷重の時間履歴 (原子炉冷却材喪失事故起因)

4. まとめ

設計基準事故時及び重大事故等時の原子炉格納容器に生じる動荷重について整理した。重大事故等時の動荷重は設計基準事故時の動荷重に包絡されることを確認することにより、重大事故等時の動荷重を想定した場合の原子炉格納容器の健全性を確認した。

5. 参考文献

- [1] 塚田浩司, 山口宏克, 森田照道; 沸騰水型軽水炉主蒸気逃し安全弁作動時の圧力抑制室内の動荷重の測定, 火力原子力発電, 1979年8月
- [2] 久木田 他, “蒸気凝縮振動およびチャギングによる圧力抑制プール内動荷重の統計的評価, 2; 格納容器圧力抑制系信頼性実証試験データ評価レポート, 3”, JAERI-M 83-186, 1983年10月
- [3] 秋葉 美幸 “プールスクラビングによるエアロゾル除去効果実験”, NRA , 平成29年11月