

本資料のうち、枠囲みの内容は、
営業秘密又は防護上の観点から
公開できません。

東海第二発電所 工事計画審査資料	
資料番号	工認-945 改0
提出年月日	平成30年7月19日

V-2-4-3-3-3 管の耐震性についての計算書

目 次

1. 概要	1
2. 概略系統図及び鳥瞰図	2
2.1 概略系統図	2
2.2 鳥瞰図	4
3. 計算条件	6
3.1 荷重の組合せ及び許容応力状態	6
3.2 設計条件	7
3.3 材料及び許容応力	13
3.4 設計用地震力	14
4. 解析結果及び評価	15
4.1 固有周期及び設計震度	15
4.2 評価結果	21
4.2.1 管の応力評価結果	21
4.2.2 支持構造物評価結果	22
4.2.3 弁の動的機能維持評価結	23
4.2.4 代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果	24

1. 概要

本計算書は、「V-2-1-9 機能維持の基本方針」,「V-2-1-11 機器・配管の耐震支持設備方針」及び「V-2-1-14-6 管の耐震性についての計算書作成の基本方針」に基づき、管、支持構造物及び弁が設計用地震力に対して十分な構造強度又は動的機能を有していることを説明するものである。

評価結果記載方法は以下に示す通りとする。

(1) 管

工事計画記載範囲の管のうち、各応力区分における最大応力評価点の評価結果を解析モデル単位に記載する。また、各応力区分における最大応力評価点の許容値／発生値（裕度）が最小となる解析モデルを代表として鳥瞰図、計算条件及び評価結果を記載する。代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果を 4.2.3 に記載する。

(2) 支持構造物

工事計画記載範囲の支持点のうち、種類及び型式ごとの反力が最大となる支持点の評価結果を代表として記載する。








(3) 弁


機能確認済加速度の応答加速度に対する裕度が最小となる動的機能維持要求弁を代表として評価結果を記載する。

2. 概略系統図及び鳥瞰図

2.1 概略系統図

概略系統図記号凡例



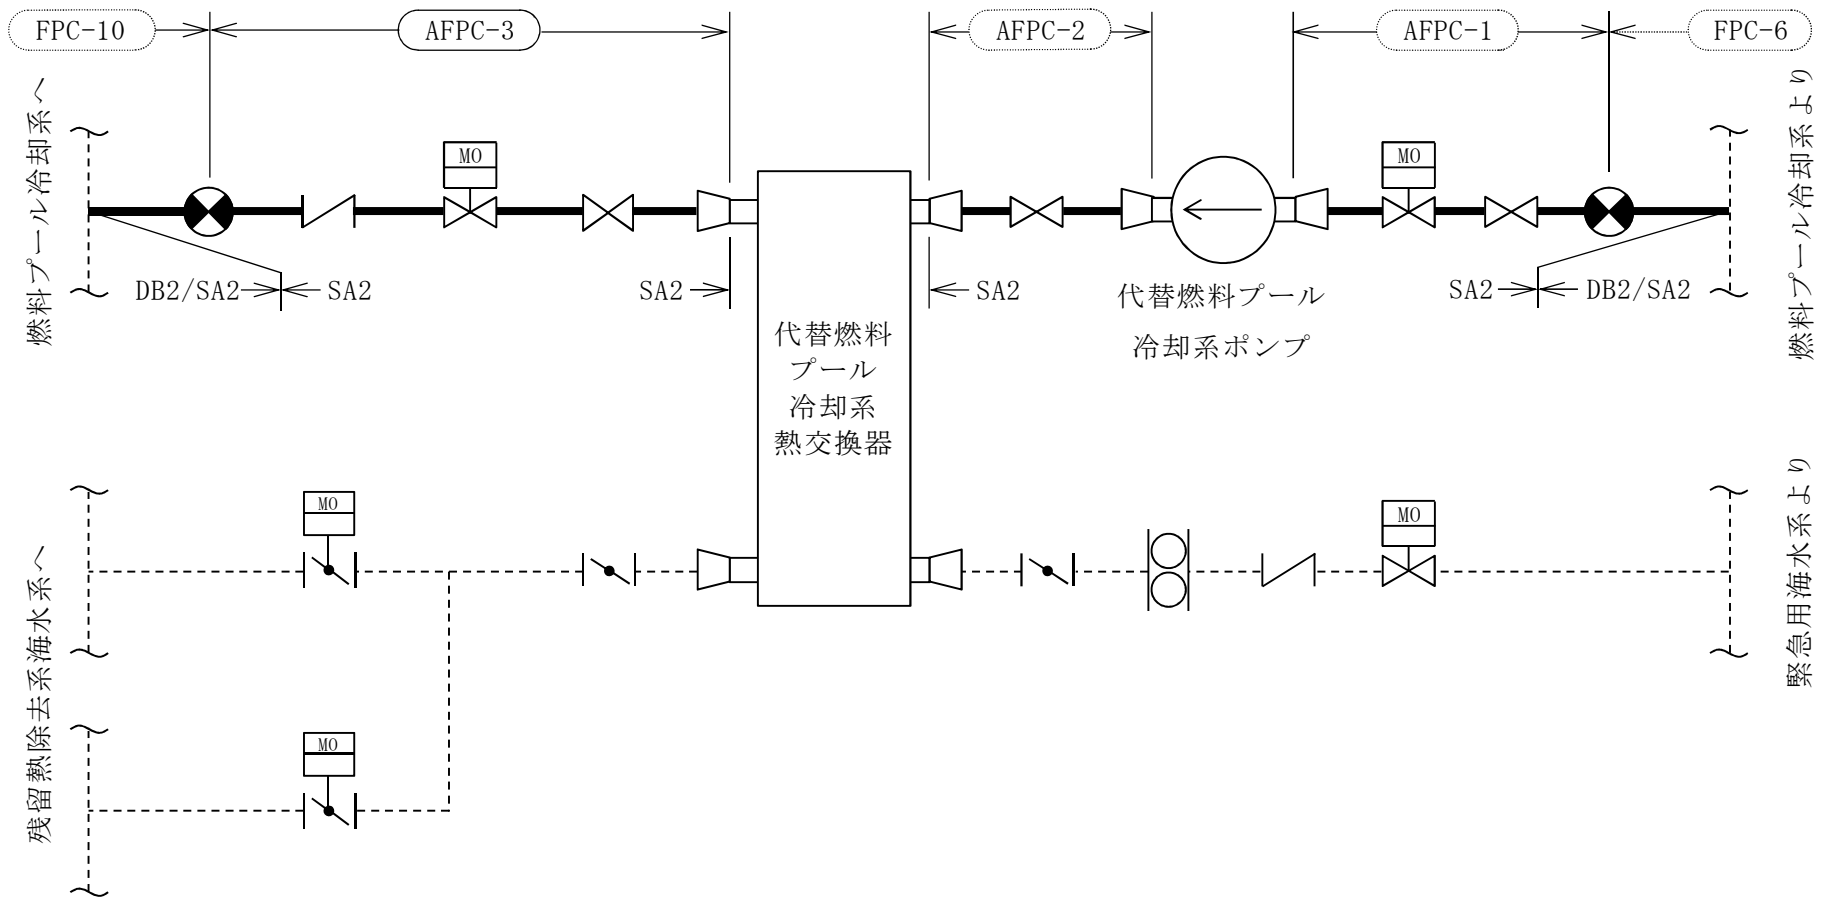







記 号	内 容
 (太線)	工事計画記載範囲の管のうち、本計算書記載範囲の管 (重大事故等対処設備)
 (太破線)	工事計画記載範囲の管のうち、本計算書記載範囲の管 (設計基準対象施設)
 (細線)	工事計画記載範囲の管のうち、本系統の管であって他 計算書記載範囲の管
 (破線)	工事計画記載範囲外の管又は工事計画記載範囲の管の うち、他系統の管であって系統の概略を示すために表 記する管
	鳥瞰図番号 (鳥瞰図, 計算条件及び評価結果を記載す る範囲)
	鳥瞰図番号 (評価結果のみ記載する範囲)
	アンカ
[管クラス] DB1 DB2 DB3 DB4 SA2 SA3 DB1/SA2 DB2/SA2 DB3/SA2 DB4/SA2	クラス 1 管 クラス 2 管 クラス 3 管 クラス 4 管 重大事故等クラス 2 管 重大事故等クラス 3 管 重大事故等クラス 2 管であってクラス 1 管 重大事故等クラス 2 管であってクラス 2 管 重大事故等クラス 2 管であってクラス 3 管 重大事故等クラス 2 管であってクラス 4 管




代替燃料プール冷却系概略系統図

2.2 鳥瞰図

鳥瞰図記号凡例

記号	内容
 (太線)	工事計画記載範囲の管のうち、本計算書記載範囲の管 (重大事故等対処設備の場合は鳥瞰図番号の末尾を「(S A)」, 設計基準対象施設の場合は鳥瞰図番号の末尾を「(D B)」とする。)
 (細線)	工事計画記載範囲の管のうち、本系統の管であって他計算書記載範囲の管
 (破線)	工事計画記載範囲外の管又は工事計画記載範囲の管のうち、他系統の管であって解析モデルの概略を示すために表記する管
	節 点
	質 点
	ア ン カ
	レストレイント (本図は斜め拘束の場合の全体座標系における拘束方向成分を示す。スナップについても同様とする。)
	スナップ
	ハンガ
	拘束点の地震による相対変位量 (mm) (*は評価点番号, 矢印は拘束方向を示す。また, □内に変位量を記載する。)

注： 鳥瞰図中の寸法の単位は mm である。



3. 計算条件

3.1 荷重の組合せ及び許容応力

本計算書において考慮する荷重の組合せ及び許容応力を下表に示す。

施設名称	設備名称	系統名称	施設分類*1	設備分類*2	機器等の区分	耐震設計上の重要度分類	荷重の組合せ*3,4	許容応力状態*5
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設	使用済燃料貯蔵槽 冷却浄化設備	代替燃料プール 冷却系	S A	常設耐震/防止	重大事故等 クラス2管	—	$V_L + S_s$	$V_A S$

注記 *1: D Bは設計基準対象施設, S Aは重大事故等対処設備を示す。

*2: 「常設耐震/防止」は常設耐震重要重大事故防止設備, 「常設/防止」は常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備, 「常設/緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。

*3: 運転状態の添字Lは荷重を示す。

*4: 許容応力状態ごとに最も厳しい条件又は包絡条件を用いて評価を実施する。

*5: 許容応力状態 $V_A S$ は許容応力状態 $IV_A S$ の許容限界を使用し, 許容応力状態 $IV_A S$ として評価を実施する。

3.2 設計条件

鳥瞰図番号ごとに設計条件に対応した管番号で区分し、管番号と対応する評価点番号を示す。

鳥瞰図番号 AFPC-3

管番号	対応する評価点	最高使用圧力 (MPa)	最高使用温度 (°C)	外径 (mm)	厚さ (mm)	材料	耐震設計上の 重要度分類	縦弾性係数 (MPa)
1	1001, 501, 2, 3, 5, 502 211	0.98	80	114.3	6.0	STPT410	—	
2	212, 311, 901, 312, 801, 6 8, 802, 600, 803, 9, 11 601, 804, 12, 14, 602, 321 902	0.98	80	165.2	7.1	STPT410	—	
3	902, 322, 805, 603, 806, 15 17, 18, 20, 22, 24, 807 25, 27, 604, 808, 28, 605 30, 809, 31, 33, 606, 34 36, 810, 37, 39, 811, 40 42, 607, 812	1.38	80	165.2	7.1	STPT410	—	

配管の付加質量

鳥瞰図番号 AFPC-3

質量	対応する評価点
	1001, 501, 2, 3, 5, 502, 211
	212, 311, 901, 312, 801, 6, 8, 802, 600, 803, 9, 11, 601, 804, 12 14, 602, 321, 902, 322, 805, 603, 806, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 807 25, 27, 604, 808, 28, 605, 30, 809, 31, 33, 606, 34, 36, 810, 37 39, 811, 40, 42, 607, 812

フランジ部の質量

鳥瞰図番号 AFPC-3

質量	対応する評価点
<input type="checkbox"/>	501
<input type="checkbox"/>	502


弁部の質量

鳥瞰図番号 AFPC-3

質量	対応する評価点	質量	対応する評価点
	901		902
	952		

弁部の寸法

鳥瞰図番号 AFPC-3

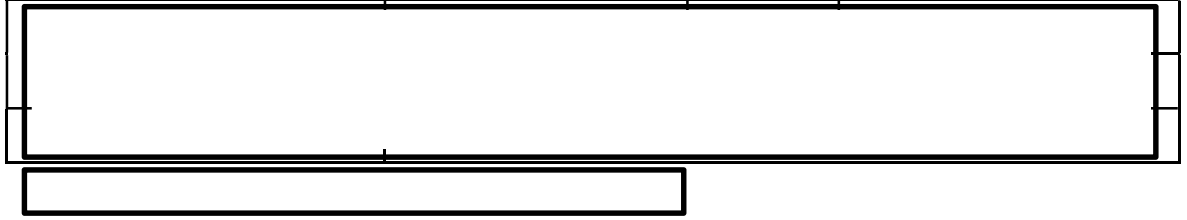

支持点及び貫通部ばね定数

鳥瞰図番号 AFPC-3

支持点番号	各軸方向ばね定数 (N/mm)			各軸回り回転ばね定数 (N・mm/rad)		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1001						
** 801 **						
** 801 **						
802						
803						
804						
805						
** 806 **						
807						
** 808 **						
809						
810						
811						
812						

** 印は 斜め拘束を示す。 また、下段は方向余弦を示す。

3.3 材料及び許容応力

使用する材料の最高使用温度での許容応力を下表に示す。

材料	最高使用温度 (°C)	許容応力 (MPa)			
		S_m	S_y	S_u	S_h
STPT410	80	—	225	406	103

3.4 設計用地震力

本計算書において考慮する設計用地震力の算出に用いる設備評価用床応答曲線を下表に示す。

なお、設備評価用床応答曲線は、「V-2-1-7 設計用床応答曲線の作成方針」に基づき策定したものをを用いる。また、減衰定数は「V-2-1-6 地震応答解析の基本方針」に記載の減衰定数を用いる。

鳥瞰図	建物・構築物	標高	減衰定数(%)
AFPC-3	原子炉建屋		

4. 解析結果及び評価

4.1 固有周期及び設計震度

鳥瞰図番号 AFPC-3

耐震設計上の重要度分類		—						
適用する地震動等		S _s						
モード	固有周期 (s)	応答水平震度		応答鉛直 震度				
		X方向	Z方向	Y方向				
1次								
2次								
3次								
4次								
5次								
6次								
7次								
8次								
11次								
12次								
動的震度								


各モードに対応する刺激係数

鳥瞰図番号 AFPC-3


モード	固有周期 (s)	刺激係数		
		X方向	Y方向	Z方向
1次				
2次				
3次				
4次				
5次				
6次				
7次				
8次				
11次				
12次				

代表的振動モード図


振動モード図は、3次モードまでを代表とし、各質点の変位の相対量・方向を破線で図示し、次ページ以降に示す。



18



19



20

4.2 評価結果

4.2.1 管の応力評価結果

下表に示すとおり最大応力及び疲労累積係数はそれぞれの許容値以下である。

重大事故等クラス2管

鳥瞰図	許容応力 状態	最大応力 評価点	最大応力 区分	一次応力評価 (MPa)		一次+二次応力評価 (MPa)		疲労評価
				計算応力 $S_{prm}(S_s)$	許容応力 $0.9 S_u$	計算応力 $S_n(S_s)$	許容応力 $2 S_y$	疲労累積係数 $U S_s$
AFPC-3	$V_A S$	15	$S_{prm}(S_s)$	77	365	—	—	—
AFPC-3	$V_A S$	15	$S_n(S_s)$	—	—	127	450	—

4.2.2 支持構造物評価結果

下表に示すとおり計算応力及び計算荷重はそれぞれの許容値以下である。

支持構造物評価結果(荷重評価)

支持構造物番号	種類	型式	材質	温度	評価結果	
					支持点荷重 (kN)	許容荷重 (kN)
SNO-AFPC-1-001	オイルスナッパ	SN-1	「V-2-1-11 機器・配管の耐震支持設計方針」参照		6	15
RO-AFPC-1-003	ロッドレストレイント	RTS-3			26	54
SH-AFPC-1-001	スプリングハンガ	VSA-9			3.3	4.15

支持構造物評価結果(応力評価)

支持構造物 番号	種類	型式	材質	温度 (°C)	支持点荷重						評価結果		
					反力(kN)			モーメント(kN・m)			応力 分類	計算 応力 (MPa)	許容 応力 (MPa)
					F _x	F _y	F _z	M _x	M _y	M _z			
RE-AFPC-1-002	レストレイント	Uボルト	SS400	80	9.5	15	—	—	—	—	組合せ	64	277
AN-AFPC-1-001	アンカ	ラグ	STPT410	80	24	15	12.4	4.2	6.6	13.4	組合せ	48	155

4.2.3 弁の動的機能維持評価結果

下表に示すとおり応答加速度が機能確認済加速度以下又は計算応力が許容応力以下である。

弁番号	型式	要求機能	応答加速度 ($\times 9.8 \text{ m/s}^2$)		機能確認済加速度 ($\times 9.8 \text{ m/s}^2$)		構造強度評価結果 (MPa)	
			水平	鉛直	水平	鉛直	計算応力	許容応力
—	—	—	—	—	—	—	—	—

4.2.4 代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果

代表モデルは各モデルの最大応力点の応力と裕度を算出し、応力分類毎に裕度最小のモデルを選定して鳥瞰図、計算条件及び評価結果を記載している。下表に、代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果を示す。

代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果（重大事故等クラス2範囲）

No	配管モデル	許容応力状態 V _A S												
		一次応力					一次+二次応力					疲労評価		
		評価点	計算応力 [MPa]	許容応力 [MPa]	裕度	代表	評価点	計算応力 [MPa]	許容応力 [MPa]	裕度	代表	評価点	疲労累積 係数	代表
1	FPC-6	577A	17	365	21.47	—	577A	13	450	34.61	—	—	—	—
2	AFPC-1	807	63	365	5.79	—	807	110	450	4.09	—	—	—	—
3	AFPC-2	1002	18	365	20.27	—	1002	13	450	34.61	—	—	—	—
4	AFPC-3	15	77	365	4.74	○	15	127	450	3.54	○	—	—	—
5	FPC-10	210	42	365	8.69	—	210	61	450	7.37	—	—	—	—