

本資料のうち、枠囲みの内容は、  
営業秘密又は防護上の観点から  
公開できません

東海第二発電所 工事計画審査資料	
資料番号	工認-627 改0
提出年月日	平成30年8月6日

V-2-9-5-2-1 管の耐震性についての計算書

## 目 次

1. 概要	1
2. 概略系統図及び鳥瞰図	2
2.1 概略系統図	2
2.2 鳥瞰図	4
3. 計算条件	21
3.1 荷重の組合せ及び許容応力	21
3.2 設計条件	22
3.3 材料及び許容応力	27
3.4 設計用地震力	28
4. 解析結果及び評価	29
4.1 固有周期及び設計震度	29
4.2 評価結果	35
4.2.1 管の応力評価結果	35
4.2.2 支持構造物評価結果	36
4.2.3 弁の動的機能維持評価結果	37
4.2.4 代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果	38

## 1. 概要

本計算書は、「V-2-1-9 機能維持の基本方針」，「V-2-1-11 機器・配管の耐震支持設計方針」及び「V-2-1-14-6 管の耐震性についての計算書作成の基本方針」に基づき，管，支持構造物及び弁が設計用地震力に対して十分な構造強度又は動的機能を有していることを説明するものである。

評価結果記載方法は以下に示す通りである。

### (1) 管

工事計画記載範囲の管のうち，各応力区分における最大応力評価点の評価結果を解析モデル単位に記載する。また，**全5モデルのうち，各応力区分における最大応力評価点の許容値／発生値（裕度）が最少となる解析モデルを代表として鳥瞰図，計算条件及び評価結果を記載する。代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果を4.2.4に記載する。**

### (2) 支持構造物

工事計画記載範囲の支持点のうち，種類及び型式ごとの反力が最大となる支持点の評価結果を代表として記載する。


### (3) 弁


機能確認済加速度の応答加速度に対する裕度が最小となる動的機能維持要求弁を代表として評価結果を記載する。

## 2. 概略系統図及び鳥瞰図

### 2.1 概略系統図

#### 概略系統図記号凡例

記 号	内 容
 (太線)	工事計画記載範囲の管のうち、本計算書記載範囲の管 (重大事故等対処設備)
 (太破線)	工事計画記載範囲の管のうち、本計算書記載範囲の管 (設計基準対象施設)
 (細線)	工事計画記載範囲の管のうち、本系統の管であって他 計算書記載範囲の管
 (破線)	工事計画記載範囲外の管又は工事計画記載範囲の管の うち、他系統の管であって系統の概略を示すために表 記する管
	鳥瞰図番号 (鳥瞰図, 計算条件及び評価結果を記載する範囲)
	鳥瞰図番号 (評価結果のみ記載を省略する範囲)
	アンカ
[管クラス]	
DB1	クラス1 管
DB2	クラス2 管
DB3	クラス3 管
DB4	クラス4 管
SA2	重大事故等クラス2 管
SA3	重大事故等クラス3 管
DB1/SA2	重大事故等クラス2 管であってクラス1 管
DB2/SA2	重大事故等クラス2 管であってクラス2 管
DB3/SA2	重大事故等クラス2 管であってクラス3 管
DB4/SA2	重大事故等クラス2 管であってクラス4 管




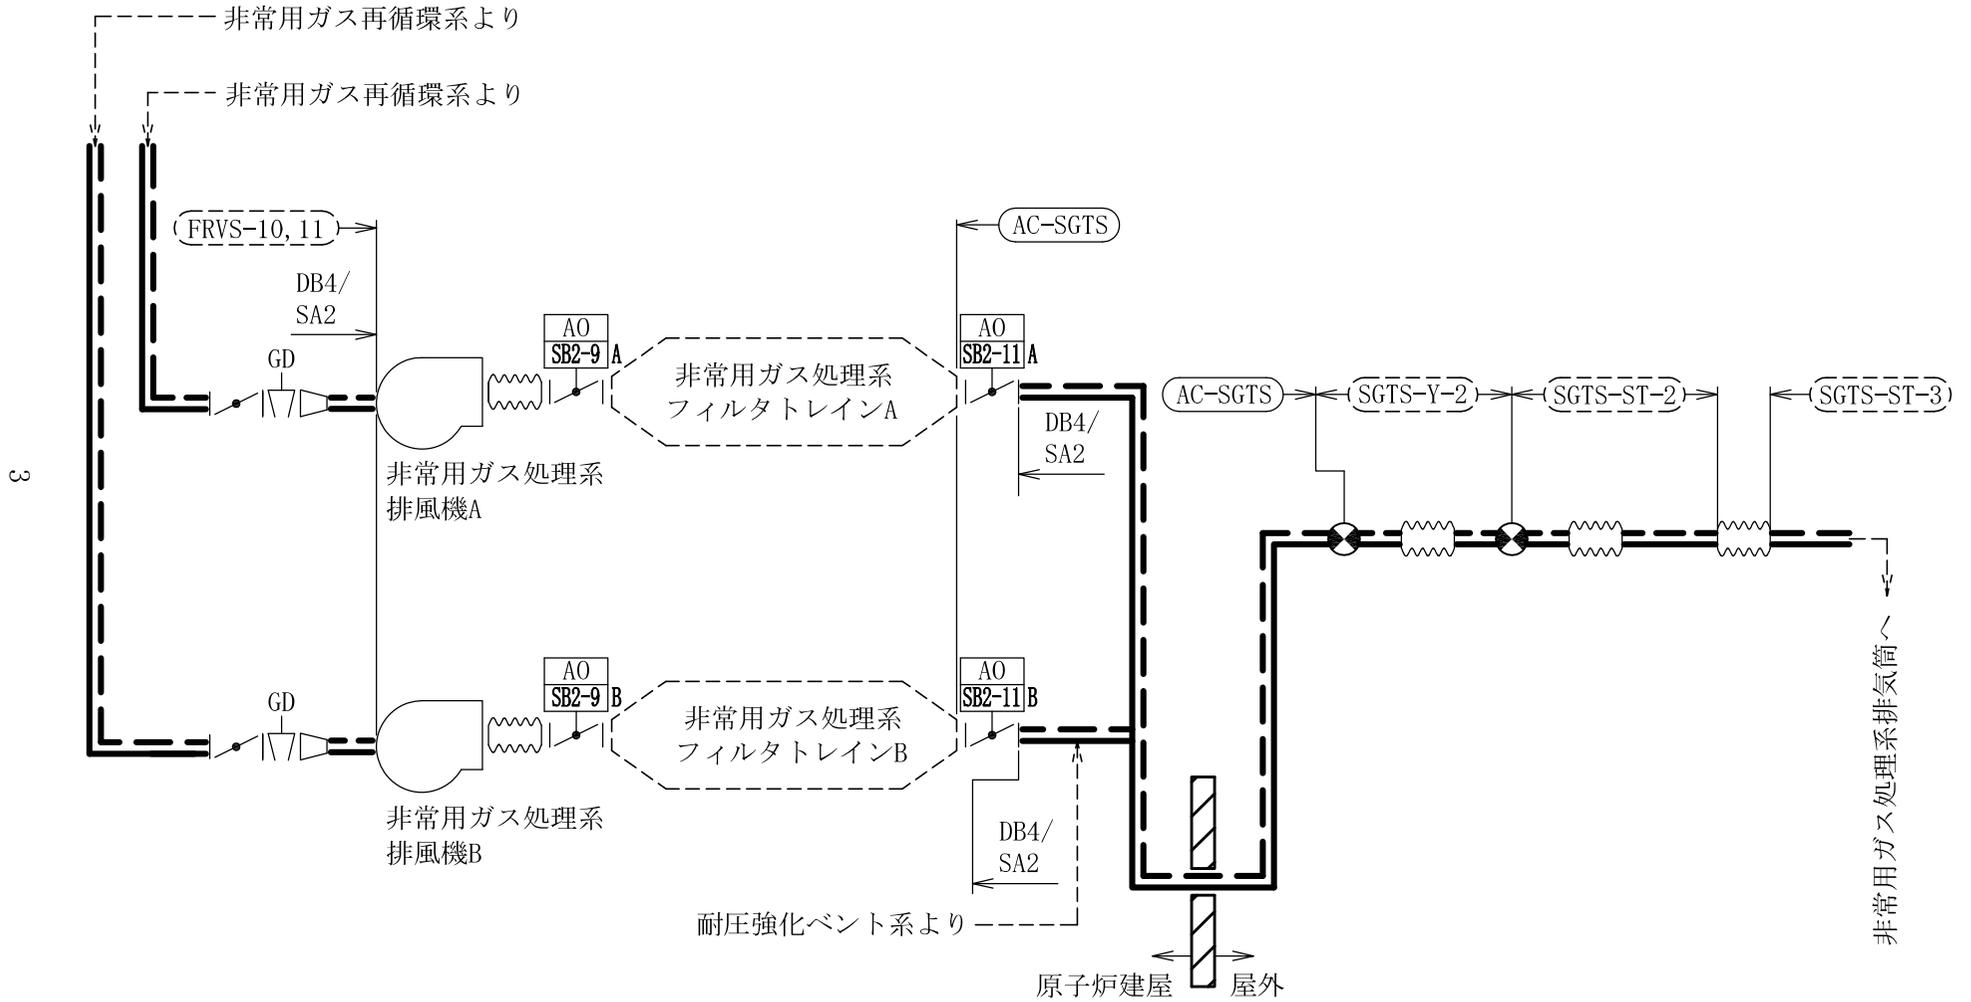


3


非常用ガス処理系概略系統図

2.2 鳥瞰図


鳥瞰図記号凡例

記号	内容
 (太線)	工事計画記載範囲の管のうち、本計算書記載範囲の管 (重大事故等対処設備の場合は鳥瞰図番号の末尾を「(SA)」, 設計基準対象施設の場合は鳥瞰図番号の末尾を「(DB)」とする。)
 (細線)	工事計画記載範囲の管のうち、本システムの管であって他計算書記載範囲の管
 (破線)	工事計画記載範囲外の管又は工事計画記載範囲の管のうち、他系統の管であって解析モデルの概略を示すために表記する管
	質点
	アンカ
	レストレイント (本図は斜め拘束の場合の全体座標系における拘束方向成分を示す。スナッパについても同様とする。)
	スナッパ
	ハンガ
	リジットハンガ
	拘束点の地震による相対変位量(mm) (* は評価点番号, 矢印は拘束方向を示す。また, <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 1em; height: 1em; vertical-align: middle;"></span> 内に 変位量を記載する。)


注： 鳥瞰図中の寸法の単位はmmである。










∞


































3. 計算条件

3.1 荷重の組合せ及び許容応力

本計算書において考慮する荷重の組合せ及び許容応力を下表に示す。

施設名称	設備名称	系統名称	施設分類 <sup>*1</sup>	設備分類 <sup>*2</sup>	機器等の区分	耐震設計上の重要度分類	荷重の組合せ <sup>*3,4</sup>	許容応力状態 <sup>*5</sup>
原子炉格納施設	圧力低減設備 その他の安全設備	原子炉建屋 ガス処理系 (非常用ガス処理系)	DB	—	クラス4管	S	$I_L + S_d$	$III_A S$
							$II_L + S_d$	
			SA	常設/緩和	重大事故等クラス2管	—	$I_L + S_s$	$IV_A S$
							$II_L + S_s$	
原子炉冷却系統施設	残留熱除去設備	耐圧強化ベント系	SA	常設耐震/防止	重大事故等クラス2管	—	$V_L + S_s$	$V_A S$

注記\*1: DBは設計基準対象施設, SAは重大事故等対処設備を示す。

\*2: 「常設耐震/防止」は常設耐震重要重大事故防止設備, 「常設/防止」は常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備, 「常設/緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。

\*3: 運転状態の添字Lは荷重, (L)は荷重が長期間作用している状態, (LL)は(L)より更に長期的に荷重が作用している状態を示す。

\*4: 許容応力状態ごとに最も厳しい条件又は包絡条件を用いて評価を実施する。

\*5: 許容応力状態 $V_A S$ は許容応力状態 $IV_A S$ の許容限界を使用し, 許容応力状態 $IV_A S$ として評価を実施する。

## 3.2 設計条件

鳥瞰図番号ごとに設計条件に対応した管番号で区分し、管番号と対応する評価点番号を示す。

鳥 瞰 図 AC-SGTS

管番号	対応する評価点	最高使用圧力 (MPa)	最高使用温度 (°C)	外径 (mm)	厚さ (mm)	材料	耐震クラス	縦弾性係数 (MPa)
1	223～224	0.014	86	457.2	14.3	SM400B	S	<input type="text"/>
2	224～229F, 238～370F	0.014	86	457.2	14.3	SM41B	S	<input type="text"/>
3	223～233, 268～297 300～313A	0.62	200	457.2	14.3	SM400B	S	<input type="text"/>
4	233～268	0.62	200	457.2	14.3	SM41B	S	<input type="text"/>
5	297～300	0.62	200	457.2	14.3	SM400C	S	<input type="text"/>

フランジ部の質量

鳥 瞰 図 AC-SGTS

質量	対応する評価点
<input type="text"/>	229F, 232N, 370F, 373N

弁部の寸法

鳥 瞰 図 AC-SGTS

評価点	外径(mm)	厚さ(mm)	長さ(mm)	評価点	外径(mm)	厚さ(mm)	長さ(mm)
229F~230				230~231			
230~232N				370F~371			
371~372				371~373N			

弁部の質量

鳥 瞰 図 AC-SGTS

質量	対応する評価点	質量	対応する評価点
<input type="text"/>	229F, 232N, 370F, 373N	<input type="text"/>	230, 371

支持点及び貫通部ばね定数

鳥 瞰 図 AC-SGTS

支持点番号	各軸方向ばね定数(N/mm)			各軸回り回転ばね定数(N・mm/rad)		
	X	Y	Z	X	Y	Z
226						
226						
232N						
248						
251						
258						
264						
270						
274						
278						
282						
288						
293						
295						
301						
307						
313A						
3641						
367						
367						
373N						

NT2 補③ V-2-9-5-2-1 R0

## 3.3 材料及び許容応力

使用する材料の最高使用温度での許容応力を下表に示す。

材 料	最高使用温度 (°C)	許容応力 (MPa)			
		S m	S y	S u	S h
SM41B	200	—	193	373	—
SM400C	200	—	193	373	—
SM400B	200	—	193	373	—
SM400B	86	—	226	377	—
SM41B	86	—	226	377	—

### 3.4 設計用地震力

本計算書において考慮する設計用地震力の算出に用いる設計評価用床応答曲線を下表に示す。

なお、設計評価用床応答曲線は「V-2-1-7 設計用床応答曲線の作成方針」に基づき策定したものをを用いる。また、減衰定数は「V-2-1-6 地震応答解析の基本方針に記載の減衰定数を用いる。

鳥瞰図	建物・構築物	標高	減衰定数 (%)
AC-SGTS	原子炉建屋		

4. 解析結果及び評価

4.1 固有周期及び設計震度

鳥 瞰 図 AC-SGTS

耐震クラス		S								
適用する地震動等		S <sub>d</sub> 及び静的震度		S <sub>s</sub>						
モード	固有周期 (s)	応答水平震度	応答鉛直震度	応答水平震度	応答鉛直震度					
1 次	[Blank]	[Blank]	[Blank]	[Blank]	[Blank]					
2 次										
3 次										
4 次										
5 次										
6 次										
7 次										
8 次										
41 次										
42 次										
動的震度						[Blank]				
静的震度						[Blank]				

各モードに対応する刺激係数


鳥 瞰 図 AC-SGTS

モード	固有周期 (s)	刺激係数		
		X方向	Y方向	Z方向
1次				
2次				
3次				
4次				
5次				
6次				
7次				
8次				
41次				


NT2 補③ V-2-9-5-2-1 R0

## 代表的振動モード図

振動モード図は、3次モードまでを代表とし、各質点の変位の相対量・方向を破線で図示し、次ページ以降に示す。







4.2 評価結果

4.2.1 管の応力評価結果

下表に示すとおり最大応力及び疲労累積係数はそれぞれの許容値以下である。

重大事故等クラス2管であってクラス2以下の管

鳥瞰図	許容応力 状態 (供用状態)	最大応力 評価点	最大応力 区分	一次応力評価 (MPa)		一次+二次応力評価 (MPa)		疲労評価
				計算応力 S <sub>prm</sub> (S <sub>d</sub> ) S <sub>prm</sub> (S <sub>s</sub> )	許容応力 S <sub>y</sub> * 0.9S <sub>u</sub>	計算応力 S <sub>n</sub> (S <sub>s</sub> )	許容応力 2S <sub>y</sub>	疲労累積係数 U S <sub>s</sub>
AC-SGTS	III <sub>A</sub> S	238	S <sub>prm</sub> (S <sub>d</sub> )	88	193	—	—	—
AC-SGTS	IV <sub>A</sub> S	238	S <sub>prm</sub> (S <sub>s</sub> )	140	335	—	—	—
AC-SGTS	IV <sub>A</sub> S	238	S <sub>n</sub> (S <sub>s</sub> )	—	—	266	386	—

注記\*： オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金については、S<sub>y</sub>と1.2S<sub>h</sub>のうち大きい方とする。

4.2.2 支持構造物評価結果

下表に示すとおり計算応力及び計算荷重はそれぞれの許容値以下である。

支持構造物評価結果（荷重評価）

支持構造物 番号	種類	型式	材質	温度 (°C)	評価結果	
					計算 荷重 (kN)	許容 荷重 (kN)
SNO-SGTS-R006	オイルスナッパ	SN-10	「V-2-1-11機器・ 配管の耐震支持設 計方針」参照		120.0	150.0
SH-SGTS-R004	スプリングハンガ	VS-1			23.1	30.5

支持構造物評価結果（応力評価）

支持構造物 番号	種類	型式	材質	温度 (°C)	支持点荷重						評価結果		
					反力 (kN)			モーメント (kN・m)			応力 分類	計算 応力 (MPa)	許容 応力 (MPa)
					F <sub>X</sub>	F <sub>Y</sub>	F <sub>Z</sub>	M <sub>X</sub>	M <sub>Y</sub>	M <sub>Z</sub>			
AN-SGTS-110	アンカ	ラグ	SM400A STKR400	200	71.6	36.2	36.9	9.9	48.2	39.7	組合せ	36	132
RE-SGTS-Y010	レストレイント	ストッパー	SM400B	200	10.6	0	119.0	—	—	—	組合せ	83	222

## 4.2.3 弁の動的機能維持評価結果

下表に示すとおり応答加速度が機能確認済加速度以下又は計算応力が許容応力以下である。

弁番号	形式	要求機能	応答加速度* ( $\times 9.8 \text{ m/s}^2$ )		機能確認済加速度 ( $\times 9.8 \text{ m/s}^2$ )		構造強度評価結果 (MPa)	
			水平	鉛直	水平	鉛直	計算応力	許容応力
SB2-11A	止め弁	$\beta$ (S1)	2.0	1.5	6.0	6.0	—	—

\* 応答加速度は、打ち切り振動数を50Hzとして計算した結果を示す。

4.2.4 代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果

代表モデルは各モデルの最大応力点の応力と裕度を算出し、応力分類毎に裕度最小のモデルを選定して鳥瞰図、設計条件及び評価結果を記載している。下表に、代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果を示す。

代表モデルの選定結果及び全モデルの評価結果（クラス2以下の管範囲）

No	配管モデル	許容応力状態 III <sub>A</sub> S					許容応力状態 IV <sub>A</sub> S										
		一次応力（膜+曲げ）					一次応力（膜+曲げ）					一次+二次応力及び疲労評価					
		評価点	計算応力 [MPa]	許容応力 [MPa]	裕度	代表	評価点	計算応力 [MPa]	許容応力 [MPa]	裕度	代表	評価点	計算応力 [MPa]	許容応力 [MPa]	裕度	疲労累積係数	代表
1	FRVS-10, 11	159N	39	223	5.71	—	159N	56	365	6.51	—	159N	80	446	5.57	—	—
2	AC-SGTS	238	88	193	2.19	○	238	140	335	2.39	○	238	266	386	1.45	—	○
3	SGTS-Y-2	3170	29	152	5.24	—	3170	41	396	9.65	—	3170	74	298	4.02	—	—
4	SGTS-ST-2	332	71	193	2.71	—	332	84	335	3.98	—	332	150	386	2.57	—	—
5	SGTS-ST-3	361	76	193	2.53	—	361	96	335	3.48	—	361	164	386	2.35	—	—