

本資料のうち、枠囲みの内容は、  
営業秘密又は防護上の観点から  
公開できません。

東海第二発電所 工事計画審査資料	
資料番号	工認-782 改1
提出年月日	平成30年8月9日

## V-2-9-2-5 胴アンカー部の耐震性についての計算書

## 目次

1. 概要	1
2. 構造説明	2
2.1 構造計画	2
2.2 評価方針	3
3. 形状及び主要寸法	4
4. 設計条件	5
4.1 設計荷重	5
4.2 材料及び許容応力	7
5. 応力計算	11
5.1 アンカーボルト及びコンクリート	11
5.2 アンカープレート	15
5.3 補強リブ及びベースプレート	16
6. 評価結果	18
6.1 設計基準対象施設としての評価結果	18
6.2 重大事故等対処設備としての評価結果	21

## 1. 概要

本計算書は、添付書類「V-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能維持の設計方針に基づき、胴アンカー部が設計用地震力に対して十分な構造強度を有していることを説明するものである。その耐震評価は胴アンカー部の応力評価により行う。

胴アンカー部は、設計基準対象施設においては既設のSクラス施設に、重大事故等対処設備においては常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備に分類される。以下、それぞれの分類に応じた耐震評価を示す。

2. 構造説明

2.1 構造計画

胴アンカー部の構造計画を表 2-1 に示す。

表 2-1 構造計画

計画の概要		概略構造図
基礎・支持構造	主体構造	
<p>炉心を中心に直径約 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">  </span> m の円筒形の基礎で、原子炉格納容器底部コンクリートマットと一体となっている。</p>	<p>胴アンカー部は、原子炉格納容器底部コンクリートマットにアンカーボルトで一体化され、鉛直方向地震荷重は、このアンカーボルトを介して原子炉格納容器底部コンクリートマットに伝達させる。</p>	<p style="color: red; text-align: center;">胴アンカー部拡大図</p>

## 2.2 評価方針

- (1) 胴アンカー部の応力評価は，東海第二発電所 昭和 48 年 4 月 9 日付け 47 公第 12075 号（既工認）にて認可された実績のある手法を適用する。
- (2) 本計算書における評価部位は，胴アンカー部の形状及び応力レベルを考慮し，アンカーボルト，アンカープレート，ベースプレート，補強リブ，コンクリートとする。

3. 形状及び主要寸法

胴アンカー部の形状及び主要寸法を図 3-1 に示す。

NT2 補③ V-2-9-2-5 R0




図 3-1 胴アンカー部の形状及び主要寸法 (単位 : mm)

## 4. 設計条件

### 4.1 設計荷重

(1) 設計基準対象施設としての最高使用圧力及び最高使用温度

内圧 $P_D$	310 kPa
温度 $T_D$	104.5 °C

(2) 重大事故等対処設備としての評価圧力及び評価温度

内圧 $P_{SAL}$	465 kPa (S A 後長期)
内圧 $P_{SALL}$	196 kPa (S A 後長々期)
温度 $T_{SAL}$	171 °C (S A 後長期)
温度 $T_{SALL}$	150 °C (S A 後長々期)

(3) 自重 (胴部)

1.18 × 10<sup>7</sup> N

(4) 水荷重

サプレッション・チェンバ内保有水のうち、リングガード上にある水の重量は、原子炉格納容器側に加わるものと仮定する。

燃料交換時	2.48 × 10 <sup>6</sup> N
通常運転時	8.24 × 10 <sup>5</sup> N
事故時	9.41 × 10 <sup>5</sup> N

(5) 活荷重

燃料交換時	5.15 × 10 <sup>6</sup> N
燃料交換時以外	4.27 × 10 <sup>6</sup> N

(6) 地震荷重

原子炉格納容器に加わる地震荷重について、添付書類「V-2-3-2 炉心，原子炉圧力容器及び圧力容器内部構造物並びに原子炉本体の基礎の地震応答計算書」において計算された計算結果を用いる。応力計算に用いる鉛直荷重及び鉛直方向地震荷重のうち、設計基準対象施設の評価に用いるものを表 4-1 に、重大事故等対処設備の評価に用いるものを表 4-2 に示す。弾性設計用地震動  $S_d$  及び基準地震動  $S_s$  による水平方向地震荷重のうち、設計基準対象施設の評価に用いるものを表 4-3 に、重大事故等対処設備の評価に用いるものを表 4-4 に示す。

表 4-1 鉛直荷重及び鉛直方向地震荷重（設計基準対象施設）

（単位：N）

通常運転時			燃料交換時		
鉛直荷重	地震荷重		鉛直荷重	地震荷重	
	$S_d$	$S_s$		$S_d$	$S_s$
$2.09 \times 10^7$	$1.38 \times 10^7$	$2.45 \times 10^7$	$2.31 \times 10^7$	$1.53 \times 10^7$	$2.71 \times 10^7$

表 4-2 鉛直荷重及び鉛直方向地震荷重（重大事故等対処設備）

（単位：N）

重大事故等時		
鉛直荷重	地震荷重	
	$S_d$	$S_s$
$9.08 \times 10^7$	$6.00 \times 10^7$	$1.07 \times 10^8$

表 4-3 水平方向地震荷重（設計基準対象施設）

弾性設計用地震動 $S_d$ による地震荷重		基準地震動 $S_s$ による地震荷重	
せん断力 (N)	モーメント (N・mm)	せん断力 (N)	モーメント (N・mm)
$2.32 \times 10^7$	$4.36 \times 10^{11}$	$3.98 \times 10^7$	$8.49 \times 10^{11}$

表 4-4 水平方向地震荷重（重大事故等対処設備）

弾性設計用地震動 $S_d$ による地震荷重		基準地震動 $S_s$ による地震荷重	
せん断力 (N)	モーメント (N・mm)	せん断力 (N)	モーメント (N・mm)
$2.32 \times 10^7$	$4.36 \times 10^{11}$	$3.98 \times 10^7$	$8.49 \times 10^{11}$



## 4.2 材料及び許容応力

### (1) 材料

表 4-5 使用材料表

使用部位	使用材料	備考
アンカーボルト	GBL(5種)相当	GBL1~GBL5*
リングガード	SGV49相当	SGV480*
補強リブ	SGV49相当	SGV480*
アンカープレート	SGV49相当	SGV480*

注記 \*：現行の JIS を示す。

### (2) 荷重の組合せ及び許容応力

基準地震動の策定に伴う地震荷重との組合せの評価として、荷重の組合せ及び許容応力状態のうち、設計基準対象施設の評価に用いるものを表 4-6 に、重大事故等対処設備の評価に用いるものを表 4-7 に、許容応力状態に対する許容限界について表 4-8 に示す。また、各材料の許容応力状態に対する許容応力のうち、設計基準対象施設の評価に用いるものを表 4-9 及び表 4-11 に、重大事故等対処設備の評価に用いるものを表 4-10 及び表 4-12 に示す。

表 4-6 荷重の組合せ及び許容応力状態（設計基準対象施設）

施設区分		機器名称	耐震設計上の重要度分類	機器等の区分	荷重の組合せ	許容応力状態
原子炉格納施設	原子炉格納容器	胴アンカー部	S	クラス MC 支持構造物	$D + P + M + S_d$	Ⅲ <sub>A</sub> S
					$D + P + M + S_s$	Ⅳ <sub>A</sub> S
					$D + P_L + M_L + S_d$	Ⅳ <sub>A</sub> S

表4-7 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備）

施設区分		機器名称	設備分類*	機器等の区分	荷重の組合せ	許容応力状態
原子炉格納施設	原子炉格納容器	胴アンカー部	常設耐震／防止 常設 ／緩和	重大事故等クラス2支持構造物	$D + P_{SALL} + M_{SALL} + S_S$	VAS (VASとしてIVASの許容限界を用いる。)
					$D + P_{SAL} + M_{SAL} + S_d$	VAS (VASとしてIVASの許容限界を用いる。)

注記 \* : 「常設耐震／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備, 「常設／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備, 「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。

表4-8 許容限界（クラスMC支持構造物及び重大事故等クラス2支持構造物）

許容応力 状態	許容限界 <sup>*1, *2, *3</sup> (ボルト等以外)										許容限界 <sup>*2, *4</sup> (ボルト等)		形式試験に よる割合
	一次応力					一次+二次応力					一次応力		許容荷重
	引張	せん断	圧縮	曲げ	支圧	引張 圧縮	せん断	曲げ	支圧	座屈 <sup>*5</sup>	引張	せん断	
Ⅲ <sub>A</sub> S	1.5・f <sub>t</sub>	1.5・f <sub>s</sub>	1.5・f <sub>c</sub>	1.5・f <sub>b</sub>	1.5・f <sub>p</sub>	3・f <sub>t</sub>	3・f <sub>s</sub>	3・f <sub>c</sub>	1.5・f <sub>b</sub>	1.5・f <sub>p</sub>	1.5・f <sub>t</sub>	1.5・f <sub>s</sub>	$T_L \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{S_{yd}}{S_{yt}}$
Ⅳ <sub>A</sub> S	1.5・f <sub>t</sub> <sup>*</sup>	1.5・f <sub>s</sub> <sup>*</sup>	1.5・f <sub>c</sub> <sup>*</sup>	1.5・f <sub>b</sub> <sup>*</sup>	1.5・f <sub>p</sub> <sup>*</sup>	3・f <sub>t</sub>	3・f <sub>s</sub> <sup>*6</sup>	3・f <sub>c</sub> <sup>*7</sup>	1.5・f <sub>b</sub> <sup>*</sup>	1.5・f <sub>p</sub> <sup>*8</sup>	1.5・f <sub>t</sub>	1.5・f <sub>s</sub>	$T_L \cdot 0.6 \cdot \frac{S_{yd}}{S_{yt}}$
V <sub>A</sub> S (V <sub>A</sub> Sと してⅣ <sub>A</sub> S の許容限界 を用いる。)	1.5・f <sub>t</sub> <sup>*</sup>	1.5・f <sub>s</sub> <sup>*</sup>	1.5・f <sub>c</sub> <sup>*</sup>	1.5・f <sub>b</sub> <sup>*</sup>	1.5・f <sub>p</sub> <sup>*</sup>	3・f <sub>t</sub>	3・f <sub>s</sub> <sup>*6</sup>	3・f <sub>c</sub> <sup>*7</sup>	1.5・f <sub>b</sub> <sup>*</sup>	1.5・f <sub>b</sub> <sup>*8</sup> 1.5・f <sub>s</sub> 又は 1.5・f <sub>t</sub>	1.5・f <sub>t</sub> <sup>*7, *8</sup>	1.5・f <sub>s</sub> <sup>*</sup>	

注記 \*1:「鋼構造設計規準 SI単位版」(2002年日本建築学会)等の幅厚比の制限を満足させる。

\*2: 応力の組合せが考えられる場合には、組合せ応力に対しても評価を行う。

\*3: 耐圧部に溶接等により直接取り付けられる支持構造物であって耐圧部と一体の応力解析を行うものについては、耐圧部と同じ許容応力とする。

\*4: コンクリートに埋め込まれるアンカボルトで地震応力の占める割合が支配的なものであって、トルク管理、材料の照合等を行わないものについては、材料の品質、据付状態等のゆらぎ等を考慮して、Ⅳ<sub>A</sub>S→Ⅲ<sub>A</sub>S(一次引張応力に対しては1.5・f<sub>t</sub>、一次せん断応力に対しては1.5・f<sub>s</sub>)として応力評価を行う。

\*5: 薄肉円筒形状のもの座屈の評価にあっては、クラスMC容器の座屈に対する評価式による。

\*6: すみ肉溶接部にあっては最大応力に対して1.5・f<sub>s</sub>とする。

\*7: 設計・建設規格 SSB-3121.1(4)により求めたf<sub>b</sub>とする。

\*8: 自重、熱膨張等により常時作用する荷重に、地震動による荷重を重ね合わせて得られる応力の圧縮最大値について評価する。

表 4-9 胴アンカー部の許容応力（設計基準対象施設）

（単位：MPa）

材料	許容応力 状態	基準 応力 F	許容応力（一次応力）				
			引張り $f_t$	曲げ $f_b$	せん断 $f_s$	圧縮 $f_c$	組合せ $f_t$
SGV480	Ⅲ <sub>A</sub> S	237	237	273	136	223	237
	Ⅳ <sub>A</sub> S	284	284	328	164	264	284
GBL1～GBL5	Ⅲ <sub>A</sub> S	603	452	—	—	—	—
	Ⅳ <sub>A</sub> S	603	452	—	—	—	—

表4-10 胴アンカー部の許容応力（重大事故等対処設備）

（単位：MPa）

材料	温度 (°C)	許容応力 状態	基準 応力 F	許容応力（一次応力）				
				引張り $f_t$	曲げ $f_b$	せん断 $f_s$	圧縮 $f_c$	組合せ $f_t$
SGV480	150	V <sub>A</sub> S	278	278	321	160	—	278
	171	V <sub>A</sub> S	275	275	317	158	—	275
GBL1～GBL5	150	V <sub>A</sub> S	603	452	—	—	—	—
	171	V <sub>A</sub> S	603	452	—	—	—	—

NT2 補③ V-2-9-2-5 R0

表 4-11 コンクリートの許容応力（設計基準対象施設）

（単位：N/mm<sup>2</sup>）

材料	許容応力 状態	基準強度 F <sub>c</sub>	圧縮応力 f <sub>c</sub>	せん断応力 f <sub>s</sub>
コンクリート	Ⅲ <sub>A</sub> S	22.0	14.6	1.0
	Ⅳ <sub>A</sub> S	22.0	18.7	1.0

表 4-12 コンクリートの許容応力（重大事故等対処設備）

（単位：N/mm<sup>2</sup>）

材料	許容応力 状態	基準強度 F <sub>c</sub>	圧縮応力 f <sub>c</sub>	せん断応力 f <sub>s</sub>
コンクリート	V <sub>A</sub> S	22.0	18.7	1.0

5. 応力計算

5.1 アンカーボルト及びコンクリート

(1) 設計荷重

アンカーボルトに加わる軸力及びモーメントを表 5-1 及び表 5-2 に示す。

表 5-1 アンカーボルトの荷重（設計基準対象施設）

荷重の組合せ	軸力* (N)		モーメント (N・mm)
	通常運転時	燃料交換時	
$D + P + M + S_d$	$7.10 \times 10^6$	$7.80 \times 10^6$	$4.36 \times 10^{11}$
$D + P + M + S_s$	$-3.60 \times 10^6$	$-4.00 \times 10^6$	$8.49 \times 10^{11}$
$D + P_L + M_L + S_d$	$-1.56 \times 10^8$	—	$4.36 \times 10^{11}$

注記 \*：下方向を正とする。

表 5-2 アンカーボルトの荷重（重大事故等対処設備）

荷重の組合せ	軸力 (N)	モーメント (N・mm)
$D + P_{SALL} + M_{SALL} + S_s$	$-1.22 \times 10^8$	$8.49 \times 10^{11}$
$D + P_{SAL} + M_{SAL} + S_d$	$-2.15 \times 10^8$	$4.36 \times 10^{11}$

(2) アンカーボルト及びコンクリートの応力

アンカーボルトの応力は次に示す仮定にもとづいて計算する。

- ① アンカーボルトの等価円筒及び荷重分布は図 5-1 に示す円周上 2 列のボルトサークルの平均径とする。また、そのボルトサークル上にボルトの全本数がある。
- ② 応力は最大引張応力 ( $w_t$ ) から最大圧縮応力 ( $n w_c$ ) まで直線的に変化する。
- ③ アンカーボルトに加わる荷重は平均径のサークル上のボルトの全断面積に等しい厚さの等価円筒に加わるものとする。

アンカーボルトに垂直荷重及びモーメントを受ける場合、断面に働く外力の合力の作用点が断面の中心から偏心する距離  $e$  は次式によって得られる。

$$e = \frac{M_b}{W_v}$$

a. アンカーボルトの等価円筒の板厚

$$t_1 = \frac{N_b \times \frac{\pi}{4} \times d_{B2}^2}{\pi \times \frac{D_{B1} + D_{B2}}{2}} = 9.51 \text{ mm}$$

b. 圧縮側のコンクリートの板厚

$$t_2 = l_{11} = 500 \text{ mm}$$

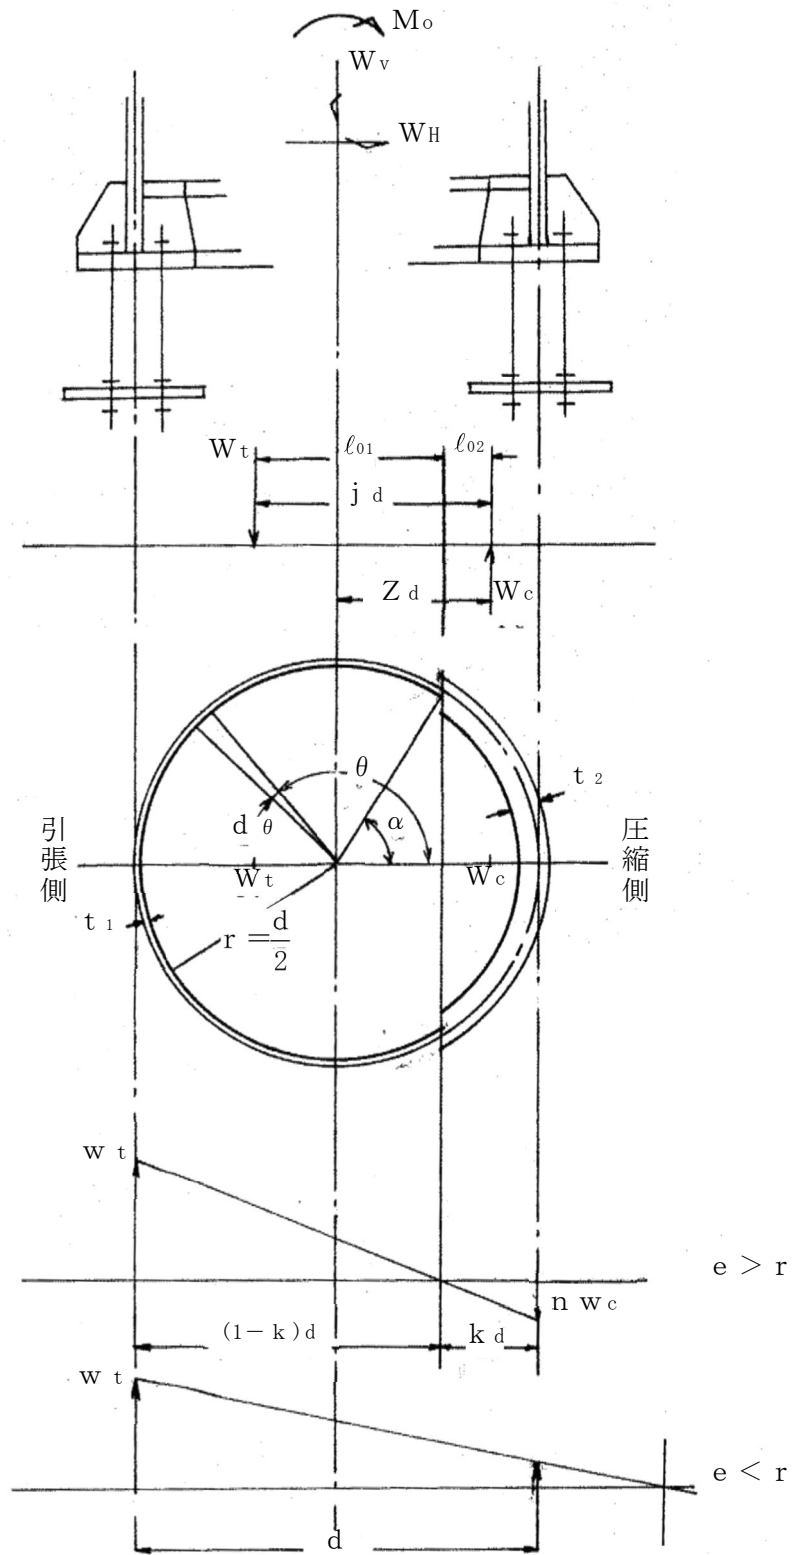


図 5-1 アンカーボルトの等価円筒及び荷重分布

c.  $e < r$  の場合 (全面引張)

アンカーボルトの引張応力の最大値は次式により得られる。

$$w_t = \frac{W_v}{A} + \frac{M_o}{Z}$$

ここに,

$$A = \pi \cdot d \cdot t_1$$

$$Z = \frac{\pi}{32} \cdot \frac{(d + t_1)^4 - (d - t_1)^4}{d + t_1}$$

d.  $e > r$  の場合

(a) 引張側で受ける全引張力

$$W_t = \frac{M_o - W_v \cdot Z \cdot d}{j \cdot d}$$

ここに,

$j$  :  $W_t$  と  $W_c$  の作用点間の距離と  $d$  との比

$$= \frac{1}{2} \cdot \left\{ \frac{(\pi - \alpha) \cdot \cos^2 \alpha + \frac{3}{2} \cdot \sin \alpha \cdot \cos \alpha + \frac{1}{2} \cdot (\pi - \alpha)}{(\pi - \alpha) \cdot \cos \alpha + \sin \alpha} \right\} \\ + \frac{1}{2} \cdot \left\{ \frac{\alpha \cos^2 \alpha - \frac{3}{2} \cdot \sin \alpha \cdot \cos \alpha + \frac{1}{2} \cdot \alpha}{\sin \alpha - \alpha \cos \alpha} \right\}$$

$Z$  : スカートの中心線と中立軸の間の距離を  $Z_d$  とする係数

$$= \frac{1}{2} \cdot \left\{ \cos \alpha + \frac{\alpha \cos^2 \alpha - \frac{3}{2} \cdot \sin \alpha \cdot \cos \alpha + \frac{1}{2} \cdot \alpha}{\sin \alpha - \alpha \cos \alpha} \right\}$$

$\alpha$  : 以下の式から求める。

$$e/r = \frac{(1 - P - n \cdot P) \cdot (\alpha - \sin \alpha \cdot \cos \alpha) + \pi \cdot n \cdot P}{2 \cdot \{(1 - P - n \cdot P) \cdot (\sin \alpha - \alpha \cos \alpha) - \pi \cdot n \cdot P \cdot \cos \alpha\}}$$

ここに,

$$P = \frac{t_1}{t_2}$$

$$n = \frac{E_s}{E_c} = 10$$

$E_s$  : ボルトの縦弾性係数

$E_c$  : コンクリートの縦弾性係数

(b) 圧縮側で受ける全圧縮力

$$W_c = W_t + W_v$$

(c) アンカーボルトの引張応力

$$w_t = \frac{W_t}{t_1 \cdot r \cdot C_t}$$

ここに,

$$C_t = \frac{2}{1 + \cos \alpha} \cdot \{(\pi - \alpha) \cos \alpha + \sin \alpha\}$$

(d) コンクリートの圧縮応力

$$w_c = \frac{W_c}{t_2 \cdot r \cdot C_c}$$

ここに,

$$C_c = \frac{2 \cdot (\sin \alpha - \alpha \cos \alpha)}{1 - \cos \alpha}$$

(3) アンカーボルトの伸び量

$$\delta_B = \frac{w_t}{E} \cdot \left\{ \frac{A_{B1}}{A_{B2}} \cdot (\ell_{B2} + \ell_{B3}) + \ell_{B1} \right\}$$

ここに,

$$A_{B1} : \text{ボルトの最大直径有効断面積} = \pi / 4 \cdot d_{B1}^2 = 1963 \text{ mm}^2$$

$$A_{B2} : \text{ボルトの谷径有効断面積} = \pi / 4 \cdot d_{B2}^2 = 1424 \text{ mm}^2$$

$$E : \text{ボルトの縦弾性係数} = 2.1 \times 10^5 \text{ MPa}$$



## 5.2 アンカープレート

- (1) アンカープレートと接するコンクリートの圧縮応力

$$\sigma_{cc} = \frac{2 \cdot w_t \cdot A_{B2}}{A_p}$$

ここに,

$$A_p : \text{アンカープレートと接するコンクリートの面積} \\ = \ell_{14} \cdot \ell_{15} - 2 \cdot \pi / 4 \cdot d_{B1}^2 = 1.211 \times 10^5 \text{ mm}^2$$

- (2) アンカープレートの曲げ応力

$$\sigma_b = \frac{M}{Z_{D-D}}$$


ここに,

$$M = \frac{\ell_{15}}{4} \cdot w_t \cdot A_{B2}$$

$$Z_{D-D} = \frac{1}{6} \cdot (\ell_{14} - 2 \cdot d_p) \cdot \ell_{15}^2 = 2.418 \times 10^5 \text{ mm}^3$$

- (3) アンカープレートによるコンクリートのせん断応力

$$\tau_c = \frac{2 \cdot w_t \cdot A_{B2}}{(\ell_{BPO} + \ell_{BPI}) \cdot \ell_4}$$

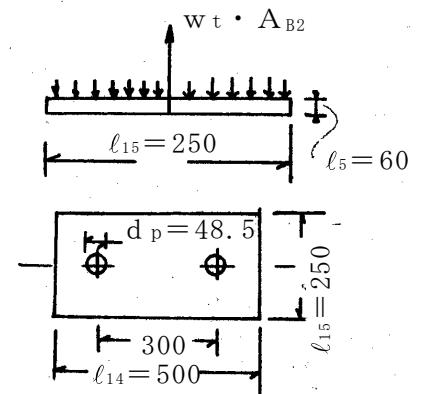

### 5.3 補強リブ及びベースプレート

#### (1) 設計荷重

補強リブ及びベースプレートに加わるせん断力を表 5-3 及び表 5-4 に示す。

表 5-3 補強リブ及びベースプレートの荷重（設計基準対象施設）

荷重の組合せ	荷重	せん断力 (N)
$D + P + M + S_d$		$2.32 \times 10^7$
$D + P + M + S_s$		$3.98 \times 10^7$
$D + P_L + M_L + S_d$		$2.32 \times 10^7$

表 5-4 補強リブ及びベースプレートの荷重（重大事故等対処設備）

荷重の組合せ	荷重	せん断力 (N)
$D + P_{SALL} + M_{SALL} + S_s$		$3.98 \times 10^7$
$D + P_{SAL} + M_{SAL} + S_d$		$2.32 \times 10^7$

#### (2) サプレッション・チェンバ本体及び補強リブの溶接部の応力

##### a. 引張応力

$$\sigma_t = \frac{w t \cdot t_1 \cdot \ell_R}{A}$$

ここに、


$$b' = \ell_6 = 38 \text{ mm}$$

$$b'' = \ell_{12} = 22 \text{ mm}$$

$$\ell_7 = 191 \text{ mm}$$

A : 溶接部の断面積

$$= 2 \cdot b'' \cdot \ell_7 + b' \cdot (\ell_R - \ell_{12}) = 3.037 \times 10^4 \text{ mm}^2$$

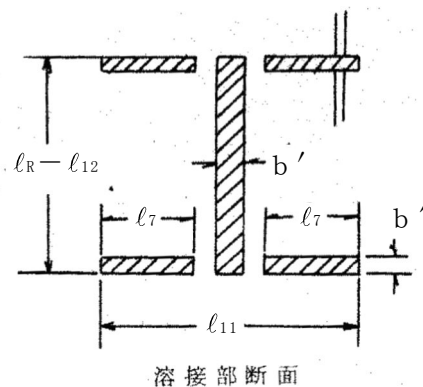

##### b. せん断応力

$$\tau = \frac{F}{n_R \cdot A}$$

ここに、

$n_R$  : 補強リブの数 = 136

F : せん断力

##### c. 合成応力

$$\sigma = \sqrt{\sigma_t^2 + 3 \cdot \tau^2}$$

(3) 補強リブ及びサプレッション・チェンバ本体の圧縮応力

$$\sigma_c = \frac{w_c \cdot t_2 \cdot \ell_R}{A}$$

ここに、

$$\begin{aligned} A &: \text{補強リブ及びサプレッション・チェンバ本体の断面積} \\ &= \ell_6 \cdot \ell_R + \ell_8 \cdot \ell_{12} = 2.632 \times 10^4 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

(4) ベースプレートの曲げ応力

$$\sigma_b = \frac{\beta \cdot b^2}{t^2} \cdot q$$

ここに、

$\beta$  : R. J. ROARK "FORMULAS FOR STRESS AND STRAIN" 4TH EDITION の 227 ページ TABLE45 に示される 1 辺固定, 1 辺自由, 2 辺支持の平板に等分布荷重が加わるものと仮定して計算した値

$$\beta = 2.304$$

$$a : \ell_R = 600.0 \text{ mm}$$

$$b : \ell_9 = \ell_{10} = 231 \text{ mm}$$

$$t : \ell_3 = 60 \text{ mm}$$


$$\frac{a}{b} = \frac{600.0}{231} = 2.597$$

q : 引張側

$$= \frac{w_t \cdot t_1 \cdot \ell_R}{2 \cdot a \cdot b}$$

q : 圧縮側

$$= \frac{w_c \cdot t_2 \cdot \ell_R}{2 \cdot a \cdot b}$$

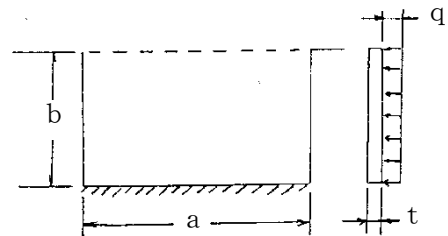

## 6. 評価結果

### 6.1 設計基準対象施設としての評価結果

胴アンカー部の設計基準対象施設としての耐震評価結果を以下に示す。発生値は評価基準値を満足しており、耐震性を有することを確認した。

#### (1) 許容応力状態Ⅳ<sub>A</sub>Sに対する評価

許容応力状態Ⅳ<sub>A</sub>Sに対する応力評価結果を表 6-1 に示す。

表 4-6 に示す荷重の組合せのうち、 $D + P + M + S_s$  及び  $D + P_L + M_L + S_d$  の評価について、それぞれ発生値が高い方の評価を記載している。

#### (2) 許容応力状態Ⅲ<sub>A</sub>Sに対する評価

許容応力状態Ⅲ<sub>A</sub>Sに対する応力評価結果を表 6-2 に示す。

表 4-6 に示す荷重の組合せのうち、 $D + P + M + S_d$  の評価について記載している。

表 6-1 許容応力状態 $IV_A S$ に対する応力評価結果 (D + P + M + S<sub>s</sub> 及び D + P<sub>L</sub> + M<sub>L</sub> + S<sub>d</sub>)

評価対象設備	評価部位	応力分類	$IV_A S$		判定	備考
			発生値	評価基準値		
			MPa	MPa		
胴アンカー部	アンカーボルト	引張応力	288	452	○	②*
	アンカープレート	曲げ応力	106	328	○	②*
	ベースプレート	曲げ応力 (引張側)	203	328	○	②*
		曲げ応力 (圧縮側)	185	328	○	①*
	補強リブ	引張応力	55	284	○	②*
		圧縮応力	57	264	○	①*
		せん断応力	10	164	○	①*
		組合せ応力	56	284	○	②*
	コンクリート	圧縮応力	6.8	18.7	○	②* 単位N/mm <sup>2</sup>
		せん断応力	0.6	1.0	○	②* 単位N/mm <sup>2</sup>

注記 \* : ① : D + P + M + S<sub>s</sub> / ② : D + P<sub>L</sub> + M<sub>L</sub> + S<sub>d</sub>における結果を示す。

表 6-2 許容応力状態Ⅲ<sub>A</sub>Sに対する応力評価結果 (D + P + M + S<sub>d</sub>)

評価対象設備	評価部位	応力分類	Ⅲ <sub>A</sub> S		判定	備考
			発生値	評価基準値		
			MPa	MPa		
胴アンカー部	アンカーボルト	引張応力	59	452	○	
	アンカープレート	曲げ応力	22	273	○	
	ベースプレート	曲げ応力 (引張側)	42	273	○	
		曲げ応力 (圧縮側)	111	273	○	
	補強リブ	引張応力	11	237	○	
		圧縮応力	35	223	○	
		せん断応力	6	136	○	
		組合せ応力	16	237	○	
	コンクリート	圧縮応力	1.4	14.6	○	単位N/mm <sup>2</sup>
		せん断応力	0.2	1.0	○	単位N/mm <sup>2</sup>

## 6.2 重大事故等対処設備としての評価結果

胴アンカー部の重大事故等対処設備としての耐震評価結果を以下に示す。発生値は評価基準値を満足しており、耐震性を有することを確認した。

### (1) 許容応力状態 $V_{AS}$ に対する評価

許容応力状態  $V_{AS}$  に対する応力評価結果を表 6-3 に示す。

表 4-7 に示す荷重の組合せのうち、 $D + P_{SALL} + M_{SALL} + S_s$  及び  $D + P_{SAL} + M_{SAL} + S_d$  の評価について、それぞれ発生値が高い方の評価を記載している。

表 6-3 許容応力状態  $V_{AS}$  に対する評価結果 ( $D + P_{SALL} + M_{SALL} + S_S$  又は  $D + P_{SAL} + M_{SAL} + S_d$ )

評価対象設備	評価部位	応力分類	$V_{AS}$		判定	備考
			発生値	評価基準値		
			MPa	MPa		
胴アンカー部	アンカーボルト	引張応力	364	452	○	②*
	アンカープレート	曲げ応力	134	317	○	②*
	ベースプレート	曲げ応力 (引張側)	256	317	○	②*
		曲げ応力 (圧縮側)	—	—	—	
	補強リブ	引張応力	69	275	○	②*
		圧縮応力	—	—	—	
		せん断応力	10	160	○	①*
		組合せ応力	70	275	○	②*
	コンクリート	圧縮応力	8.6	18.7	○	②*
		せん断応力	0.7	1.0	○	①*②*

注記 \* : ① :  $D + P_{SALL} + M_{SALL} + S_S$  / ② :  $D + P_{SAL} + M_{SAL} + S_d$  における結果を示す。