

本資料のうち、枠囲みの内容は、  
営業秘密又は防護上の観点から  
公開できません。

東海第二発電所 工事計画審査資料	
資料番号	工認-1041 改1
提出年月日	平成30年9月4日

V-3-別添7-4 高圧及び低圧炉心スプレイ配管（原子炉圧力容器内部）  
の応力計算書

## 目次

1.	一般事項	1
1.1	記号の説明	1
1.2	適用基準	1
1.3	形状・寸法・材料	1
1.4	解析範囲	1
1.5	計算結果の概要	1
2.	計算条件	4
2.1	設計条件	4
2.2	重大事故等時の条件	4
2.3	荷重の組合せと応力評価	4
2.4	材料	4
2.5	物性値	4
2.6	荷重の組合せ及び供用状態	4
2.7	許容限界	4
2.8	応力の記号と方向	4
3.	外荷重の条件	5
3.1	死荷重	5
4.	応力計算	5
4.1	応力評価点	5
4.2	差圧による応力	5
4.2.1	荷重条件 (L02)	5
4.2.2	計算方法	5
4.3	外荷重による応力	6
4.3.1	荷重条件 (L04)	6
4.3.2	計算方法	6
4.4	応力の評価	6
5.	応力強さの評価	7
5.1	一次一般膜応力強さの評価	7
5.2	一次一般膜＋一次曲げ応力強さの評価	7

## 図表目次

図 1-1	形状・寸法・材料・応力評価点	2
表 1-1	計算結果の概要	3
表 4-1	断面性状	8
表 5-1	一次一般膜応力強さの評価のまとめ	9
表 5-2	一次一般膜+一次曲げ応力強さの評価のまとめ	10

## 1. 一般事項

本計算書は、高圧及び低圧炉心スプレイ配管（原子炉压力容器内部）（以下「高圧及び低圧炉心スプレイ配管」という。）の応力計算書である。

高圧及び低圧炉心スプレイ配管は、原子炉压力容器内部構造物であるため、添付書類「V-2-3-4-4-1 原子炉压力容器内部構造物の応力解析の方針」（以下「応力解析の方針」という。）に基づくものとする。

### 1.1 記号の説明

記号の説明は、「応力解析の方針」の2章に示す。

さらに、本計算書において、以下の記号を用いる。

記号	記号の説明	単位
A	断面積	mm <sup>2</sup>
D <sub>i</sub>	内径	mm
D <sub>o</sub>	外径	mm
I	断面二次モーメント	mm <sup>4</sup>

### 1.2 適用基準

適用基準は、「応力解析の方針」の3.1節に示す。

### 1.3 形状・寸法・材料

本計算書で解析する箇所形状・寸法・材料を図1-1に示す。

### 1.4 解析範囲

解析範囲を図1-1に示す。

### 1.5 計算結果の概要

計算結果の概要を表1-1に示す。

なお、応力評価点の選定に当たっては、形状不連続部、溶接部及び厳しい荷重作用点に着目し、応力評価上厳しくなる代表的な評価点を本計算書に記載している。

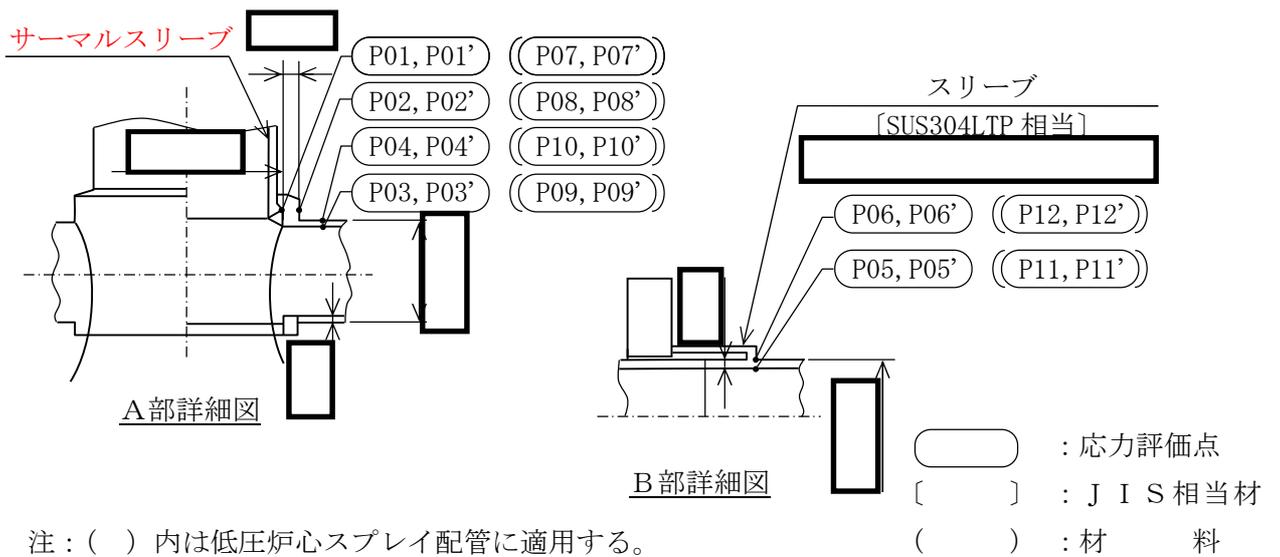
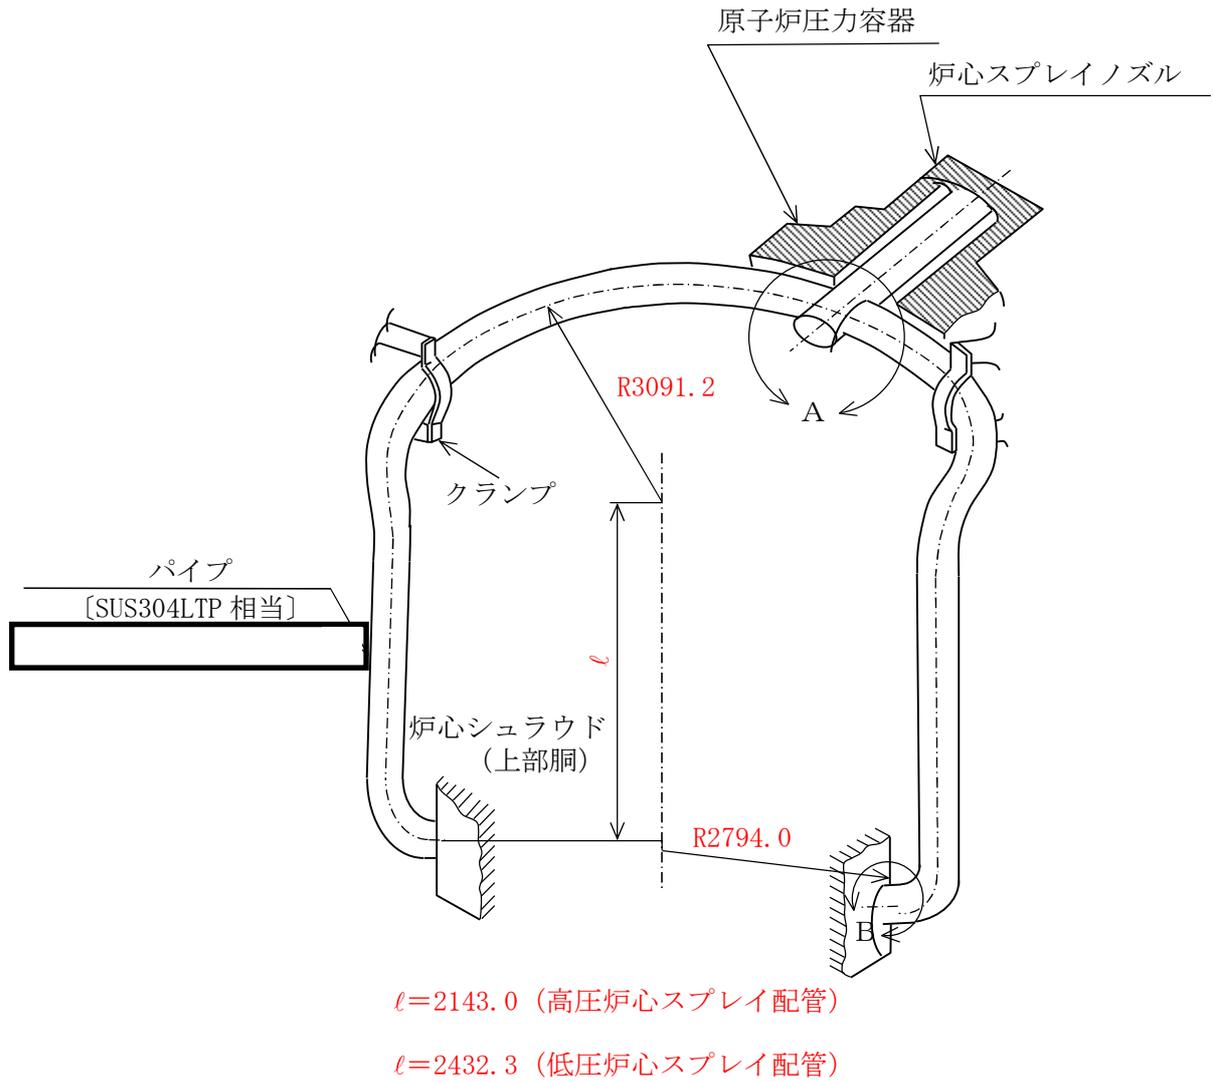


図 1-1 形状・寸法・材料・応力評価点 (単位: mm)

表 1-1 計算結果の概要

部分及び材料	供用状態 (許容応力状態)	一次一般膜応力強さ (MPa)			一次一般膜+一次曲げ応力強さ (MPa)		
		応力 強さ	許容値	応力評価面	応力 強さ	許容値	応力評価面
高压炉心 スプレイ配管 SUS304LTP	E	6	104	P05-P06	15	261	P03-P04
低压炉心 スプレイ配管 SUS304LTP	E	6	104	P11-P12	15	261	P09-P10

## 2. 計算条件

### 2.1 設計条件

設計条件を「応力解析の方針」の 4.1 節に示す。

### 2.2 重大事故等時の条件

重大事故等時の条件を「応力解析の方針」の 4.3 節に示す。

### 2.3 荷重の組合せと応力評価

荷重の組合せと応力評価は、「応力解析の方針」の 4.5 節に示す。

### 2.4 材料

各部の材料を図 1-1 に示す。

### 2.5 物性値

物性値は、「応力解析の方針」の 3.4 節に示す。

### 2.6 荷重の組合せ及び供用状態

荷重の組合せ及び供用状態は、「応力解析の方針」の 3.5 節に示す。

### 2.7 許容限界

許容限界は、「応力解析の方針」の 3.6 節に示す。

溶接部の継手効率を「応力解析の方針」の 3.7 節に示す。

### 2.8 応力の記号と方向


応力の記号と方向は、以下のとおりとする。

$\sigma_t$  : 周方向応力

$\sigma_l$  : 軸方向応力

$\sigma_r$  : 半径方向応力

$\tau_{tl}$  : せん断応力



### 3. 外荷重の条件

#### 3.1 死荷重

高圧及び低圧炉心スプレィ配管の評価に用いる死荷重を添付書類「V-2-3-4-4-9 高圧及び低圧炉心スプレィ配管（原子炉圧力容器内部）の耐震性についての計算書」の3.3節に示す。

### 4. 応力計算

#### 4.1 応力評価点

応力評価点の位置を図1-1に示す。

また、各応力評価点の断面性状を表4-1に示す。

#### 4.2 差圧による応力

##### 4.2.1 荷重条件 (L02)

重大事故等時の条件における差圧を「応力解析の方針」の4.3節に示す。

計算は、設計差圧に対して行い、供用状態Eでの応力は、比例計算により求める。

##### 4.2.2 計算方法

###### (1) 一次一般膜応力

差圧 $P_{75}$ による一次一般膜応力は、次式で求める。

$$\sigma_t = \frac{1}{Y-1} \cdot P_{75}$$

$$\sigma_\ell = \frac{1}{Y^2-1} \cdot P_{75}$$

$$\sigma_r = -\frac{1}{Y+1} \cdot P_{75}$$

$$\text{ここで, } Y = \frac{D_o}{D_i}$$

###### (2) 一次一般膜＋一次曲げ応力

差圧による一次曲げ応力は存在しない。したがって、一次一般膜＋一次曲げ応力は一次一般膜応力と同じである。

#### 4.3 外荷重による応力

##### 4.3.1 荷重条件 (L04)

高圧及び低圧炉心スプレイ配管に働く外荷重を添付書類「V-2-3-4-4-9 高圧及び低圧炉心スプレイ配管（原子炉圧力容器内部）の耐震性についての計算書」の3.3節に示す。

##### 4.3.2 計算方法

###### (1) 一次一般膜応力

外荷重による一次一般膜応力は、次式で求める。

$$\sigma_{\ell} = \frac{F_L}{A}$$

$$\tau_{t\ell} = \frac{F_S}{A} + \frac{T}{2 \cdot I} \cdot r_m$$

$$\text{ここで, } r_m = \frac{D_i + D_o}{4}$$

###### (2) 一次一般膜＋一次曲げ応力

外荷重による一次一般膜＋一次曲げ応力は、次式で求める。

$$\sigma_{\ell} = \frac{F_L}{A} \pm \frac{M}{I} \cdot \frac{D_o}{2}$$

$$\tau_{t\ell} = \frac{F_S}{A} + \frac{T}{2 \cdot I} \cdot \frac{D_o}{2}$$

#### 4.4 応力の評価

各応力評価点で計算された応力は、応力を分類ごとに重ね合わせ、組合せ応力を求め応力強さを算出する。

応力強さの算出方法は「応力解析の方針」の5.4節に示す。

## 5. 応力強さの評価

### 5.1 一次一般膜応力強さの評価

供用状態Eにおける評価を、表 5-1 に示す。

表 5-1 より、供用状態Eの一次一般膜応力強さは、「応力解析の方針」の 3.6 節及び 3.7 節に示す許容値を満足する。

### 5.2 一次一般膜+一次曲げ応力強さの評価

供用状態Eにおける評価を、表 5-2 に示す。

表 5-2 より、供用状態Eの一次一般膜+一次曲げ応力強さは、「応力解析の方針」の 3.6 節及び 3.7 節に示す許容値を満足する。

表 4-1 断面性状

応力評価点	$D_o$ (mm)	$D_i$ (mm)	A (mm <sup>2</sup> )	I (mm <sup>4</sup> )
P01, P02				
P03, P04				
P05, P06				
P07, P08				
P09, P10				
P11, P12				

表 5-1 一次一般膜応力強さの評価のまとめ

(単位：MPa)

応力評価面	供用状態E	
	応力強さ	許容値
P01 P02	3	104 <sup>*1</sup>
P01' P02'	3	104 <sup>*1</sup>
P03 P04	7	174 <sup>*2</sup>
P03' P04'	7	174 <sup>*2</sup>
P05 P06	6	104 <sup>*1</sup>
P05' P06'	6	104 <sup>*1</sup>
P07 P08	3	104 <sup>*1</sup>
P07' P08'	3	104 <sup>*1</sup>
P09 P10	7	174 <sup>*2</sup>
P09' P10'	7	174 <sup>*2</sup>
P11 P12	6	104 <sup>*1</sup>
P11' P12'	6	104 <sup>*1</sup>

注記 \*1：継手効率  を乗じた値を示す。

\*2：継手効率  を乗じた値を示す。

表 5-2 一次一般膜＋一次曲げ応力強さの評価のまとめ

(単位：MPa)

応力評価面	供用状態E	
	応力強さ	許容値
P01 P02	4	156* <sup>1</sup>
P01' P02'	3	156* <sup>1</sup>
P03 P04	15	261* <sup>2</sup>
P03' P04'	14	261* <sup>2</sup>
P05 P06	6	156* <sup>1</sup>
P05' P06'	6	156* <sup>1</sup>
P07 P08	4	156* <sup>1</sup>
P07' P08'	3	156* <sup>1</sup>
P09 P10	15	261* <sup>2</sup>
P09' P10'	14	261* <sup>2</sup>
P11 P12	6	156* <sup>1</sup>
P11' P12'	6	156* <sup>1</sup>

注記 \*1：継手効率  を乗じた値を示す。

\*2：継手効率  を乗じた値を示す。