

本資料のうち、枠囲みの内容は、  
営業秘密又は防護上の観点から  
公開できません。

東海第二発電所 工事計画審査資料	
資料番号	工認-1035 改1
提出年月日	平成30年9月14日

#### V-3-別添6-4 炉心支持板の応力計算書

## 目次

1.	一般事項	1
1.1	記号の説明	1
1.2	適用基準	2
1.3	形状・寸法・材料	2
1.4	解析範囲	2
1.5	計算結果の概要	2
2.	計算条件	7
2.1	設計条件	7
2.2	重大事故等時の条件	7
2.3	荷重の組合せ及び供用状態	7
2.4	材料	7
2.5	物性値	7
2.6	荷重の組合せと応力評価	7
2.7	許容限界	7
2.8	応力の記号と方向	8
3.	外荷重の条件	9
3.1	死荷重	9
4.	応力計算	9
4.1	応力評価点	9
4.2	差圧による応力	9
4.2.1	荷重条件 (L02)	9
4.2.2	計算方法	9
4.3	外荷重による応力	12
4.3.1	荷重条件 (L04)	12
4.3.2	計算方法	12
4.4	応力の評価	13
5.	応力強さの評価	13
5.1	一次一般膜応力強さの評価	13
5.2	一次一般膜＋一次曲げ応力強さの評価	13

## 図表目次

図 1-1	形状・寸法・材料・応力評価点	3
図 4-1	補強ビームの荷重計算モデル	14
図 4-2	補強ビームの応力計算モデル	14
図 4-3	支持板の荷重計算及び応力計算モデル	16
表 1-1	計算結果の概要	6
表 4-1	断面性状	17
表 5-1	一次一般膜応力強さの評価のまとめ	18
表 5-2	一次一般膜＋一次曲げ応力強さの評価のまとめ	19

## 1. 一般事項

本計算書は、炉心支持板の応力計算書である。

炉心支持板は、炉心支持構造物であるため、添付書類「V-2-3-3-2-1 炉心支持構造物の応力解析の方針」（以下「応力解析の方針」という。）に基づくものとする。

## 1.1 記号の説明

記号の説明は、「応力解析の方針」の2章に示す。

さらに、本計算書において、以下の記号を用いる。

記号	記号の説明	単位
$a_i$	補強ビーム固定端から中央部までの長さ	mm
$b_e$	等価幅	mm
D	制御棒案内管用穴径	mm
d	中性子計測案内管用穴径	mm
$e_0$	中立軸からの距離	mm
$e_0'$	中立軸からの距離	mm
$e_1$	中立軸からの距離	mm
$e_1'$	中立軸からの距離	mm
$e_2$	中立軸からの距離	mm
$e_3$	中立軸からの距離	mm
$F_s$	せん断力	N
$h_c$	支持板の厚さ	mm
$h_0$	補強ビーム固定端の高さ	mm
$h_1$	補強ビーム高さ	mm
$I_0$	断面二次モーメント	mm <sup>4</sup>
$I_1$	断面二次モーメント	mm <sup>4</sup>
$I_2$	断面二次モーメント	mm <sup>4</sup>
$I_3$	断面二次モーメント	mm <sup>4</sup>
$l_i$	補強ビーム固定端近傍から中央部までの長さ	mm
$l_p$	補強ビーム1スパン当たりの長さ	mm
$l_2$	支持板固定端からの長さ	mm
$l_3$	支持板固定端からの長さ	mm
$l_4$	支持板固定端からの長さ	mm
$l_5$	支持板のモデル化上の幅	mm
$l_6$	支持板の最小幅	mm
t	補強ビーム厚さ	mm

1.2 適用基準

適用基準は、「応力解析の方針」の 1.3 節に示す。

1.3 形状・寸法・材料

本計算書で解析する箇所の形状・寸法・材料を図 1-1 に示す。



1.4 解析範囲

解析範囲を図 1-1 に示す。

1.5 計算結果の概要

計算結果の概要を表 1-1 に示す。

なお、応力評価点の選定に当たっては、形状不連続部、溶接部及び厳しい荷重作用点に着目し、応力評価上厳しくなる代表的な評価点を本計算書に記載している。

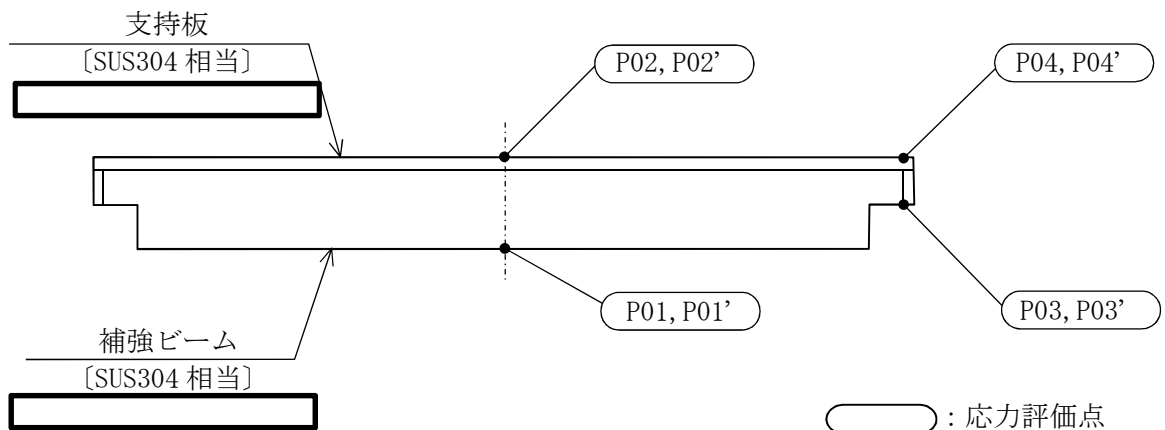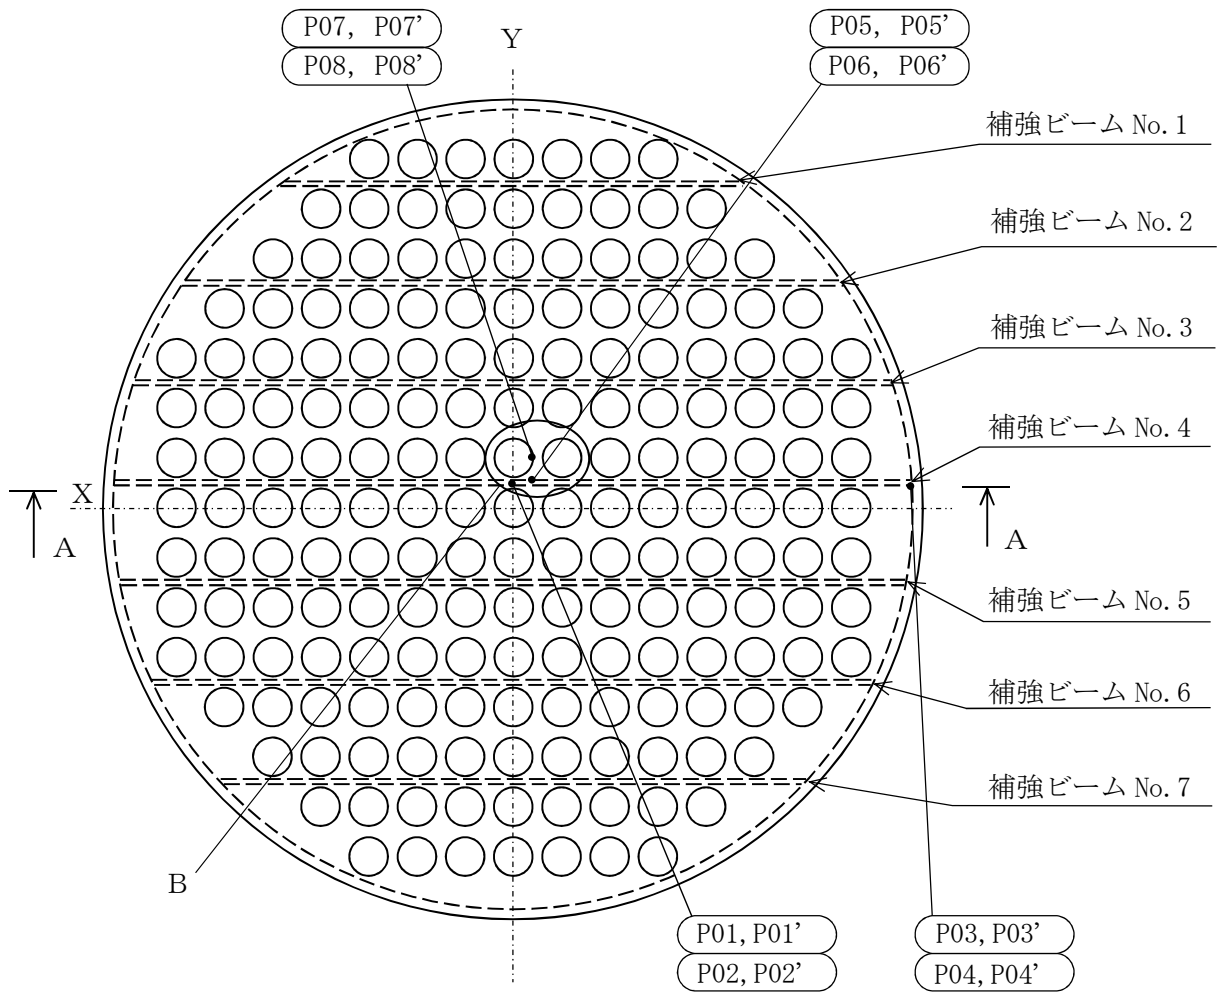

A~A断面図

○ : 応力評価点  
 [ ] : J I S 相当材  
 ( ) : 材料

注1 : B部の詳細は図1-1(2)に示す。

注2 : 各補強ビームの寸法を図1-1(3)に示す。

図1-1(1) 形状・寸法・材料・応力評価点


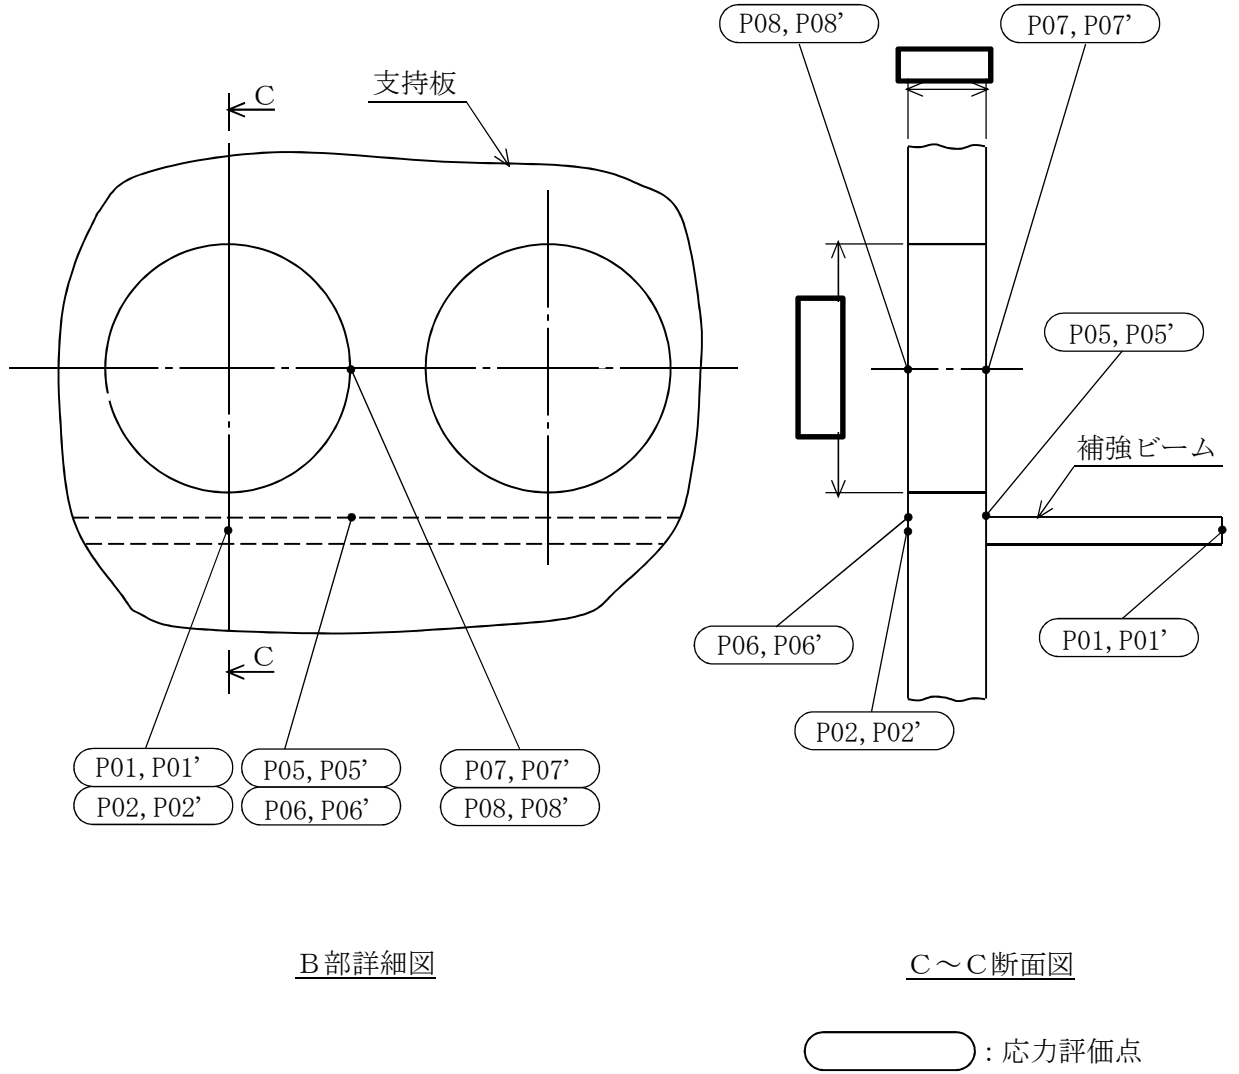


図 1-1(2) 形状・寸法・材料・応力評価点 (単位: mm)

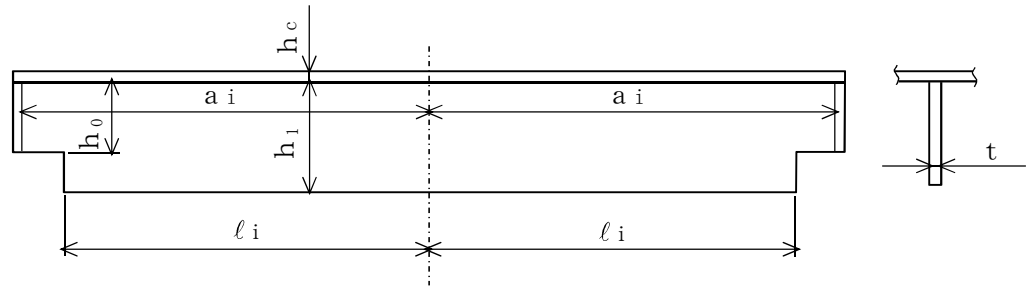

各補強ビームの寸法

(単位：mm)

寸法 ビーム No.	$a_i$	$l_i$	$h_0$	$h_1$	$h_c$	$t$
補強ビーム No. 1						
補強ビーム No. 2						
補強ビーム No. 3						
補強ビーム No. 4						
補強ビーム No. 5						
補強ビーム No. 6						
補強ビーム No. 7						

図 1-1(3) 形状・寸法・材料・応力評価点 (補強ビーム) (単位：mm)



表 1-1 計算結果の概要

部分及び材料	供用状態	一次一般膜応力強さ (MPa)			一次一般膜+一次曲げ応力強さ (MPa)		
		応力 強さ	許容値	応力 評価面	応力 強さ	許容値	応力 評価点
補強ビーム SUS304	E	16	195	P03-P04	98	293	P03
支持板 SUS304	E	6	260	P07-P08	30	391	P06

## 2. 計算条件

### 2.1 設計条件

設計条件を「応力解析の方針」の 4.1 節に示す。

### 2.2 重大事故等時の条件

重大事故等時の条件を「応力解析の方針」の 4.3 節に示す。

### 2.3 荷重の組合せ及び供用状態

荷重の組合せ及び供用状態は、「応力解析の方針」の 3.4 節に示す。

### 2.4 材料

各部の材料を図 1-1 に示す。

### 2.5 物性値

物性値は、「応力解析の方針」の 3.3 節に示す。

### 2.6 荷重の組合せと応力評価

荷重の組合せと応力評価は、「応力解析の方針」の 4.5 節に示す。

### 2.7 許容限界

許容限界は、「応力解析の方針」の 3.5 節に示す。

## 2.8 応力の記号と方向

応力の記号とその方向は、以下のとおりとする。

なお、主応力の算出は、「応力解析の方針」5.4.1項に示される式において、 $\sigma_t$ 、 $\sigma_\ell$ 、 $\sigma_r$ 、 $\tau_{\ell r}$ 、 $\tau_{rt}$ をそれぞれ $\sigma_x$ 、 $\sigma_y$ 、 $\sigma_z$ 、 $\tau_{yz}$ 、 $\tau_{zx}$ に添字を置き換えて求める。


$\sigma_x$  : x 方向応力

$\sigma_y$  : y 方向応力


$\sigma_z$  : z 方向応力

$\tau_{yz}$  : せん断応力

$\tau_{zx}$  : せん断応力

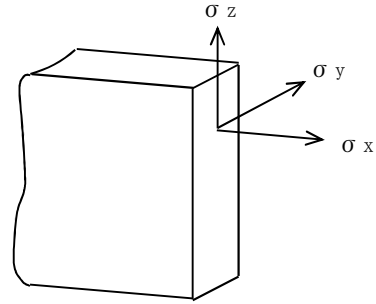

補強ビーム

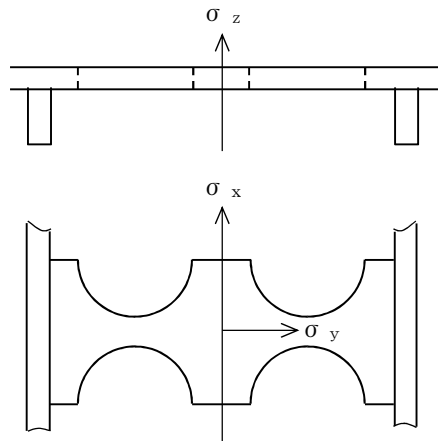

支持板

### 3. 外荷重の条件

#### 3.1 死荷重

炉心支持板の評価に用いる死荷重を「応力解析の方針」の 4.4.1 項に示す。

### 4. 応力計算

応力計算において、荷重は図 4-1 及び図 4-3 に示す各補強ビーム及び各支持板に加わると考えて計算する。

#### 4.1 応力評価点

応力評価点の位置を図 1-1 に示す。また、各応力評価点の断面性状を表 4-1 に示す。

#### 4.2 差圧による応力

##### 4.2.1 荷重条件 (L02)

重大事故等時の条件における差圧を「応力解析の方針」の 4 章の図 4-1 に示す。

計算は、設計差圧に対して行い、供用状態 E での応力は、比例計算により求める。

##### 4.2.2 計算方法

###### (1) 差圧による一次応力の計算

###### a. 補強ビーム

###### (a) 差圧による荷重

補強ビームの荷重計算モデルを、図 4-1 に示す。

差圧による単位長さ当たりの分布荷重  $W_1$  は、次式で求める。

$$W_1 = P_{13} \cdot \frac{1}{\ell_p} \cdot (2 \cdot \ell_p^2 - 2 \cdot \frac{\pi}{4} \cdot D^2)$$

###### (b) 曲げ応力 (一次応力)

図 4-1 に示す補強ビームの荷重計算モデルにより荷重を求め、図 4-2 に示す補強ビームの応力計算モデルにより曲げ応力を求める。ここで、断面二次モーメント  $I_0$ 、 $I_1$  は、支持板を穴の部分の面積を除いたものと等しい面積を持つ穴のない帯状の板に置き換えて計算する。穴としては、制御棒案内管の入る穴及び中性子計測案内管の入る穴を考慮する。なお、モーメントは最長の補強ビーム No. 4 について求める。

イ.  $0 \leq x \leq \ell_1$  のとき

###### (イ) モーメント

$$M = -M_A + \frac{W_1}{2} \cdot (a_i^2 - x^2)$$

(ロ) 曲げ応力

$$\sigma_x = -\frac{M}{I_1} \cdot e_1 \quad (\text{補強ビームの下端})$$

$$\sigma_x = \frac{M}{I_1} \cdot e_1' \quad (\text{補強ビームの上端})$$

ロ.  $\ell_i \leq x \leq a_i$  のとき

(イ) モーメント

$$M = -M_A + \frac{W_1}{2} \cdot (a_i^2 - x^2)$$

(ロ) 曲げ応力

$$\sigma_x = -\frac{M}{I_0} \cdot e_0 \quad (\text{補強ビームの下端})$$

$$\sigma_x = \frac{M}{I_0} \cdot e_0' \quad (\text{補強ビームの上端})$$

ここで,  $M_A$ : 固定端モーメント

$$M_A = \frac{\frac{W_1}{2} \ell_i \cdot \left( a_i^2 - \frac{\ell_i^2}{3} \right) \cdot (I_0 - I_1) + I_1 \cdot \frac{W_1}{3} \cdot a_i^3}{(I_0 - I_1) \cdot \ell_i + I_1 \cdot a_i}$$

$I_0$ :  $I_0$ 部の断面二次モーメント

$I_1$ :  $I_1$ 部の断面二次モーメント

(c) せん断応力 (一次一般膜応力)

補強ビームの固定端でせん断力は最大となり, 補強ビームの中央でせん断力は0となる。

補強ビームの固定端におけるせん断応力は次式で求める。

$$\tau_{zx} = \frac{F_s}{A_0}$$

ここで,  $F_s$ : 固定端におけるせん断力

$$F_s = W_1 \cdot a_i$$

$A_0$ : 固定端の断面積

$$A_0 = b_e \cdot h_c + h_0 \cdot t$$

b. 支持板

支持板の計算モデルを、図 4-3 に示す。

(a) 差圧による荷重

差圧による単位長さ当たりの分布荷重  $W_2$  は、次式で求める。

$$W_2 = P_{13} \cdot \frac{1}{2 \cdot l_4} \cdot (2 \cdot l_4 \cdot l_p - 2 \cdot \frac{\pi}{4} \cdot D^2)$$

(b) 曲げ応力 (一次応力)

図 3-3 に示す支持板の計算モデルにより曲げ応力を求める。

イ. モーメント

$$M = M_A - W_2 \cdot l_4 \cdot y + \frac{W_2}{2} \cdot y^2$$

ロ. 曲げ応力

固定端における曲げ応力は、次式で求める。

$$\sigma_y = \frac{M_A}{I_2} \cdot e_2 \quad (\text{支持板の下面})$$

$$\sigma_y = -\frac{M_A}{I_2} \cdot e_2 \quad (\text{支持板の上面})$$

また、 $y = \boxed{\phantom{0000}}$  mm における曲げ応力は、次式で求める。

$$\sigma_y = \frac{M}{I_3} \cdot e_3 \quad (\text{支持板の下面})$$

$$\sigma_y = -\frac{M}{I_3} \cdot e_3 \quad (\text{支持板の上面})$$

ここで、 $M_A$  : 固定端モーメント

$$M_A = \left[ \frac{2 \cdot l_4^3 - \left( \frac{I_2}{I_3} - 1 \right) \cdot (l_3^3 - l_2^3 - 3 \cdot l_3^2 \cdot l_4 + 3 \cdot l_2^2 \cdot l_4)}{6 \cdot \left\{ l_4 + \left( \frac{I_2}{I_3} - 1 \right) \cdot (l_3 - l_2) \right\}} \right] \cdot W_2$$

$I_2$  :  $I_2$  部の断面二次モーメント

$I_3$  :  $I_3$  部の断面二次モーメント

- (c) せん断応力（一次一般膜応力）  
固定端におけるせん断応力は、次式で求める。

$$\tau_{yz} = \frac{W_2 \cdot \ell_4}{h_c \cdot \ell_5}$$

$y = \boxed{\quad}$  mm におけるせん断応力は、次式で求める。

$$\tau_{yz} = \frac{W_2}{h_c \cdot \ell_6} \cdot (\ell_4 - \boxed{\quad})$$

### 4.3 外荷重による応力

#### 4.3.1 荷重条件 (L04)

炉心支持板に働く外荷重を「応力解析の方針」の 4.4 節に示す。

#### 4.3.2 計算方法

##### (1) 外荷重による一次応力の計算

##### a. 補強ビーム

補強ビームの荷重計算モデルを、図 4-1 に示す。

##### (a) 死荷重による単位長さ当たりの分布荷重

死荷重による単位長さ当たりの分布荷重  $W_3$  は、次式で求める。

$$W_3 = -\frac{V_1}{\ell_p}$$

##### (b) 曲げ応力及びせん断応力

4.2.2(1)a. 項と同様にして求める。

##### b. 支持板

支持板の計算モデルを図 4-3 に示す。

##### (a) 死荷重による単位長さ当たりの分布荷重

死荷重による単位長さ当たりの分布荷重  $W_5$  は、次式で求める。

$$W_5 = -\frac{V_2}{2 \cdot \ell_4}$$

##### (b) 曲げ応力及びせん断応力

4.2.2(1)b. 項と同様にして求める。

#### 4.4 応力の評価

各応力評価点で計算された応力は、応力を分類ごとに重ね合わせ、組合せ応力を求め応力強さを算出する。

応力強さの算出方法は「応力解析の方針」の5.4節に示す。

### 5. 応力強さの評価

#### 5.1 一次一般膜応力強さの評価

供用状態Eにおける評価を、表5-1に示す。

表5-1より、供用状態Eの一次一般膜応力強さは、「応力解析の方針」の3.5節に示す許容値を満足する。

#### 5.2 一次一般膜＋一次曲げ応力強さの評価

供用状態Eにおける評価を、表5-2に示す。

表5-2より、供用状態Eの一次一般膜＋一次曲げ応力強さは「応力解析の方針」の3.5節に示す許容値を満足する。



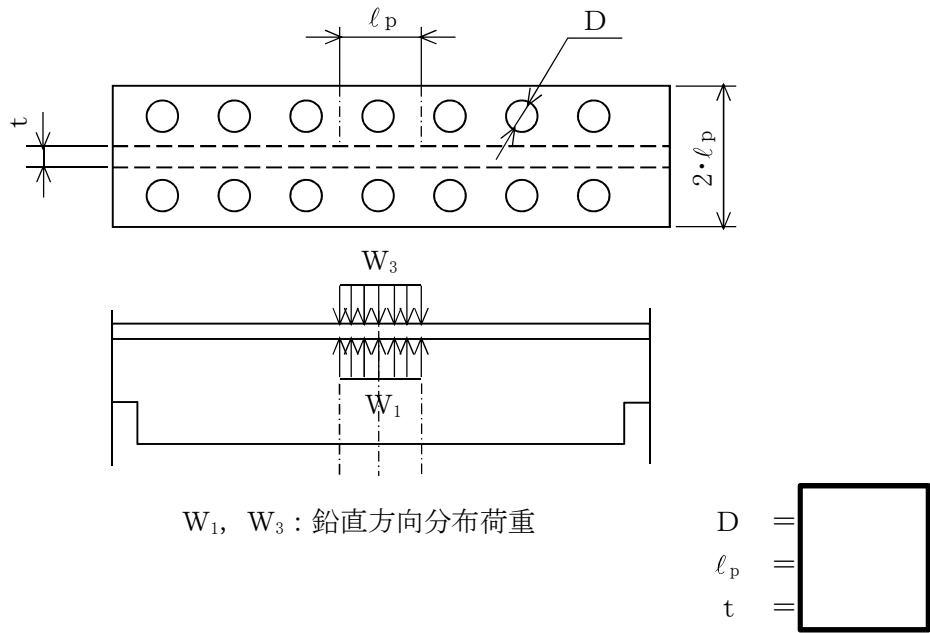


図 4-1 補強ビームの荷重計算モデル (単位: mm)



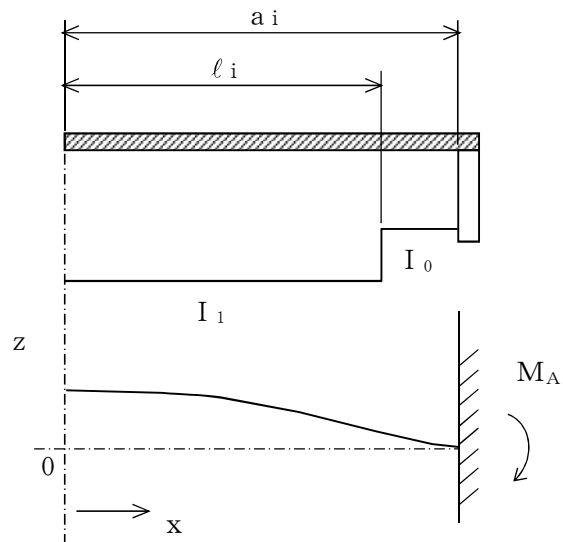


図 4-2(1) 補強ビームの応力計算モデル

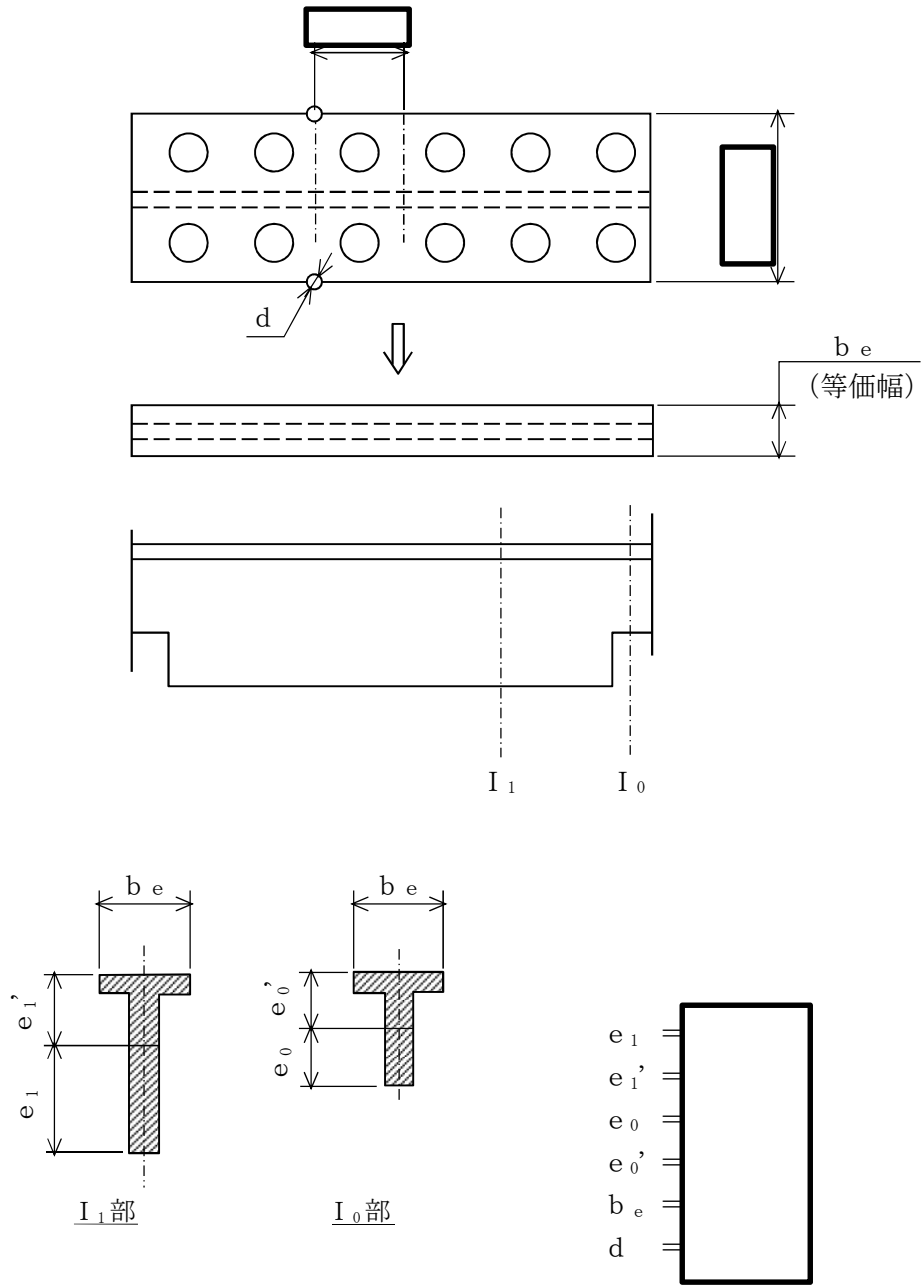

ここで、 $b_e = \frac{1}{l_p} \cdot (2 \cdot l_p^2 - 2 \cdot \frac{\pi}{4} \cdot D^2 - \frac{\pi}{4} \cdot d^2)$

図 4-2(2) 補強ビームの応力計算モデル (単位 : mm)

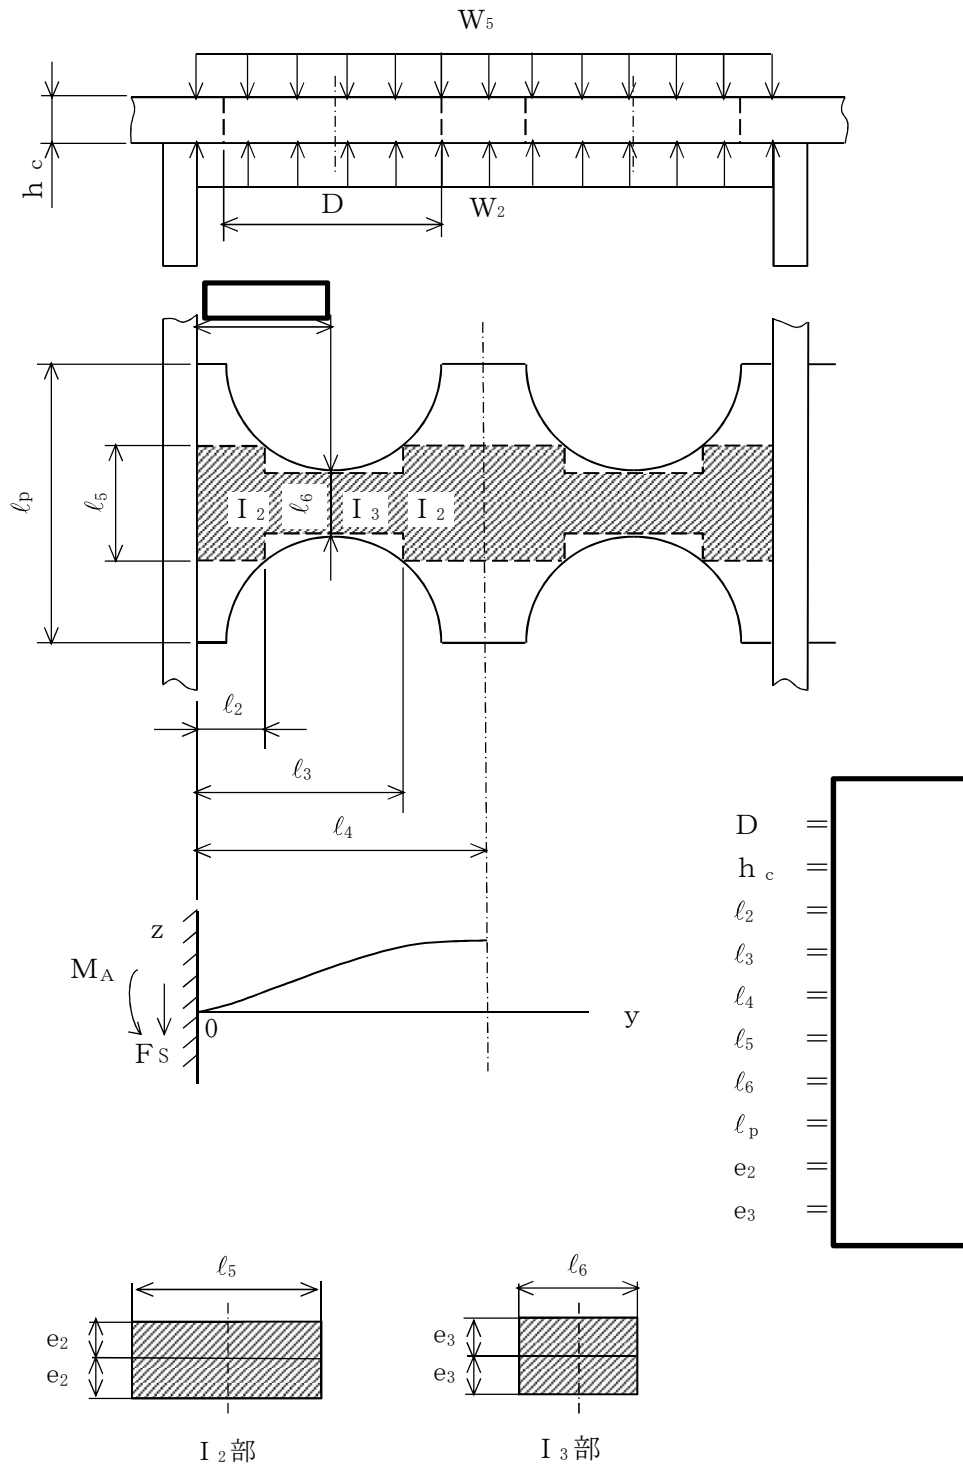

$W_2, W_5$  : 鉛直方向分布荷重

注記 \* : 固定端から最小幅になる部分までの距離

図 4-3 支持板の荷重計算及び応力計算モデル (単位 : mm)

表 4-1 断面性状

応力評価点	補強ビームに平行な軸	
	I (mm <sup>4</sup> )	e (mm)
P01, P02		
P03, P04		
P05, P06		
P07, P08		

表 5-1 一次一般膜応力強さの評価のまとめ

(単位：MPa)

応力 評価点	供用状態E	
	応力 強さ	許容値
P01* <sup>1</sup>	0	260
P01' <sup>*1</sup>	0	260
P02* <sup>1</sup>	0	260
P02' <sup>*1</sup>	0	260
P03* <sup>1</sup>	16	195* <sup>3</sup>
P03' <sup>*1</sup>	16	195* <sup>3</sup>
P04* <sup>1</sup>	16	260
P04' <sup>*1</sup>	16	260
P05* <sup>2</sup>	3	156* <sup>4</sup>
P05' <sup>*2</sup>	3	156* <sup>4</sup>
P06* <sup>2</sup>	3	260
P06' <sup>*2</sup>	3	260
P07* <sup>2</sup>	6	260
P07' <sup>*2</sup>	6	260
P08* <sup>2</sup>	6	260
P08' <sup>*2</sup>	6	260

注記 \*1：評価点は補強ビームを示す。

\*2：評価点は支持板を示す。

\*3：継手効率  を乗じた値を示す。

\*4：継手効率  を乗じた値を示す。

表 5-2 一次一般膜+一次曲げ応力強さの評価のまとめ

(単位：MPa)

応力 評価点	供用状態 E	
	応力 強さ	許容値
P01* <sup>1</sup>	29	391
P01' * <sup>1</sup>	29	391
P02* <sup>1</sup>	14	391
P02' * <sup>1</sup>	14	391
P03* <sup>1</sup>	98	293* <sup>3</sup>
P03' * <sup>1</sup>	98	293* <sup>3</sup>
P04* <sup>1</sup>	40	391
P04' * <sup>1</sup>	40	391
P05* <sup>2</sup>	17	234* <sup>4</sup>
P05' * <sup>2</sup>	17	234* <sup>4</sup>
P06* <sup>2</sup>	30	391
P06' * <sup>2</sup>	30	391
P07* <sup>2</sup>	20	391
P07' * <sup>2</sup>	20	391
P08* <sup>2</sup>	15	391
P08' * <sup>2</sup>	15	391

注記 \*1：評価点は補強ビームを示す。

\*2：評価点は支持板を示す。

\*3：継手効率  を乗じた値を示す。

\*4：継手効率  を乗じた値を示す。